Kotłownia Przysucha ul.Chopina 6
3 kotły każdy 928 kW (106,0m3/h)
suma 2,784 MW
suma 318,0 m3/h
GZ-50 – typ E Wd=~35,0 MJ/m3

Miejsce włączenia
w istn.gazociąg s.c.
PEDN125

Projektowane przyłcze gazu
PE63x5.8xSDR11,PE100
L=55,5 mb
Wg.odrębnego opracowania
Projekt w zakresie DUON
wg.warunków technicznych
i podpisanej umowy

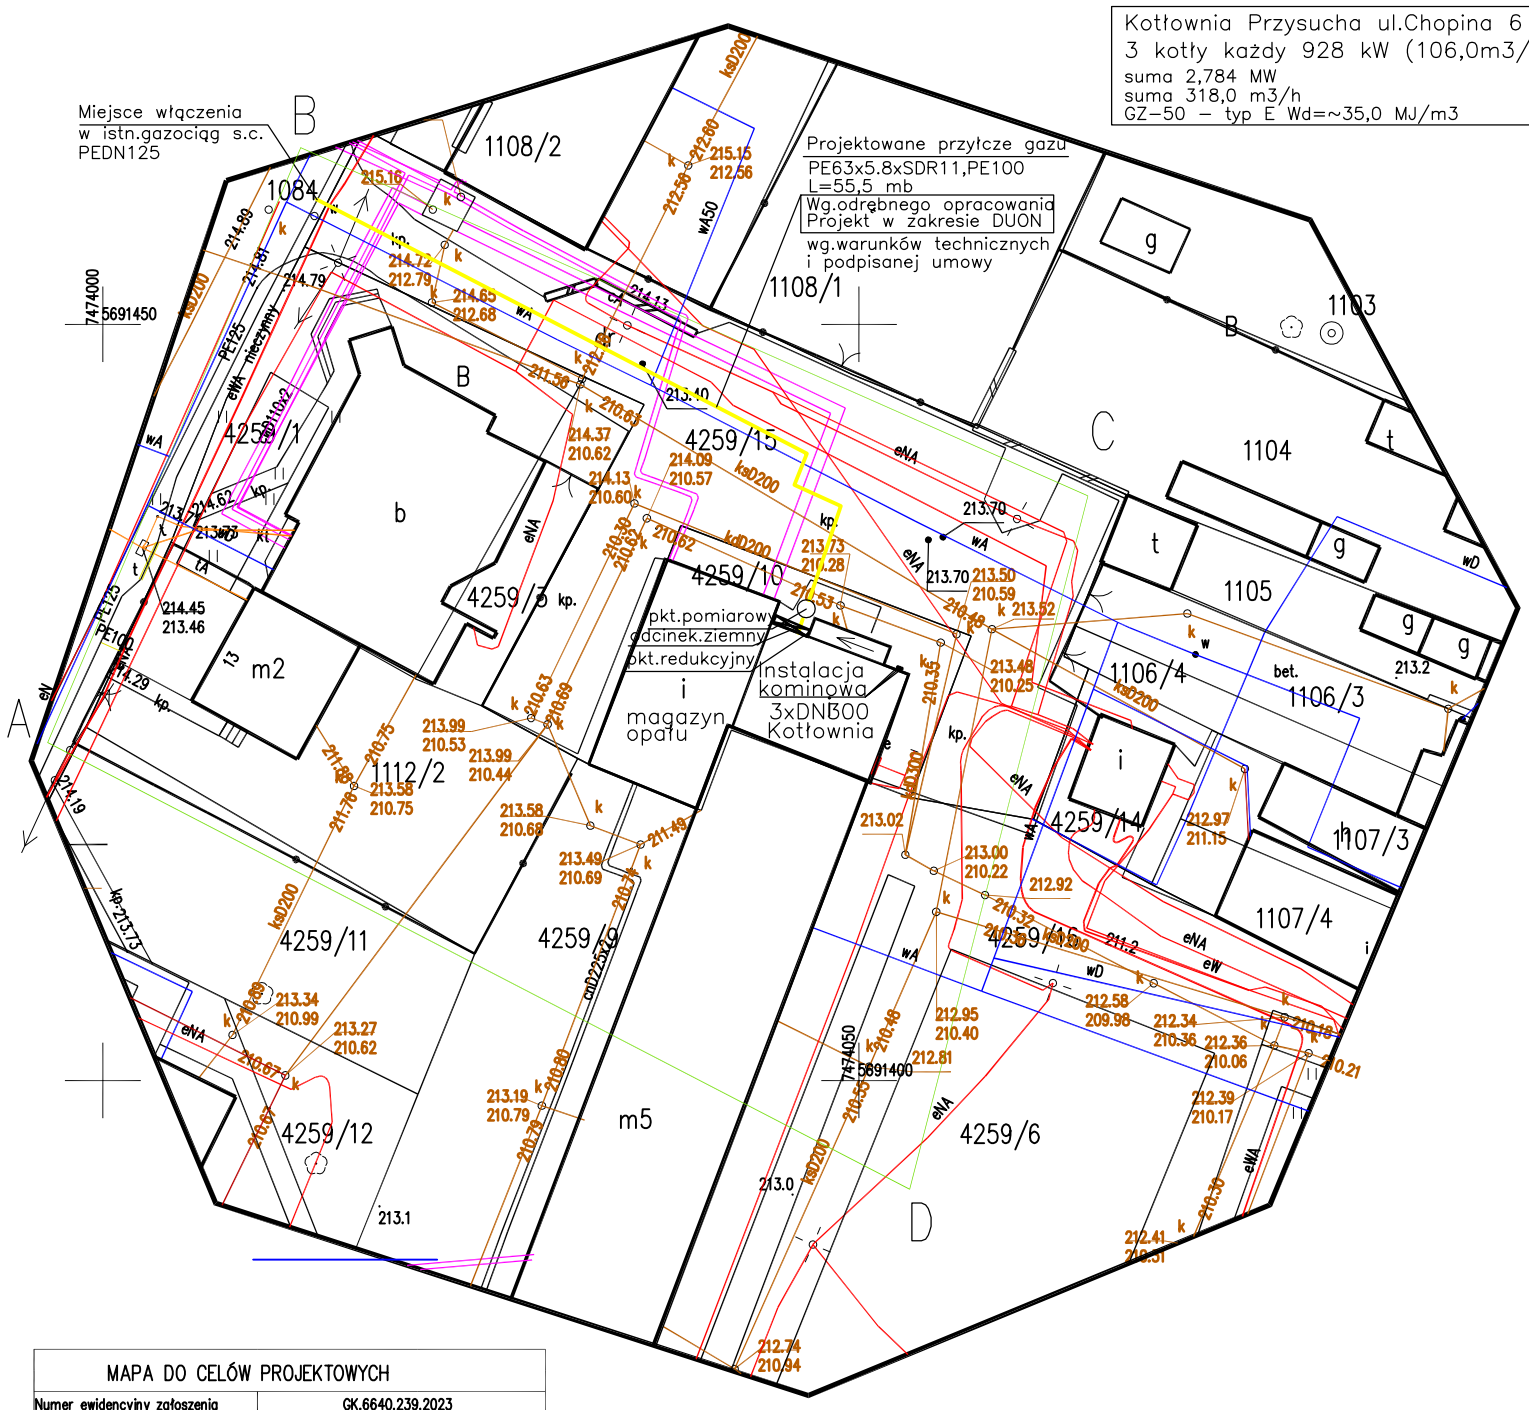

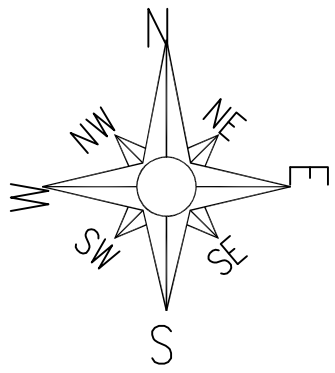

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Numer ewidencyjny zgłoszenia	GK.6640.239.2023	
Miejscowość	Przysucha	
Numer działki	4259/10, 4259/15	
jednostka ewidencyjna	identyfikator	142306_4
	nazwa	Przysucha
obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Przysucha
Skala mapy	1:500	
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL 2000
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Granica obszaru który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	brak	
Numer Księgi Wieczystej	RA1P/00033590/5, RA1P/00023331/9	

Data 2023-02-28

Firma Usługowa "Ekspresmap"
Jarosław Stróżik
ul. Krakowska 136, 26-400 Przysucha
NIP: 6010060604 Reg. 381203311
tel. 511-775-618
email: ekspresmap@gmail.com

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Jarosław Stróżik
nr upr 23235

Granice nieruchomości wkreślono na podstawie ewidencji gruntów i budynków.
Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych
nie zgłoszonych wcześniej do inwentaryzacji
Zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego
określa umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą prac.

Mapę zaktualizowano w oznaczonym zakresie.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.238.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA PRZYSUSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	F.U. Ekspresmap Jarosław Stróżik
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1423.2023.232 2023-02-28
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	inż. Jarosław Stróżik nr upr. 23235

LEGENDA:
A B C

LEGENDA:
A B C

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE GAZU DO BUDYNKU-PRZEWÓD GAZOWY
WG.ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ZAKŁAD. OCHRONY. ŚRODOWISKA. i USŁUG INŻ. "EKOTERMA"
26-630 JEDLNIA LETNISKO UL. BRZOZOWA 25 TEL.048-322-17-22

Stadium	**TECHNICZNY /ZAM./**	Branża **GAZOWA**	**FORMAT A4**
Obiekt	**P.G.K.i M. Sp. z o.o. w Przysusze** ul. Targowa 52 26-400 Przysucha		DT NR
Treść Opracowania	**INST.GAZOWA WEWN. ODCINEK ZIEMNY PZT** **Kotłownia gazowo-olejowa Przysucha ul.Chopina 6**		Data **2023.08.08**
Projekt.	**MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK** **Wa 389/02**		Skala **1:500**
Opracował	**MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK**		
Kreślił	**MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK**		Nr rys. **G-01**
Sprawdził	**MGR INŻ. MAŁOGORZATA OBST** **57/P/98**		
Kier.pracowni	**MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK**		