


Nr szafy	Złącze kablowe z głównym wyłącznikiem prądu				
Typ szafy					
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	zasilanie ze stacji transformatorowej	wyłącznik główny prądu DPX 160	czujnik kontroli faz	przetwóznik faz	czujnik zaniku faz
Moc [kW]					

Szyba uziemiaj. neutralna	
Obwody zewnętrzne Typ/ilość żył/przekrój	

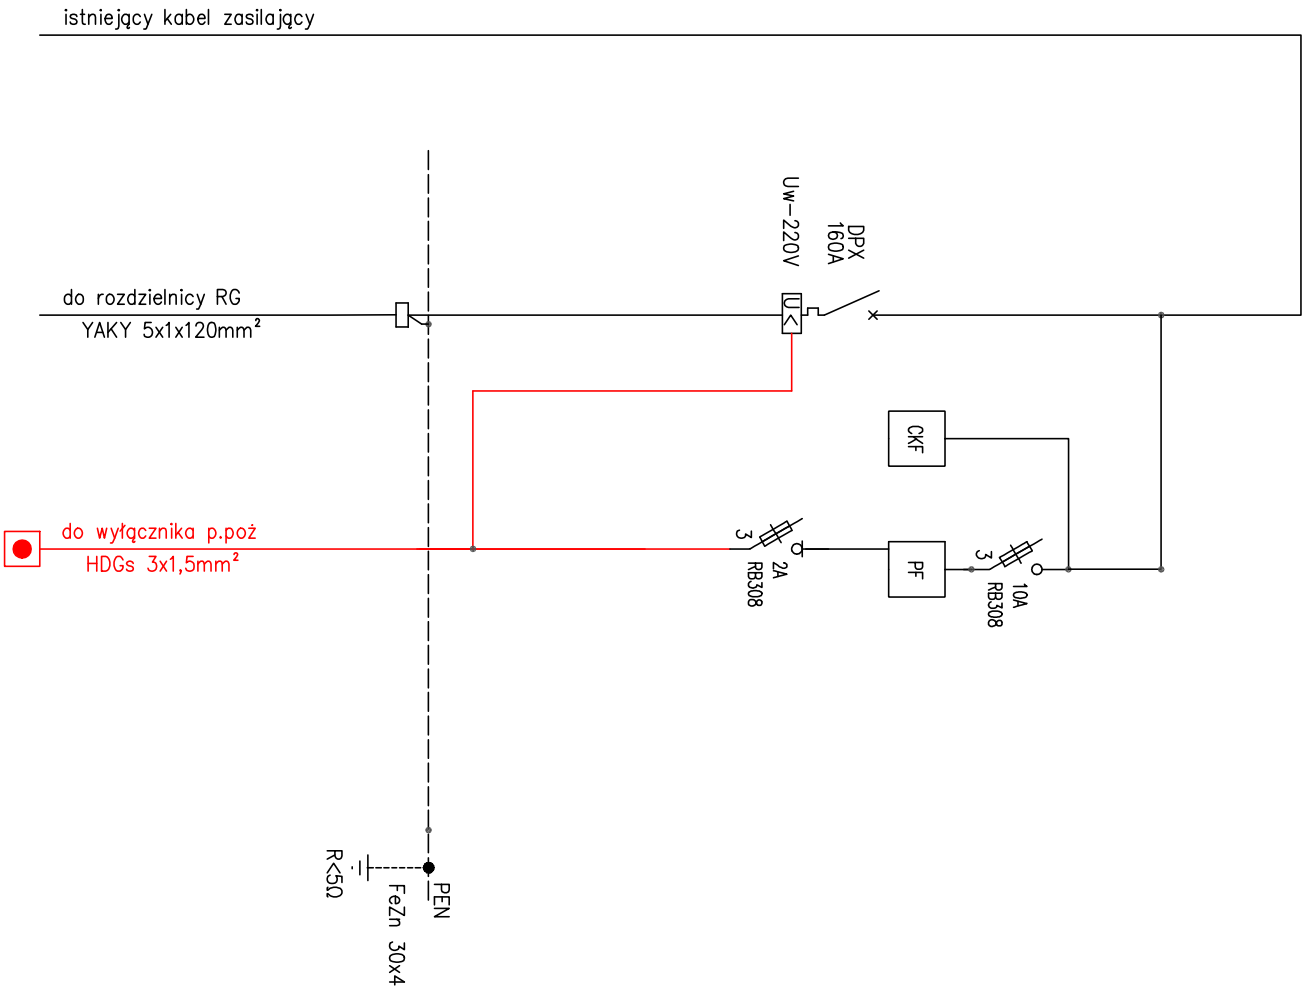

INWESTOR: Muzeum Pienwyszch Piastów na Lednicy			
Dzianowice 32			
62-261 Lednógóra			
OBIEKT: Lubiczynek - "Duży Skansen"		TEMAT RYSUNKU: montaż przeciwpodżarowego wyłącznika prądu	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marusz Bobryki			
upr. bud. WKP/0219/PWOE/18			
DATA: grudzień 2023 r.		SKALA RYSUNKU: -	NR RYSUNKU: E-2