Nr szafy	Złącze kablowe z głównym wyłącznikiem prądu						
Typ szafy							
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	zasilanie RG1	zasilanie RG2	zasilanie RG3	główny wyłącznik prądu DPX 160	czujnik kontroli faz	przełącznik faz	czujnik zaniku faz
Moc [kW]							
Szyna uziemiaj. neutralna							
Obwody zewnętrzne Typ/ilość żył/przekrój							

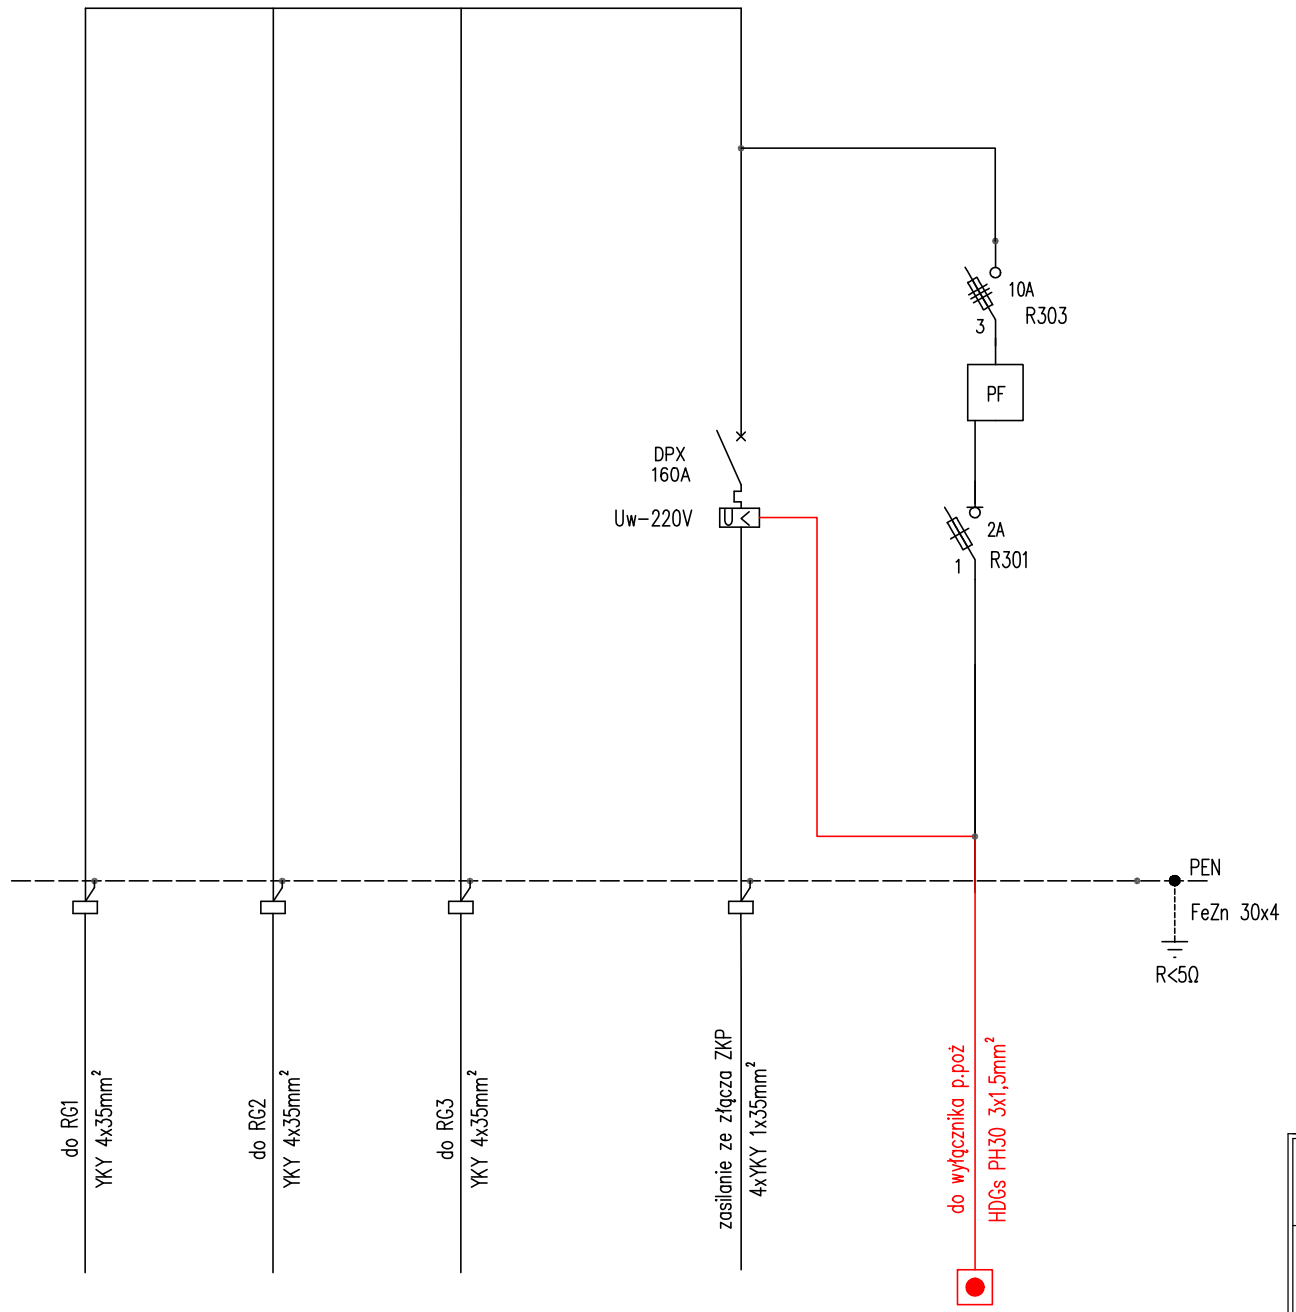

INWESTOR: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra			
OBIEKT: Budynek obsługi turystów - "Mały Skansen"		TEMAT RYSUNKU: przeciwpożarowy wyłącznik prądu	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mariusz Bobrycki upr. bud. WKP/0219/PWOE/18		
DATA: grudzień 2023 r.		SKALA RYSUNKU: -	NR RYSUNKU: E-3