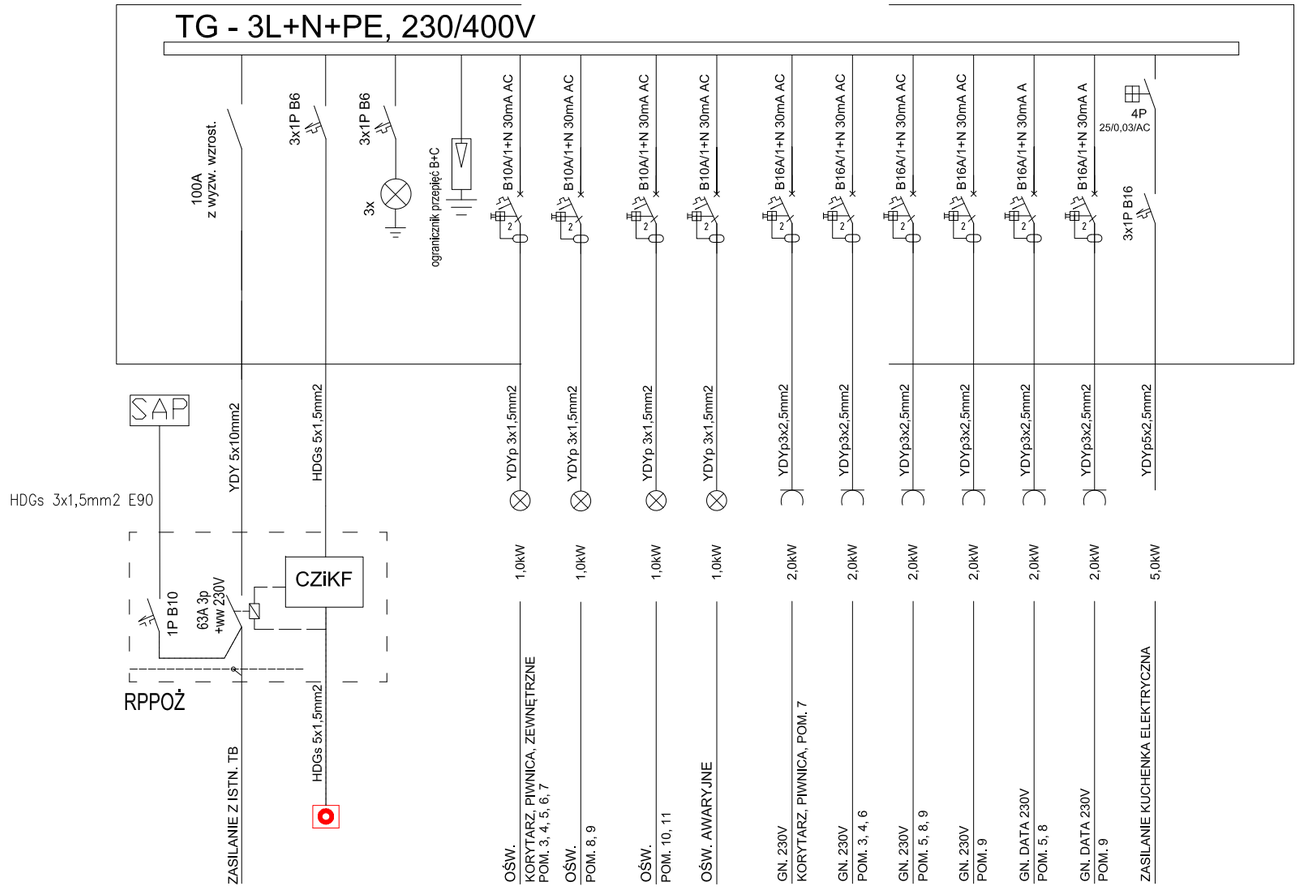

ROZDZIELNIA NATYNKOWA Z DRZWIAMI I ZAMKIEM

$P_i = 25{,}00\text{kW}$

$k_j = 0{,}43$

$P_s = 10{,}75\text{kW}$

$\cos\varphi = 0{,}92$

$I_N = 17{,}06\text{A}$

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

2

PRACOWNIA PROJEKTOWA Ełk, ul. Moniuszki 3/7, tel. 693 995 255 urbi			
NAZWA OBIEKTU I ADRES	Przebudowa i zmiana sposobu użytk. bud. mieszk.-magazyn. na budynek administr.-biurowy z częścią gospodarczą Ełk, ul.Wąski Tor 2, dz. geodez. nr 1311/1		skala: — data: 05.2024
INWESTOR	Muzeum Historyczne w Ełku,Gm.M.Ełk		
TYTUŁ RYSUNKU	Bud. administracyjno-biurowy Schemat zasilania TG		rys. nr E5
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Supranowicz	PDL/0069/ /PBE/16	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Filkiewicz	PDL/0184/ /PWBE/15	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Andrzej Timczenko		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS