


Budynek Muzeum Gorzelnictwa w Łańcut

ul. Żeromskiego 2, 37-100 Łańcut
dz. ewid. 1675/6 obr. 0001 ŁańcutPROJEKTANT:
mgr inż. Wojciech Rybienik
upr. nr BAW/III/8386/6/89
spec. inst-inżynierijnaPROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
inż. Tadeusz Krawczyk
upr. nr 43/76
spec. inst. - inżynierijnaINSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/1, piętro
37-700 Przemyśl, www.ridkon.plINSTALACJA
PIORUNOCHRONNA

PT E4

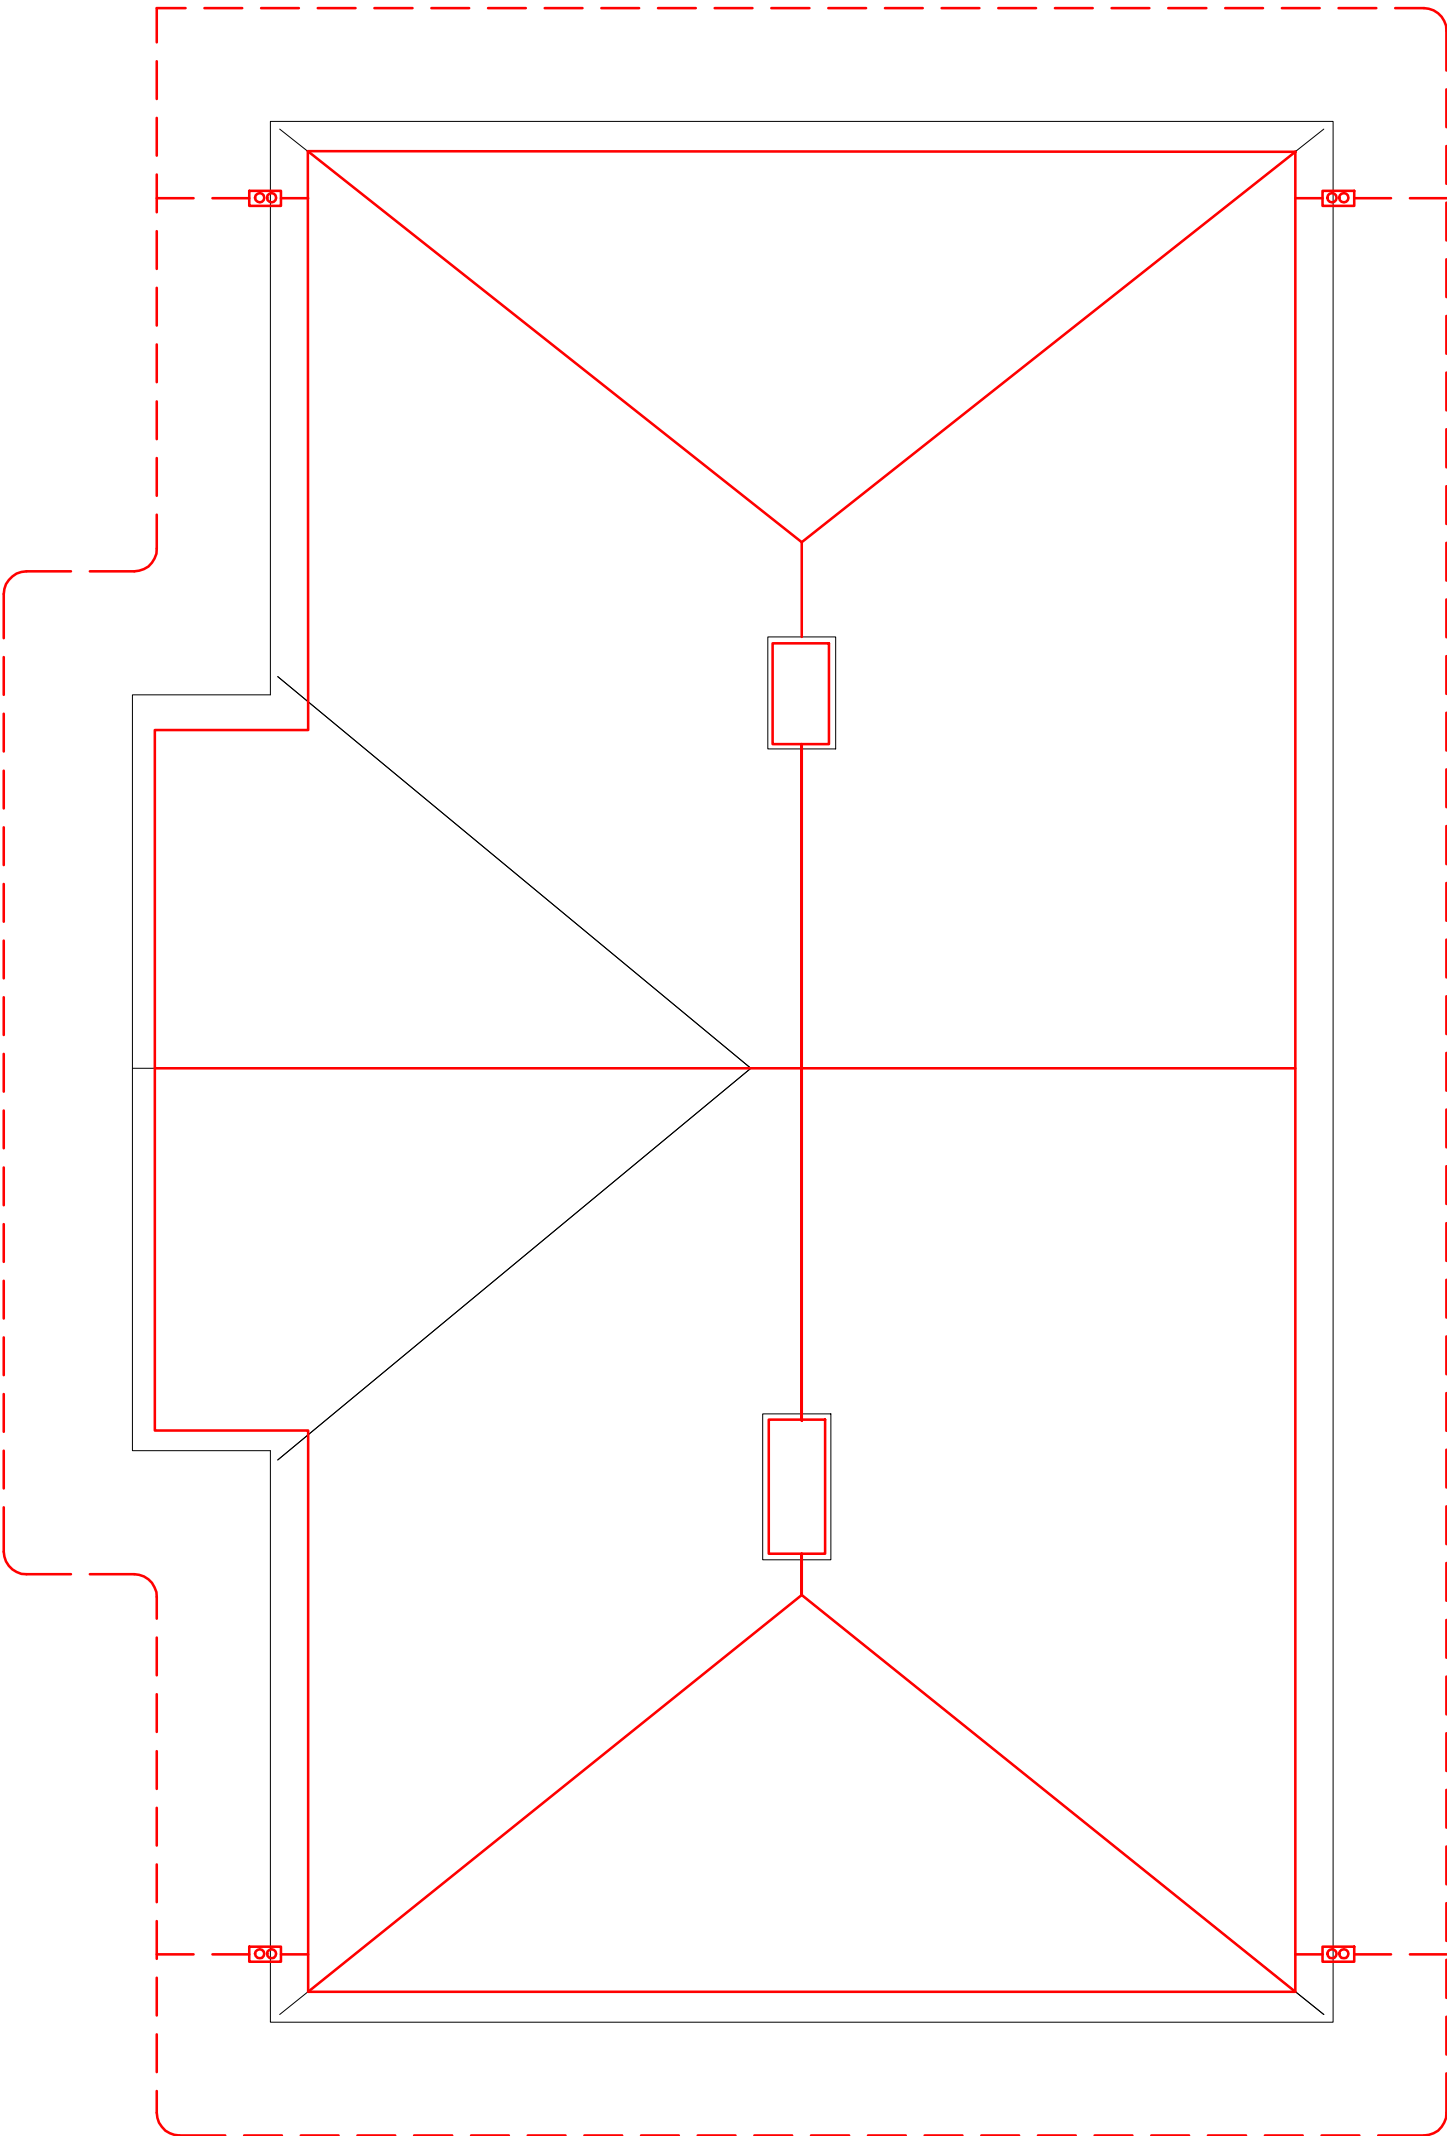

IGLICA PIORUNOCHRONNA h=1,5m

ZWODY drut FeZn d=8mm

UZIOM OTOKOWY MONTOWANY NA GŁĘBOKOŚCI
PONIŻEJ ZAMARZANIA I WYSYCHANIA GRUNTU (1,2m)

ZŁĄCZE POMIAROWE DRUT - PŁASKOWNIK