Dla sieci ulicznej

Dla gruntów ornych

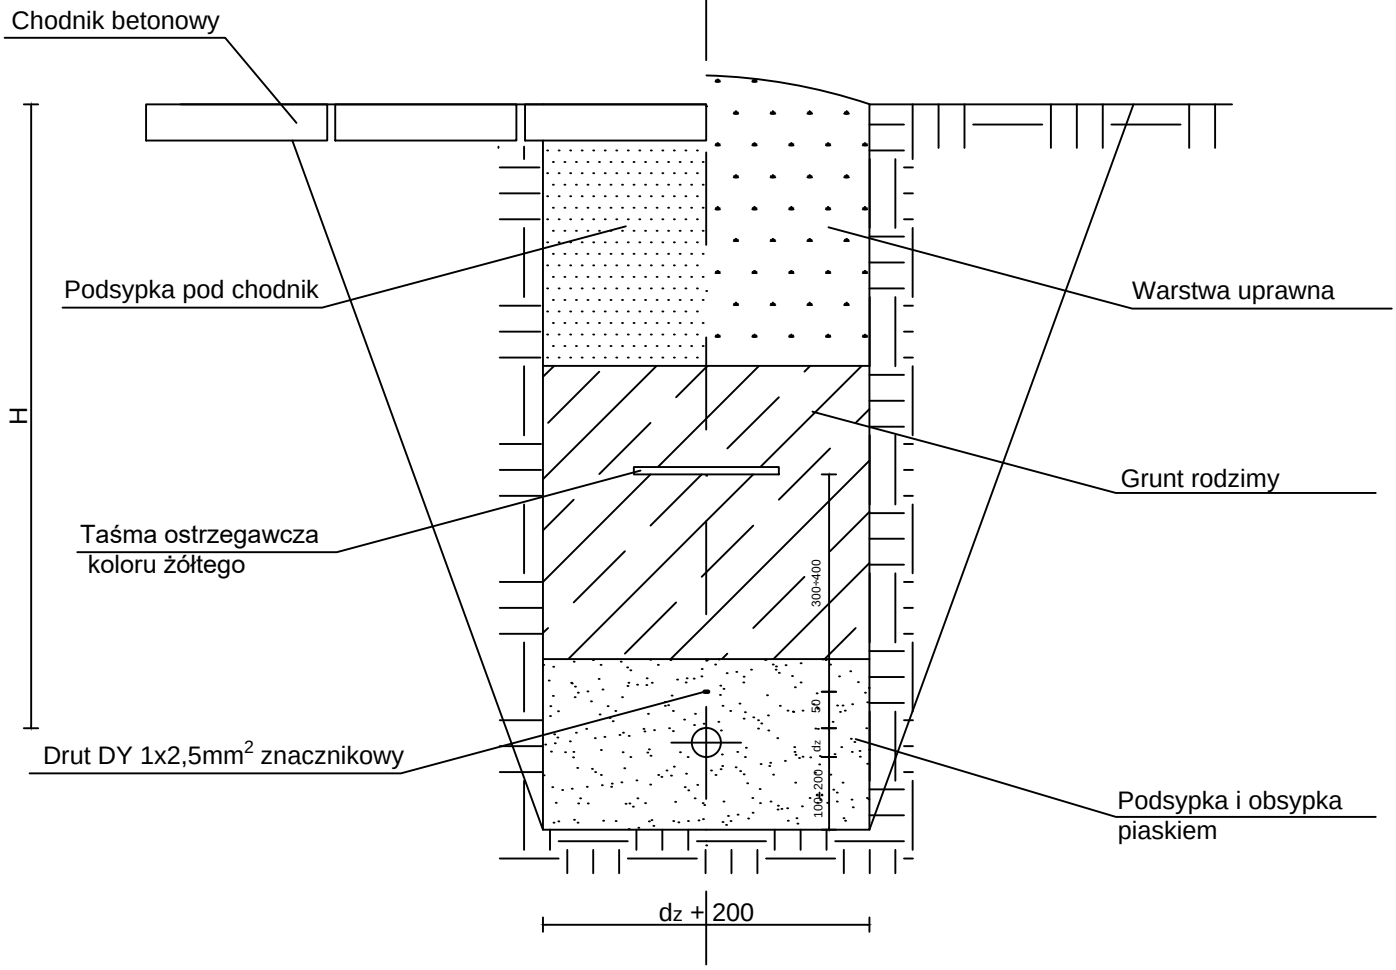

Minimalne przykrycie gazociągu z PE powinno wynosić:
- dla sieci ulicznej H= min. 1,0m od nawierzchni chodnika oraz
  0,5m od dolnej warstwy jego podbudowy
- dla gruntów ornych H= 1,1m

UWAGA:
Znakowanie trasy gazociągu należy wykonać zgodnie ze standardami nr:
- ST- IGG- 1001,
- ST- IGG- 1002,
- ST- IGG- 1003,
- ST- IGG- 1004,

Temat: PRZEBUDOWA ODCINKÓW SIECI GAZOWYCH Ś/C, N/C ORAZ MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. „ Budowa dróg osiedlowych na os. "Ogrodowa" i połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły w Leżajsku			
Adres inwestycji: Leżajsk , dz. nr ewid.: 6694; 4977/5; 4608/6; 4305/4; 6661; 6680; 6629; 6671; 6640; 4978/2; 4979/1; 4608/6, 4308, 4294/9			
Inwestor:	Inwestor: **Miasto Leżajsk** ,u**l. Rynek 1** , **37-300 Leżajsk**		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT WYKONANIA WYKOPÓW		
	Zespół projektowy	Branża	Podpis
Projektował: Nr uprawnień:	mgr inż. Andrzej Panek PDK/0003/POOS/08	Instalacje sanitarne	
Sprawdził: Nr uprawnień:	mgr inż. Marcin Rusinek PDK/0032/POOS/10	Instalacje sanitarne	
Nr projektu:	Nr rys: 14	Skala:	Data: 11. 2021r