Przekrój A–A

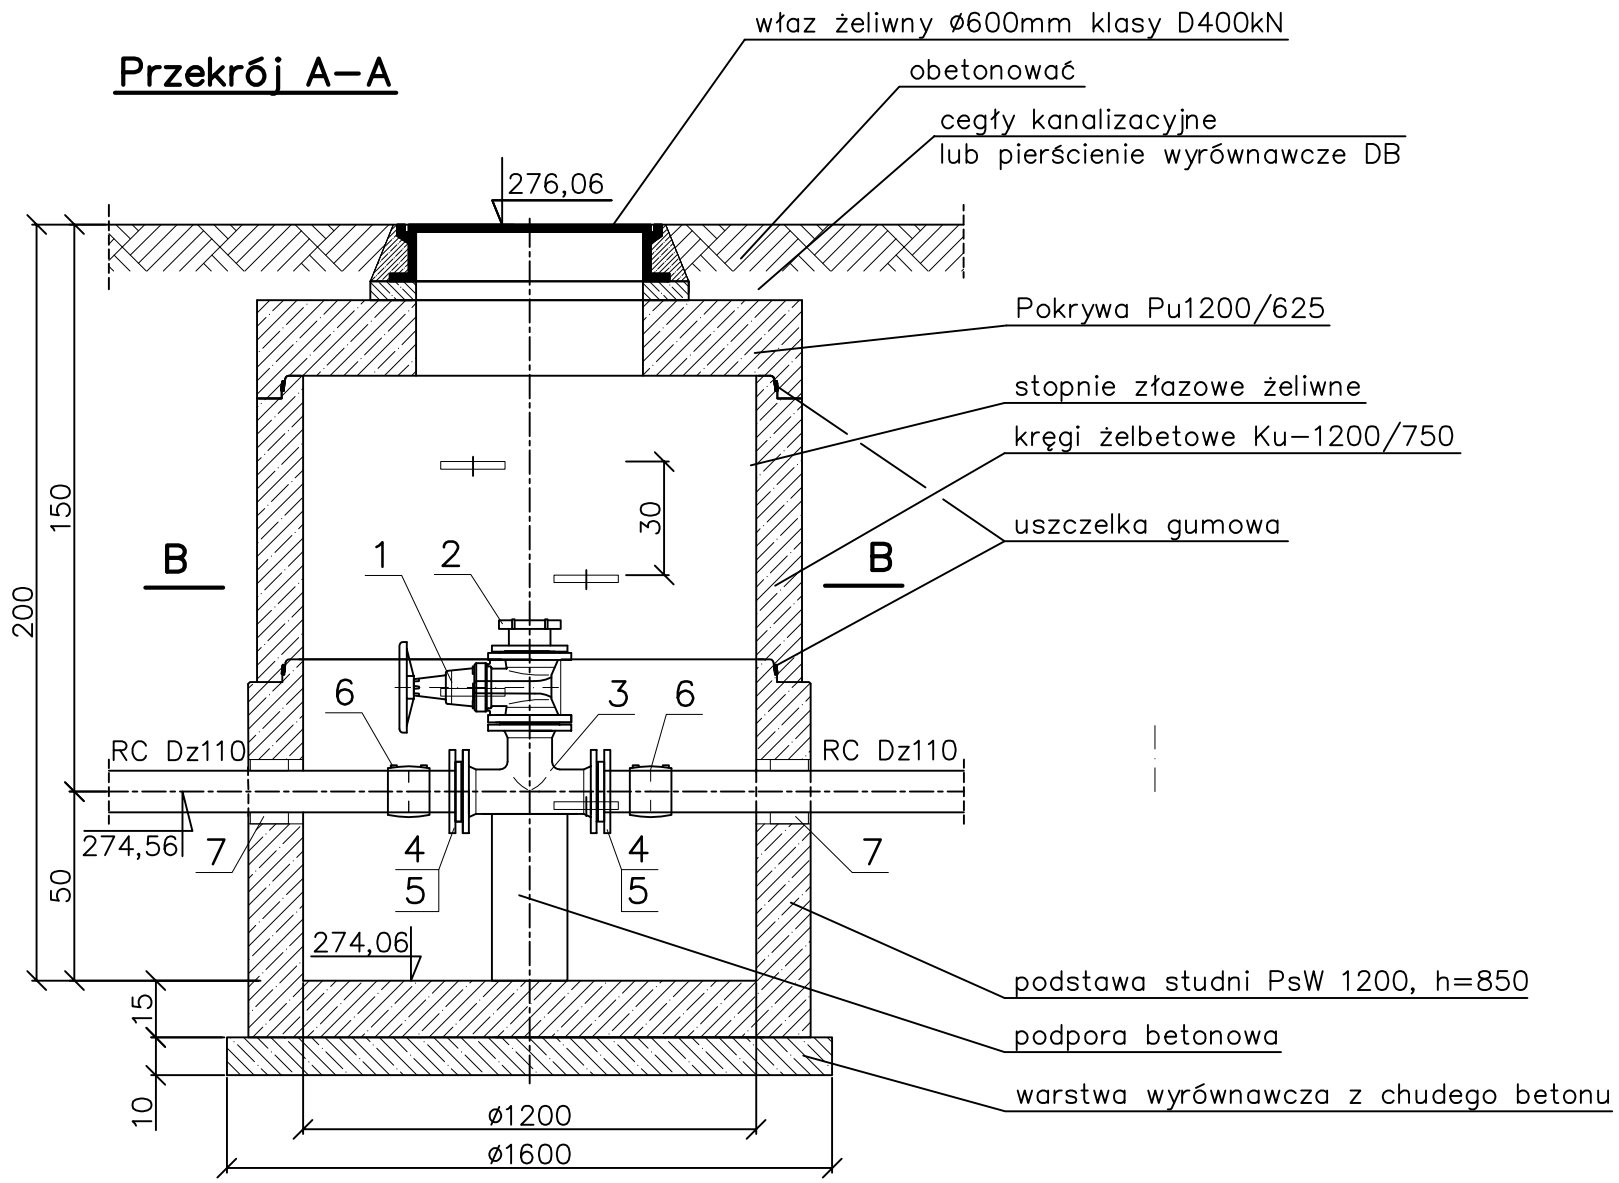

Przekrój B–B

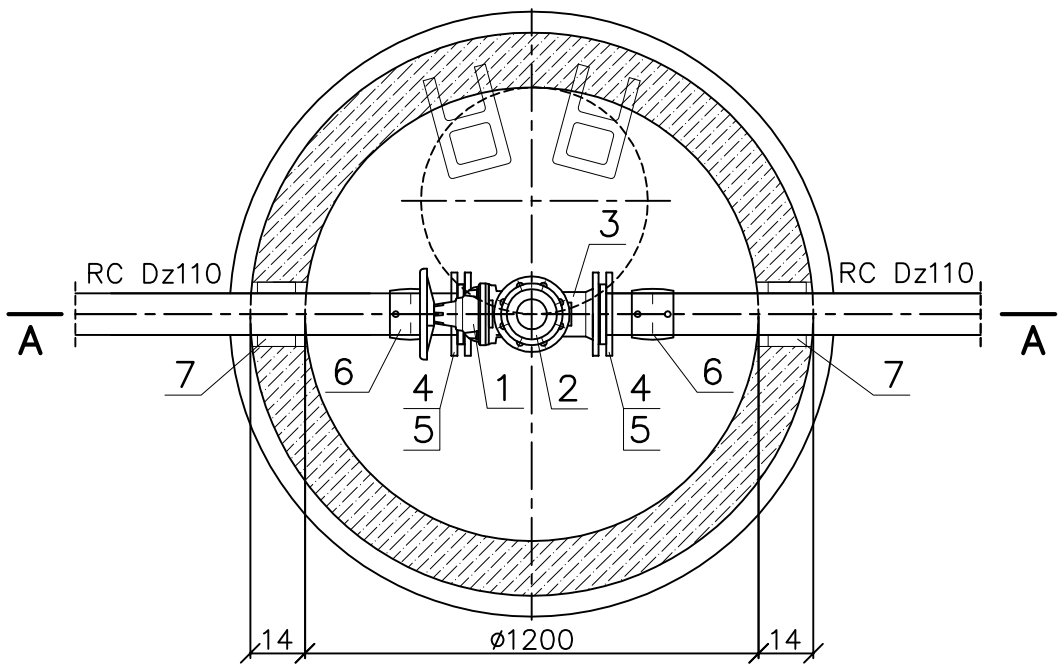

Zestawienie wyposażenia

Nr	Wyszczególnienie	jedn.	Ilość
1	Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem klina Dn100 z kółkiem	szt.	1
2	Złącze strażackie Storz z połączeniem kołnierzowym rozmiar 110/Dn100	szt.	1
3	Trójnik kołnierzowy Dn100/Dn100	szt.	1
4	Tuleja kołnierzowa PE SDR17 Dz110/Dn100	szt.	2
5	Kołnierz stalowy do tulei kołnierzowej Dz110/Dn100	szt.	2
6	Mufa elektrooporowa PE SDR17 Dz110	szt.	2
7	Łańcuch uszczelniający ŁU–5 do otworu ø172mm	szt.	2

Uwagi:

1 Studzienki stosować zgodne z PN–EN 1917: 2004
2 Podstawę studni i kręgi łączyć na uszczelkę
3 Stosować prefabrykaty betonowe wykonane z betonu klasy min. C35/45 klasa ekspozycji XA–3
4 Otwór ø172mm w ścianie studni dla rurociągu PE Dz110mm należy wykonać wiertnicą diamantową – dopuszcza się wykonanie na budowie

HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował:
mgr inż. J. Jarząb
specjaność instalacyjna
upr.nr 570/01

Sprawdził:
mgr inż. A. Jarząb
specjaność instalacyjna
upr.nr 359/01

Inwestor:
Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43–426 Dębowiec

Temat:
Projekt techniczny
Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu
– projekt zamienny

Tytul rys.:
Studzienka technologiczna ST

Data:	Skala:	Nr rys.:
09.2023	1: 25	8