PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A–A

skala: 1:50

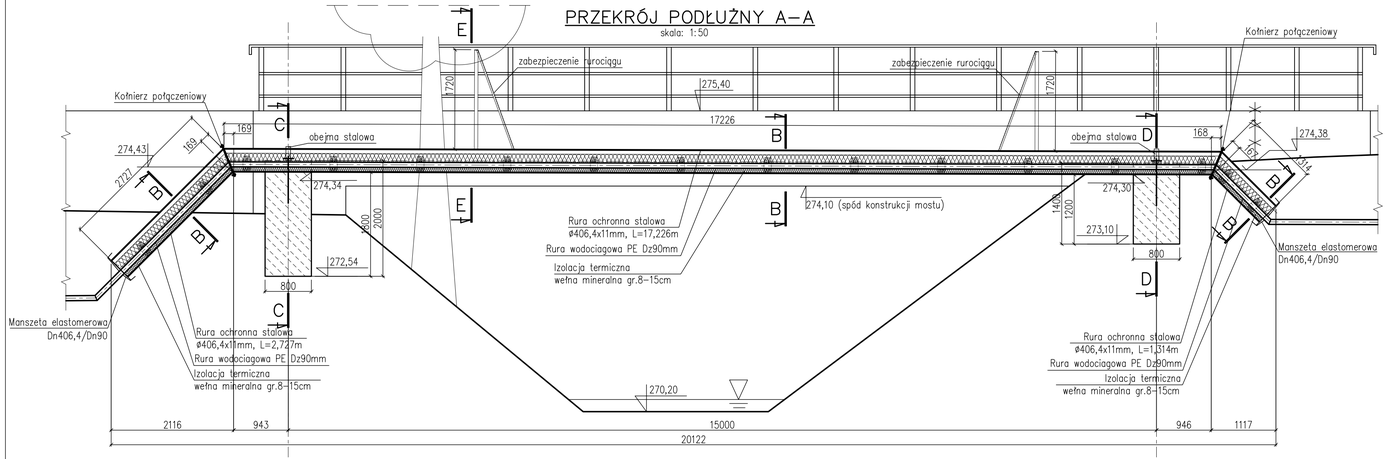

RZUT

skala: 1:50

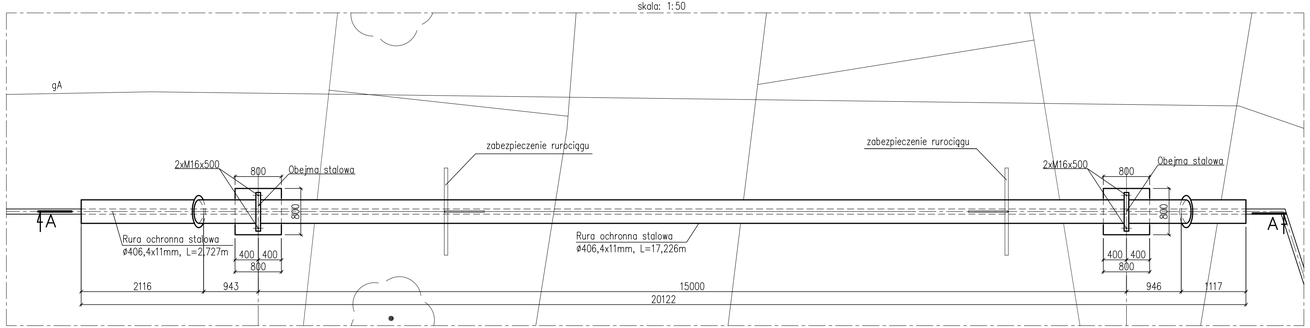

B–B

skala 1:10



Obejma stalowa

skala 1:20

wyk.2x



KOŁNIERZ POŁĄCZENIOWY

skala 1:20

wyk.4x



C–C

wyk.2x

skala 1:20



D–D

wyk.2x

skala 1:20



E–E

skala 1:20

Zabezpieczenie rurociągu

wyk.2x

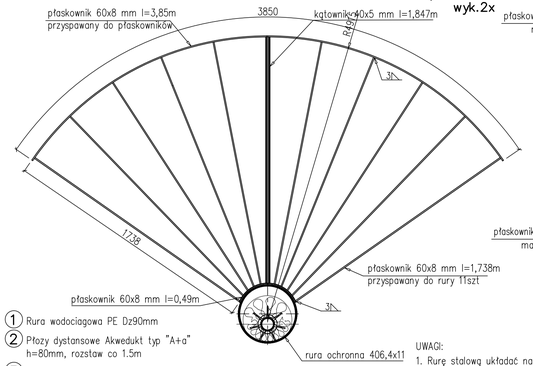

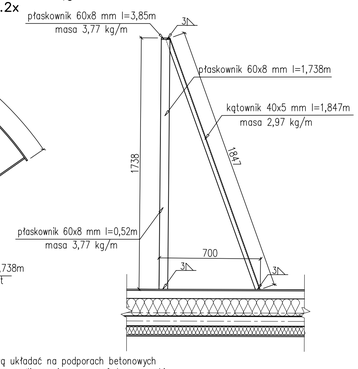

1. Rura wodociągowa PE Dz90mm
2. Płozy dystansowe Akwedukt typ "A+a" h=80mm, rozstaw co 1.5m
3. Wełna mineralna gr. 80–150 mm
4. Rura ochronna – ø406.4x11.0 – G235

UWAGI:

1. Rurę stalową układać na podporach betonowych na przekładce poślizgowej z papy asf. bez posypki
2. Zakończenia rury ochronnej zabezpieczyć manszetami z elastomeru.
3. Mocowanie rury ochronnej do fundamentów za pomocą obejmy stalowej i kotew stalowych M16x500.
4. Rurę ochronną i elementy stalowe zabezpieczyć od zewnątrz zestawem farb chlorokauczukowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
5. W przypadku lokalnego wystąpienia soczewki gruntu nienośnego należy dokonać wymiany gruntu na podsypkę żwirowo–piaskową zagęszczoną do E = 100 MPa lub chudy beton na szerokość o 0,5 m większą w każdą stronę od szerokości stopy fundamentowej
6. Odcinki rur stalowych ochronnych spawać spoiną czołową na pełną grubość ścianki.

BETON C25/25 (B25) (z dodatkiem włókien polipropylenowych 0,9kg/m3 oraz włókien stalowych 35kg/m3)

STAL St3S

HYDROEKO Anna Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 10/14

Projektował:
mgr inż. Zbigniew Gębczyński
upr.nr SLK/0250/POOK/03

Inwestor: Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43–426 Dębowiec

Temat: Projekt budowlano–wykonawczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu

Tytuł rys.: Przekroczenie potoku – rys. konstrukcyjny

Data:	Nr zlec.:	Skala:	Nr rys.:
09.2010		1:50(20)	9/2