



Przekrój A-A

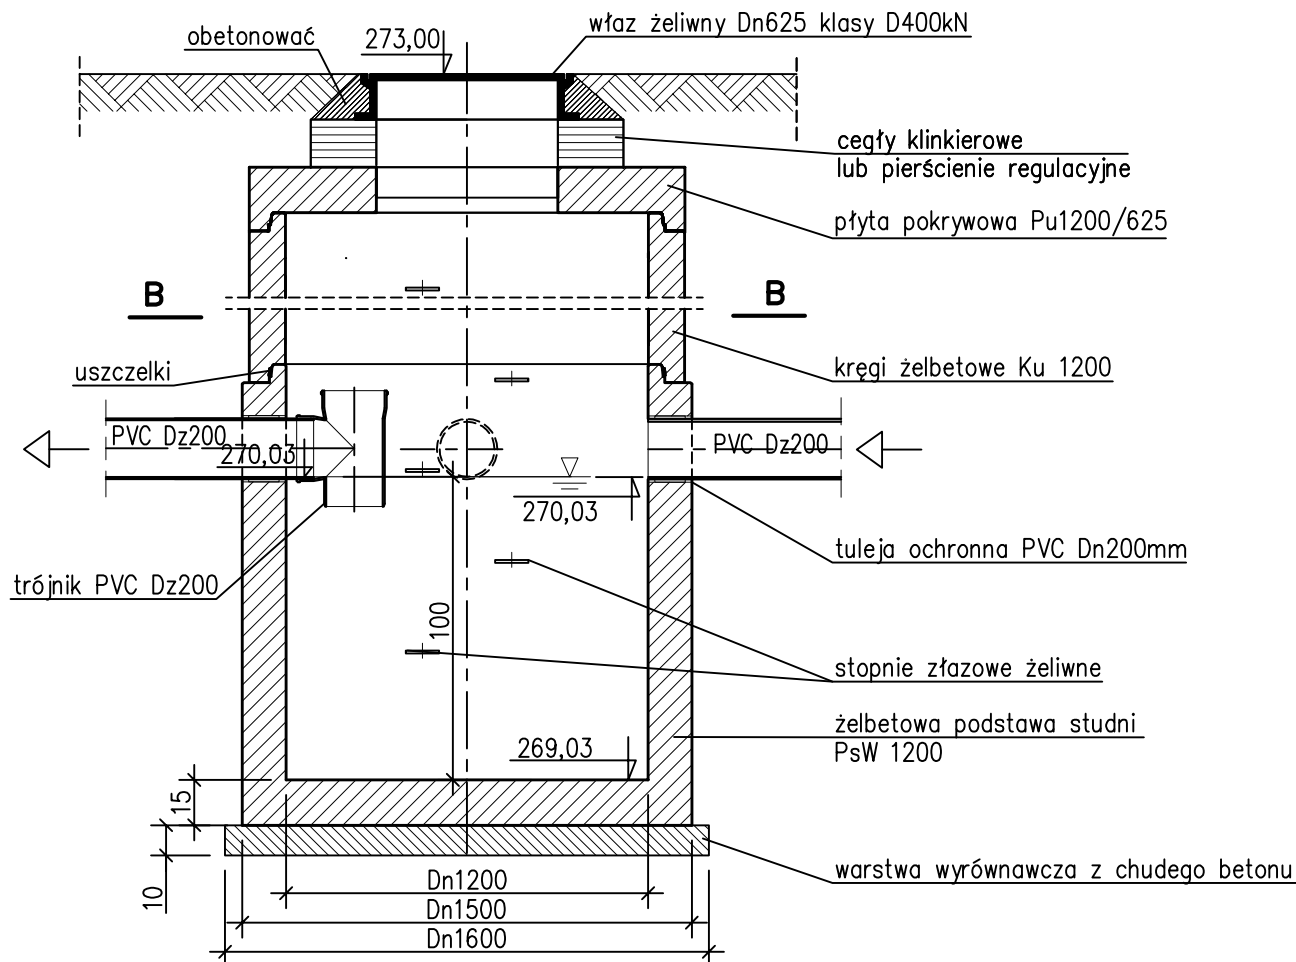

Przekrój B-B

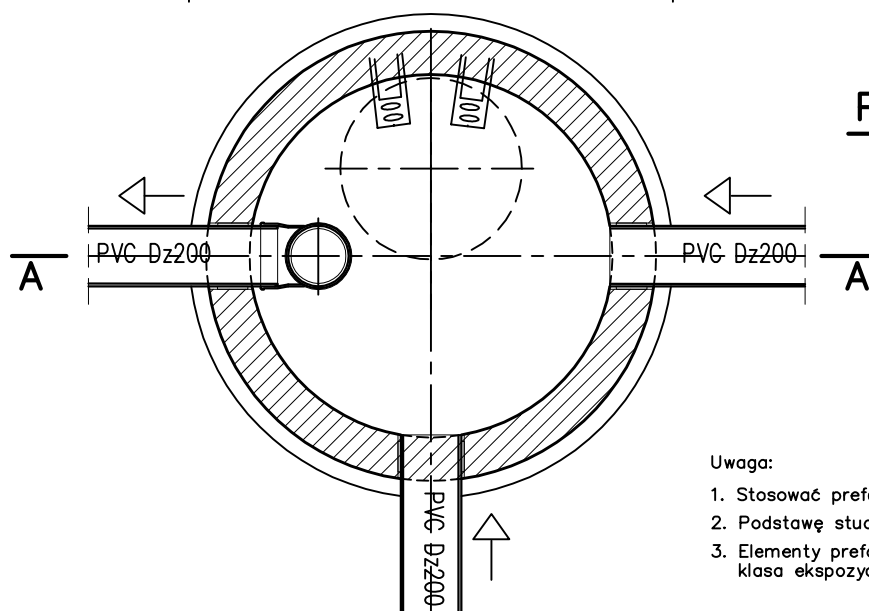

Uwaga:

1. Stosować prefabrykaty zgodne z PN-EN 1917:2004
2. Podstawę studni i kręgi łączyć na uszczelkę
3. Elementy prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45
klasa ekspozycji XA-3

<h1>HYDROEKO Jerzy Jarzab</h1>				43-400 Cieszyń, ul. Wiejska 51	
Projektował: mgr inż. J. Jarzab specjaność instalacyjna upr.nr 570/01		Inwestor: Gmina Dębowiec ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec			
		Temat: Projekt techniczny Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu – projekt zamienny			
Sprawdził: mgr inż. A. Jarzab specjaność instalacyjna upr.nr 359/01		Tytuł rys.: <h2>Studzienka osadnikowa SO</h2>			
Data: 09.2023		Skala: 1:25		Nr rys.: 6	