


Piętro - dach

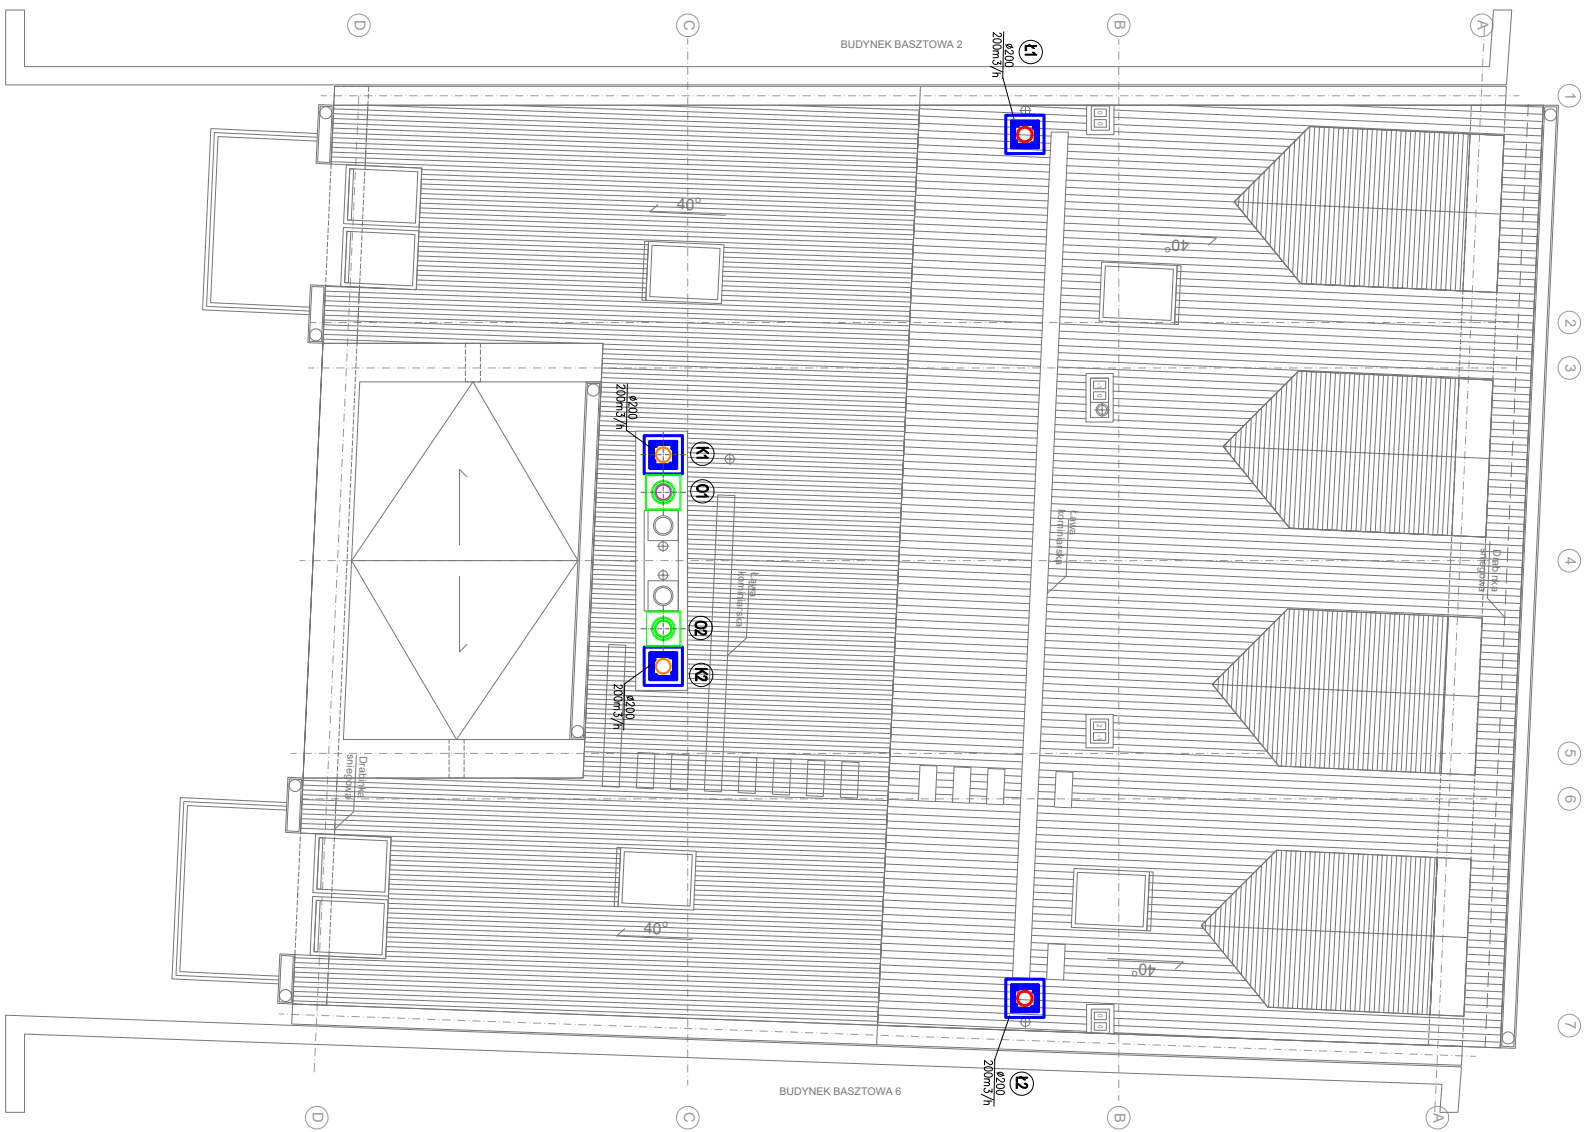

- K01, ø200

Instalacja wentylacji wywiewnej – kuchnia
Wentylator dachowy BMW PRO 1.9 EC
Podstawa dachowa tłumiąca
Płyta odpływowa ø160
- L01, ø200

Instalacja wentylacji wywiewnej – łazienka/WC
Wentylator dachowy BMW PRO 1.9 EC
Podstawa dachowa tłumiąca
Płyta odpływowa ø160
- 002, ø200

Instalacja wentylacji wywiewnej – okop
Wyrzutnia dachowa z pionowym wyrzutem powietrza

E1–E2, K1–K2	– oznaczenie pionu
Wentylator BMW PRO 1.9EC	– rodzaj wentylatora
BROOKVENT	– producent
200 m³/h	– wydajność
CSR–B-EC, UL2 + LK 12 A	– sterownik + wyłącznik serwisowy
N=90W U=230V	– parametry zasilania
TLE-25-200–1200	– tłumik elastyczny TLE-25 montowany w szachtie na pionie
PDL-350–300*	– podstawa dachowa izolowana

<div><div><div></div><div>HIT</div></div><div>AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "ARC-HIT"<div>UL.ROŻANA 10, 53-226 WROCŁAW</div><div>PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW</div><div>TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95</div><div>EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL</div><div>WWW.ARC-HIT.PL</div></div><div><div><div></div><div>HIT</div></div></div></div>			
DATA:	02.2023	NUMER:	27
SKALA:	1:100		
TEMAT:	BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO W ZŁOTORZY, UL.BASZTOWA 4, DZ.NR 40/6		
INWESTOR:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka z O.O. ul.Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Góra		
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE		
RYSUNEK:	WENTYLACJA HYBRYDOWA RZUT DACHU		
	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Opracował :	mgr inż. Jacek Krystek	7/98/JG	
Sprawdził :	mgr inż. Roman Ładziński	332/DOŚ/13	
Asystent:			