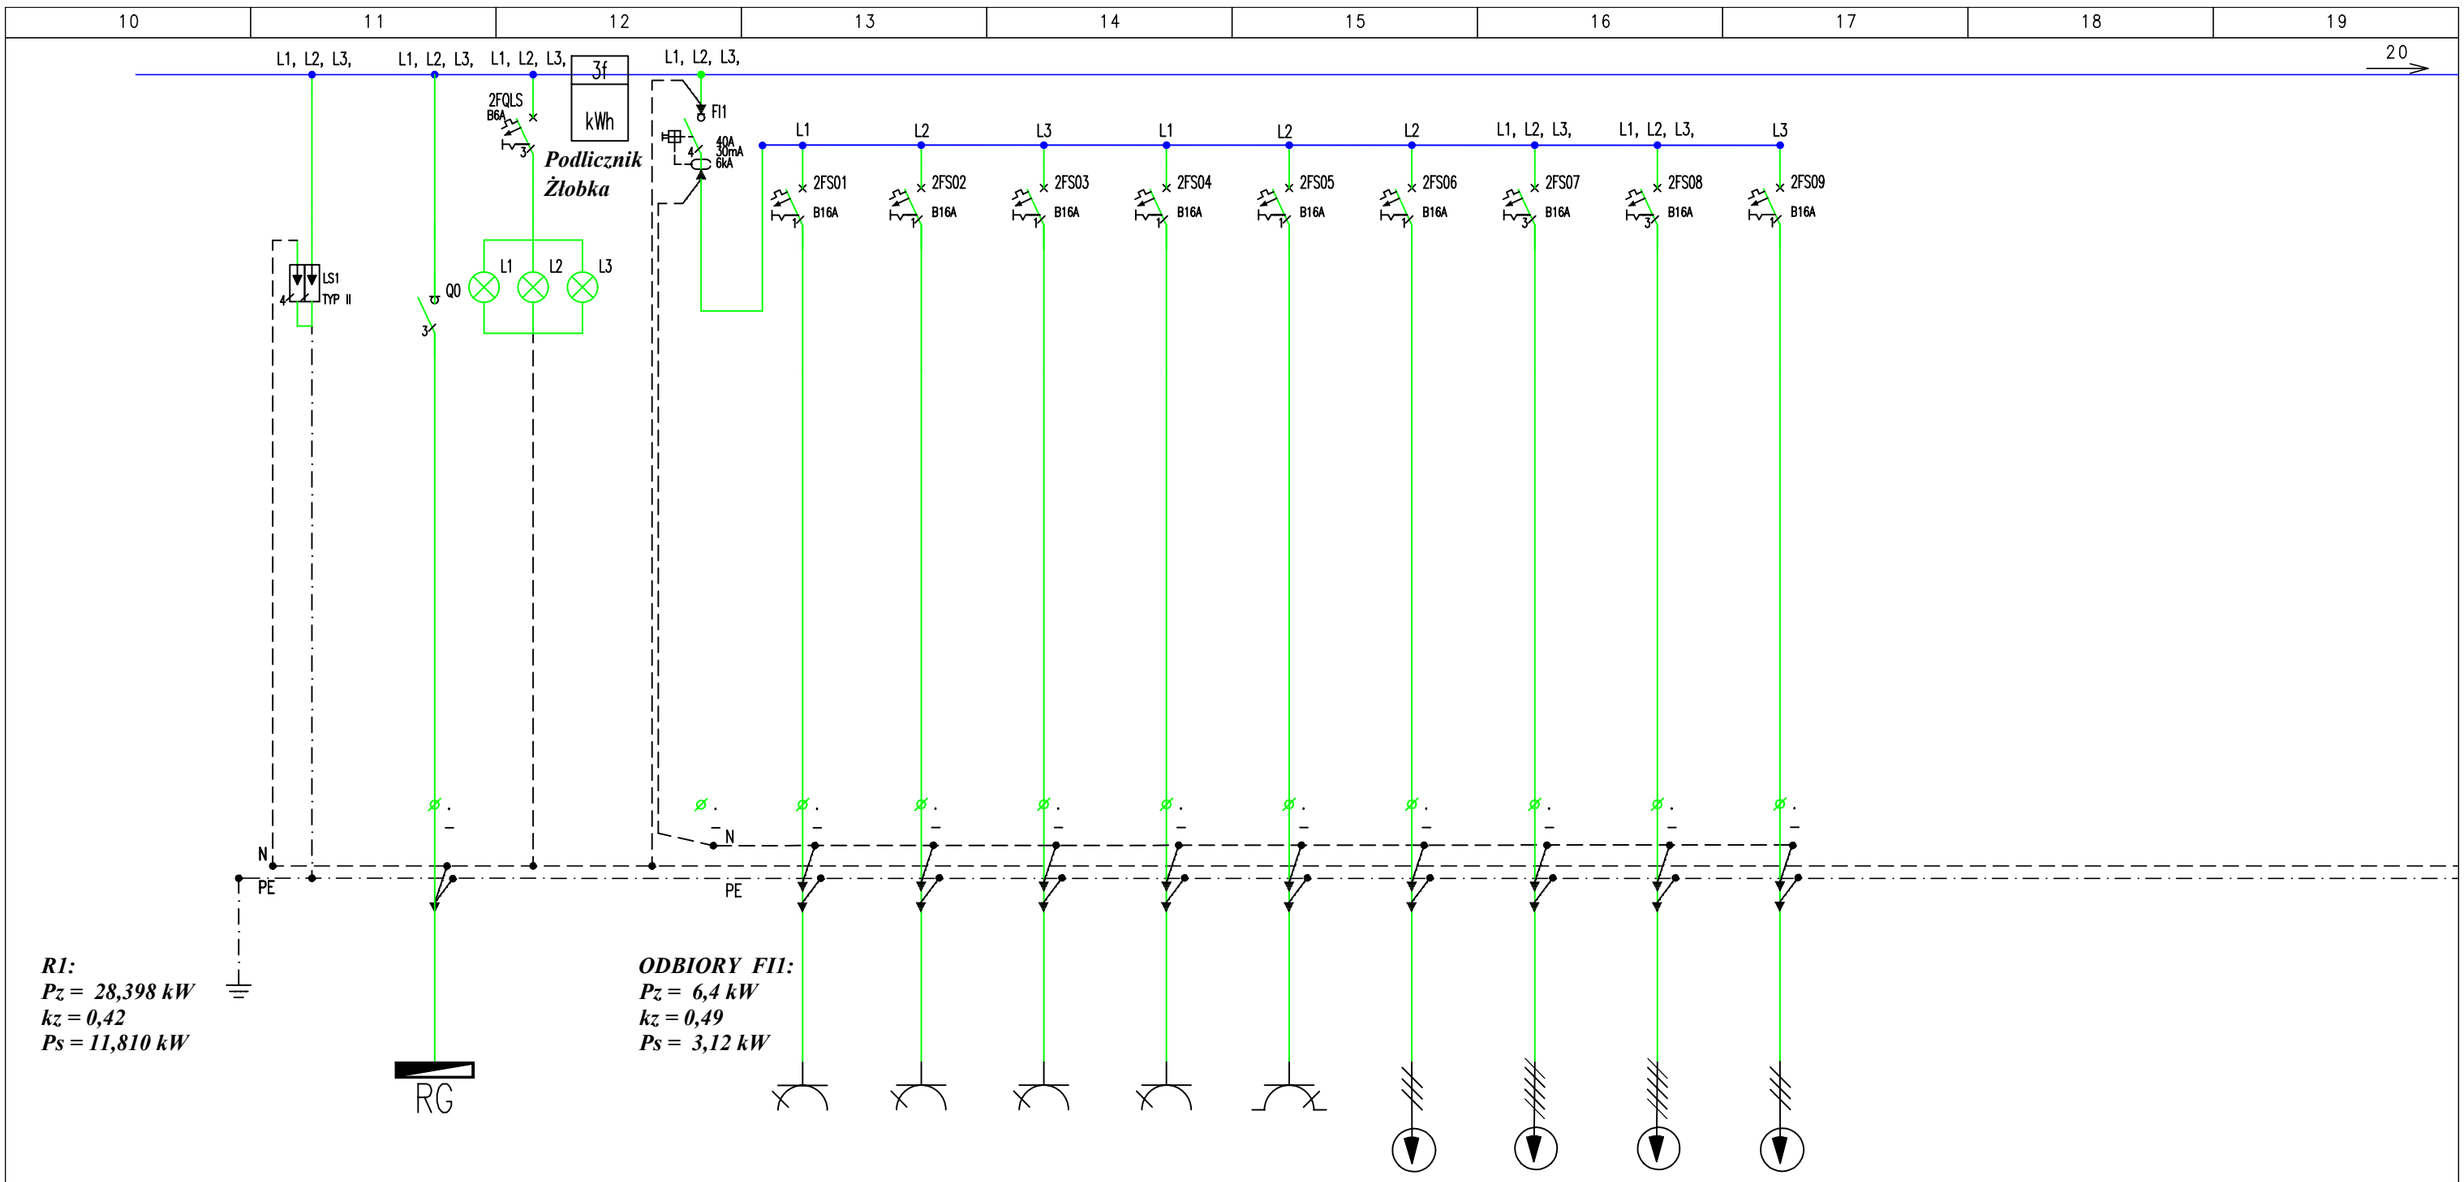

NR OBWODU/No.CIRCUIT		RG/Q0			R1/1g	R1/2g	R1/3g	R1/4g	R1/5g	R1/CW	R1/Nagrz.Wtór	R1/Nagrz.Wst	R1/RACK
TYP KABLA/CABLE TYPE		N2XH-J 5x10			N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 3x2,5
MOC/POWER/DŁ. LINII/DISTANCE		11,810 kW /60m			2000 W / 44m	1600 W/ 42m	800 W/ 27m	1600 W/42m	400 W/ 27m	760 W/ 15m	3000 W/ 20m	3000 W/ 20m	500 W/ 14m
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP 2 ISKIERNIKOWO-WARYSTOROWY	ZASILANIE Z RG Szkoły	KONTROLA NAPIĘCIA L1, L2, L3		Gn.ogólne/PEL2 P. 03, 02 Parter	Gn.ogólne/PEL2 P. 06, 05 Parter	Gn.ogólne P. 08, 02 Parter	Gn.ogólne/PEL2 P. 04 Parter	Gn.ogólne P. 9 Parter	Centrala went. P. 07 Parter	Nagrzewnica Wtórna P. 07 Parter	Nagrzewnica Wstępna P. 07 Parter	Zasilanie Szafy RACK P. 02 Parter

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09 kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny spełniać wymagania reakcji na ogień w zakresie ich izolacji nie mniej niż B2ca-s1b,d1,a1.

TYTUŁ OPRACOWANIA

PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:
Oporów 57; 99-322 Oporów
Identyfikator działki:
– 100209_2.0014.270/2
– 100209_2.0014.269
– 100209_2.0014.268

PROJEKTANT:
mgr inż. Marcin Glinka
SLK/9475/PWBE/21

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Radosław Malinowski
SLK/9471/PBE/21

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - ROZDZIELNICA R1

ARKUSZ 2/3

NR RYSUNKU
ESCH.1

DATA: Czerwiec 2024