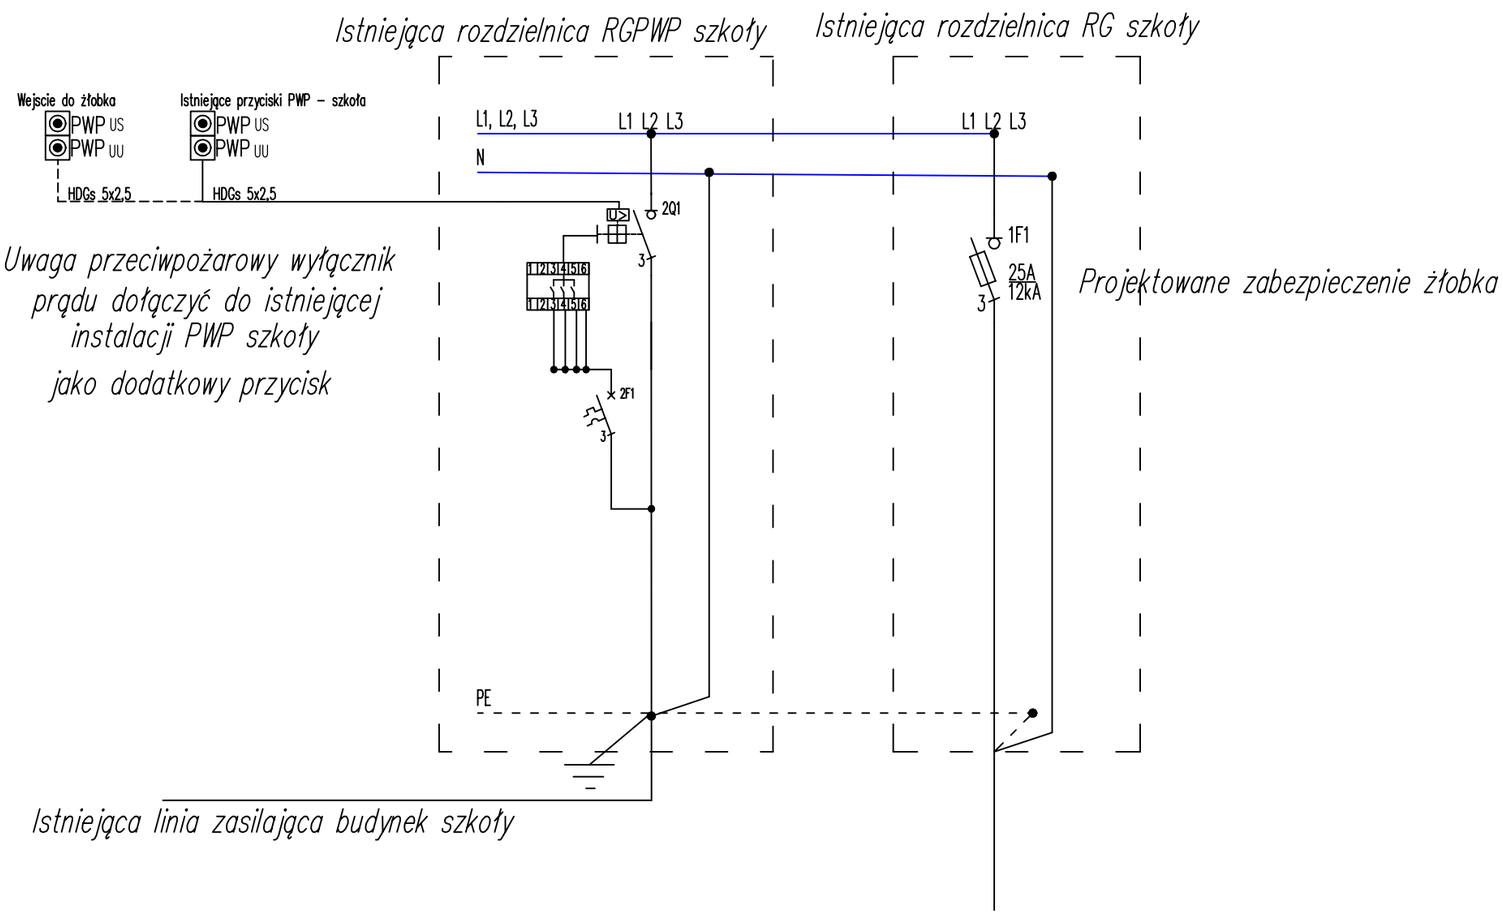


Układ sieci: TN–S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny
3F... – wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy
0F... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
KM... – przekaźnik instalacyjny
KT... – przekaźnik czasowy
Fl... – wyłącznik różnicowoprądowy
K... – stycznik instalacyjny
TR... – transformator bezpieczeństwa
T... – przekładnik prądowy

| | | | |
|---|---|---|---|
| nr obwodu | TL/RGPWP | | RG/R1 |
| ilość elementów | | | |
| moc zainstalowana W | | | |
| długość obwodu [m] | | | |
| typ przewodu | | | N2XH–J 5x10 |
| nazwa odbiornika /urządzenia | Człon zasilający | | Człon zasilający |
| lokalizacja | | | |

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
Wszystkie elementy (UU+US+UW) muszą być zestawem i muszą
posiadać Krajową Ocenę Techniczną, Krajowy Certyfikat Stałości
Właściwości użytkowych oraz Krajową Deklarację Właściwości
Użytkowych.

LEGENDA:




TYTUŁ OPRACOWANIA

**PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO**

LOKALIZACJA:
Oporów 57; 99-322 Oporów
Identyfikator działki:
– 100209_2.0014.270/2
– 100209_2.0014.269
– 100209_2.0014.268

PROJEKTANT:
mgr inż. Marcin Glinka
SLK/9475/PWBE/21

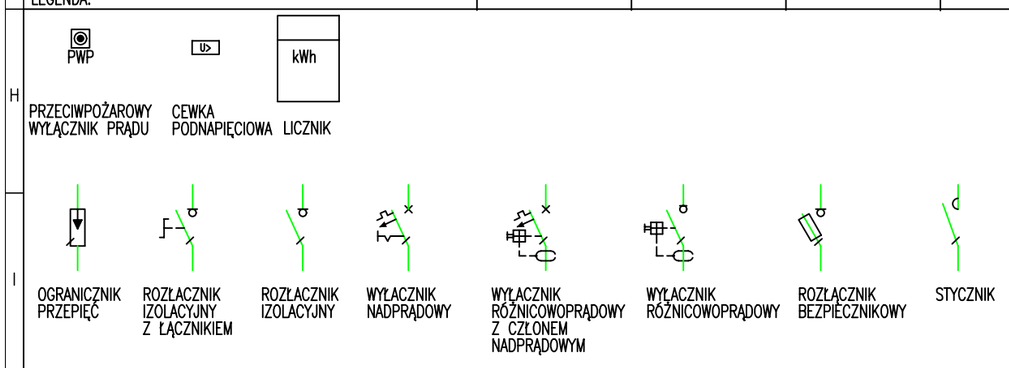SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Radosław Malinowski
SLK/9471/PBE/21

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - ROZDZIELNICA RGPWP, RG

ARKUSZ 1/1

NR RYSUNKU ESCH.0

DATA: Czerwiec 2024