


BUDYNEK SĄSIADUJĄCY – POZA ZAKRESEM OPACOWANIA

BUDYNEK SĄSIADUJĄCY – POZA ZAKRESEM OPACOWANIA

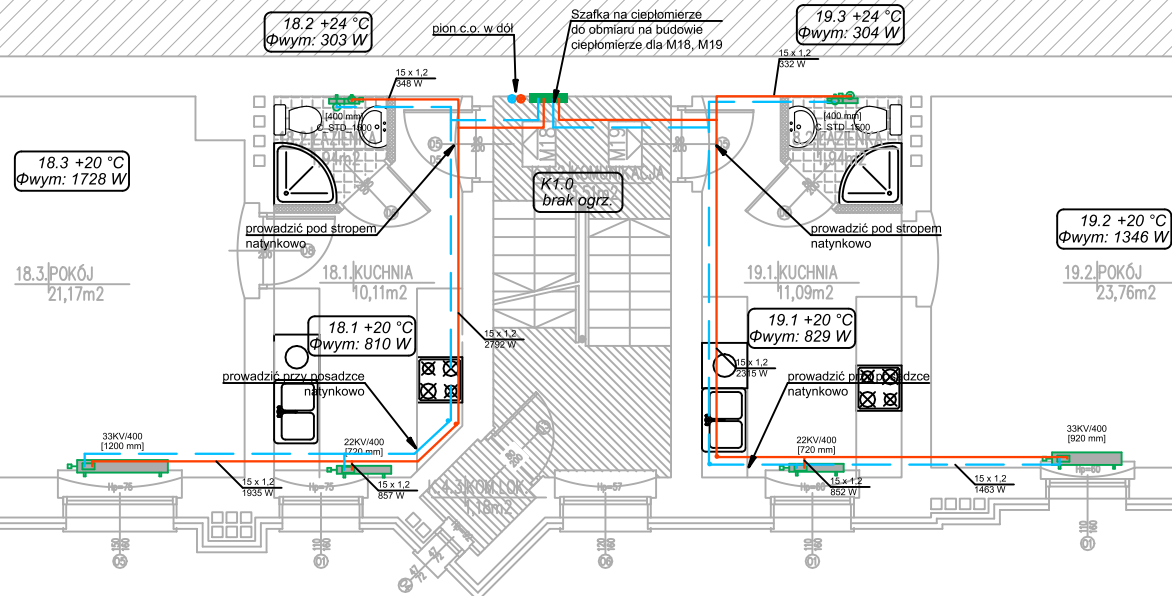


LEGENDA:

- instalacja c.o. (z+p)
- grzejnik zaworowy
- grzejnik łazienkowy
- 1.5 +20 °C
Φwym: 550 W
- temperatura obl. - zima
zapotrzebowanie na ciepło

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.
- W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające.
- Przed zamówieniem odbiorników, należy sprawdzić, czy mieszczą się w wyznaczonych lokalizacjach.

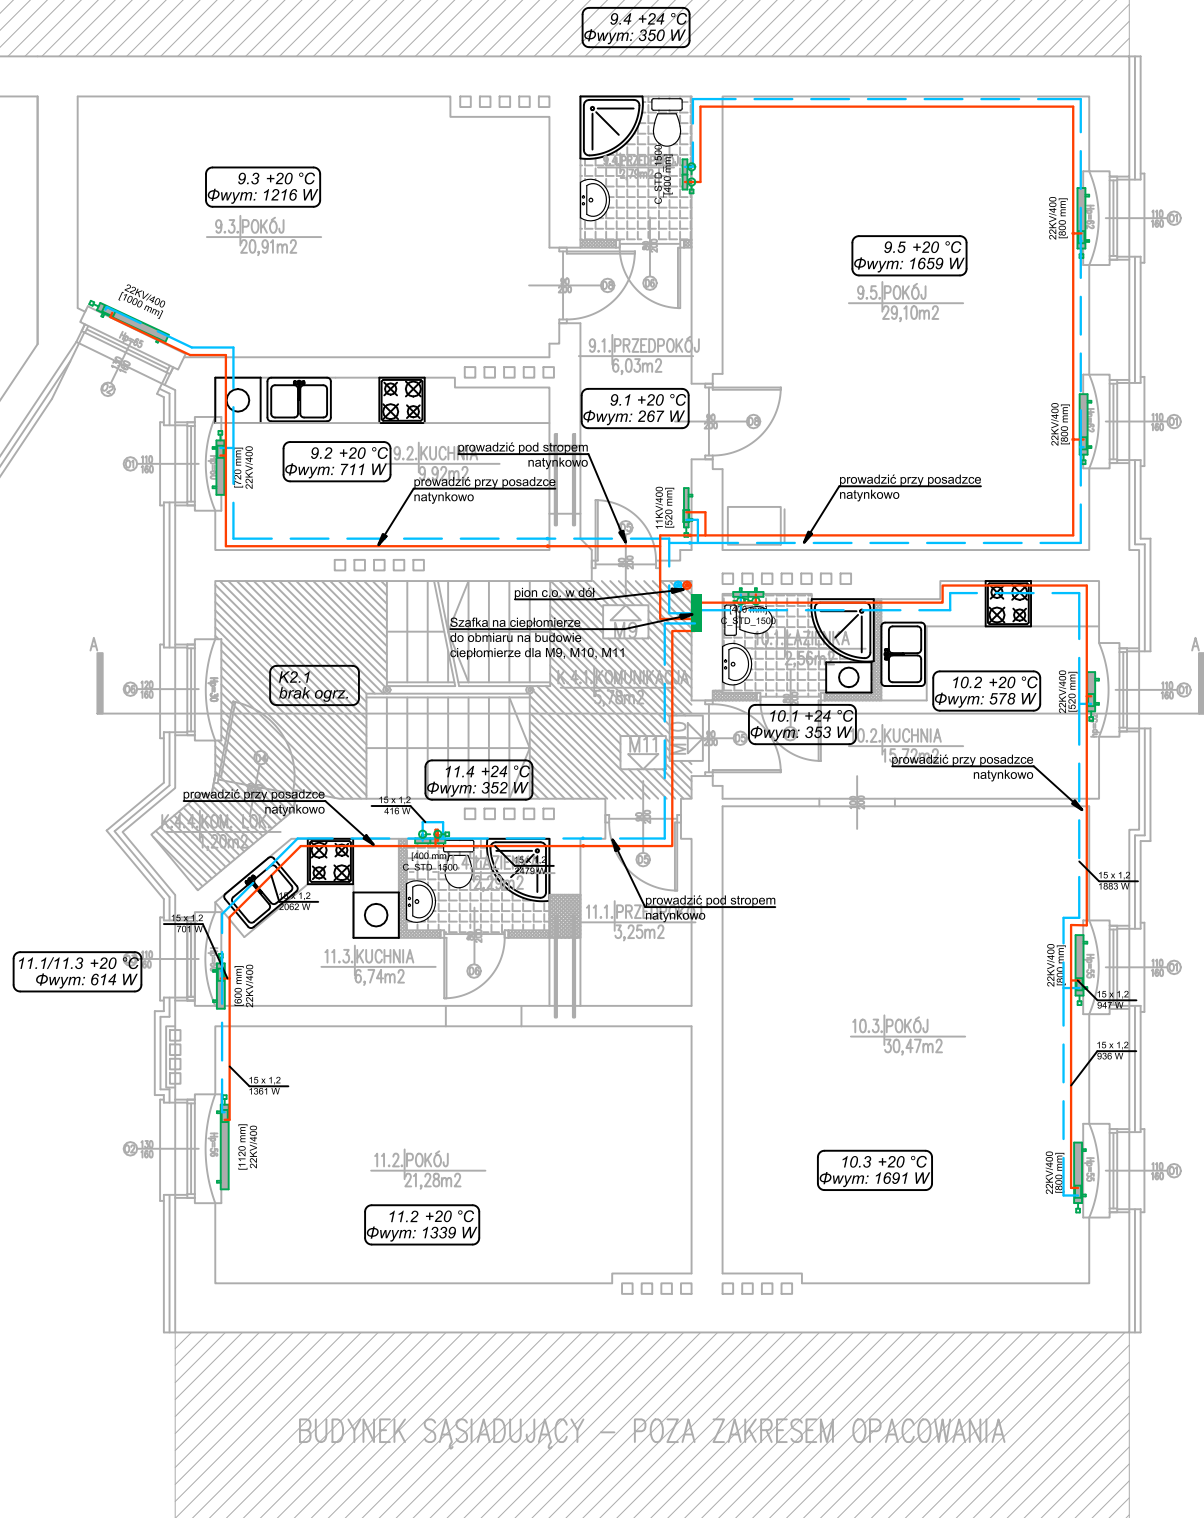

BUDYNEK SĄSIADUJĄCY – POZA ZAKRESEM OPACOWANIA

PRACOWNIA
PROJEKTOWA



ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

inwestor	ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. UL. DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE	projektant	mgr inż. Łukasz Stachór	nr uprawnień/specjalność:	SLK/4318/PWOS/12 w specj. sanit.	podpis
temat projektu, adres inwestycji	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY BŁ. CZESŁAWA 46; WPROWADZENIE C.O. I C.W.U. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 46 44-100 GLIWICE dz. nr 317 obręb 0025 KOLEJ	opracował				podpis
branża	SANITARNA	skala	1:100	faza	PT	tom
rysunek	RZUT PIĘTRA 3 - WEW. INSTALACJA C.O.					nr rysunku
						S5