


BUDYNEK SĄSIADUJĄCY – POZA ZAKRESEM OPACOWANIA

BUDYNEK SĄSIADUJĄCY – POZA ZAKRESEM OPACOWANIA

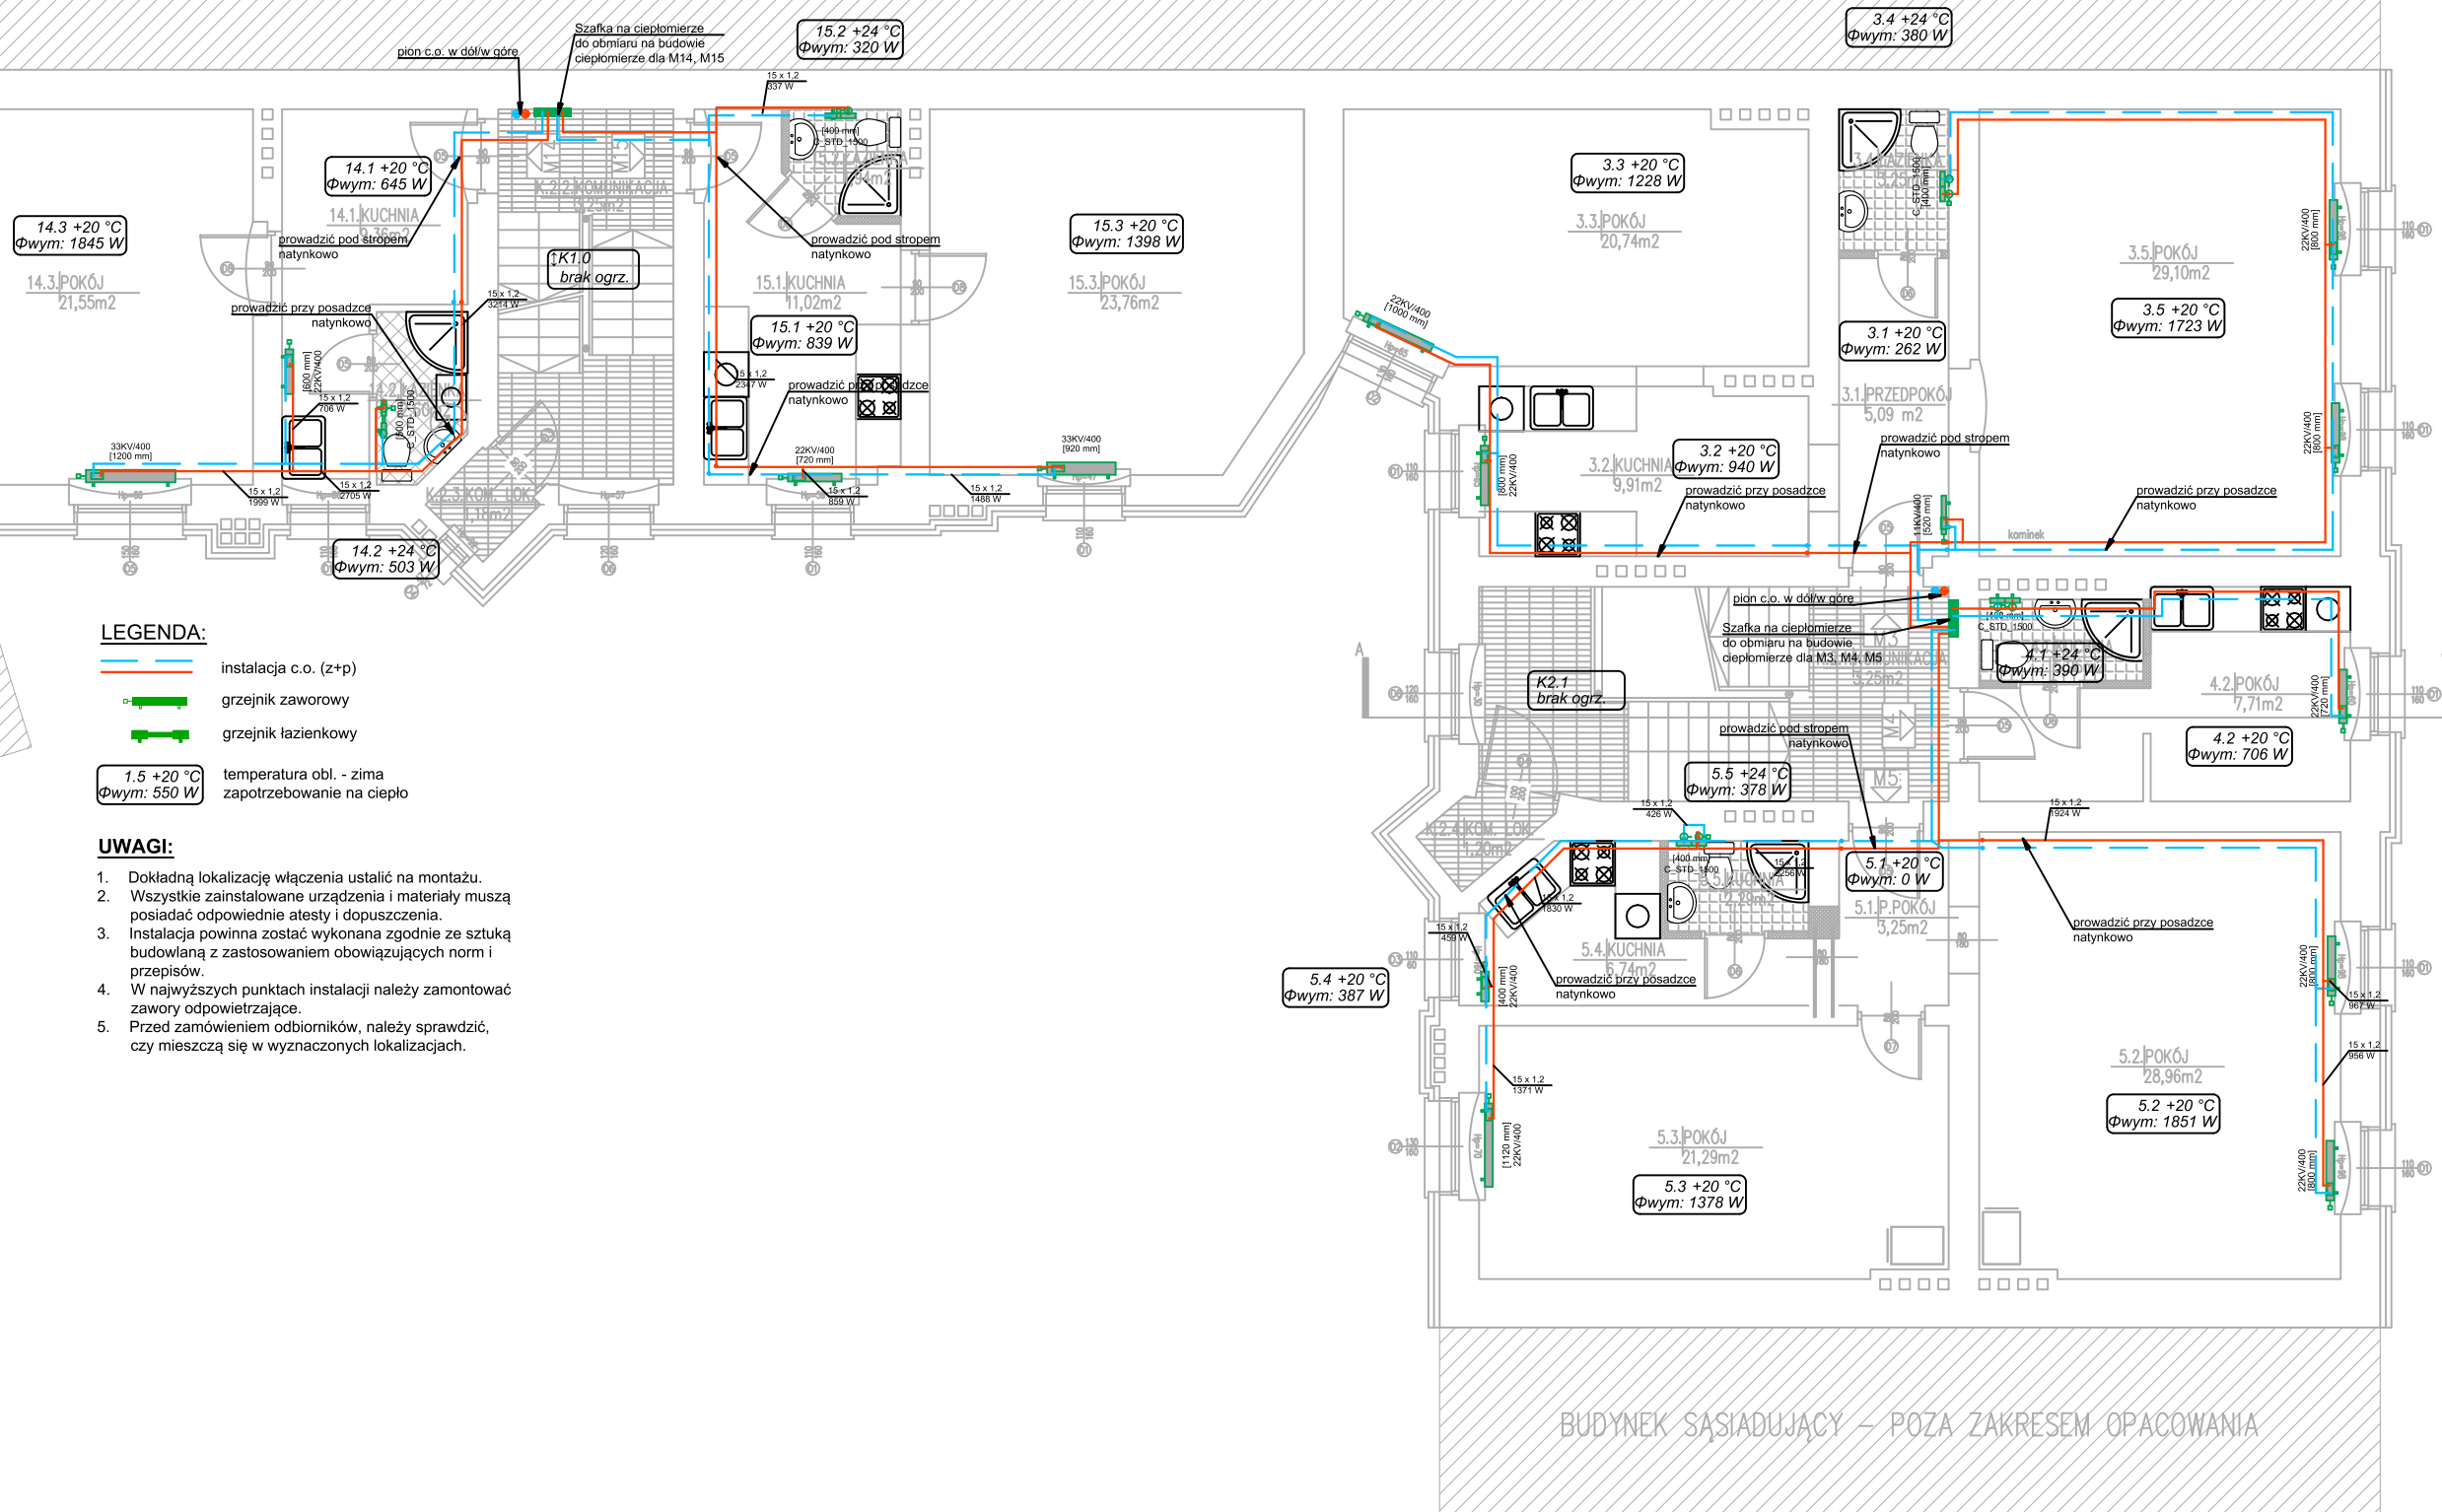

LEGENDA:

- instalacja c.o. (z+p)
- grzejnik zaworowy
- grzejnik łazienkowy
- 1.5 +20 °C Φwym: 550 W temperatura obl. - zima zapotrzebowanie na ciepło

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.
- W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające.
- Przed zamówieniem odbiorników, należy sprawdzić, czy mieszczą się w wyznaczonych lokalizacjach.

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA



ARCHITEKT  
PIOTR LUDWIG  
UL. DASZYŃSKIEGO 193  
44-100 GLIWICE  
kart.pracownia@gmail.com  
663 776 456

inwestor ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. UL. DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE		projektant mgr inż. Łukasz Stachór		nr uprawnień/specjalność: SLK/4318/PWOS/12 w specj. sanit.		podpis
		opracował				podpis
temat projektu, adres inwestycji KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY BŁ. CZESŁAWA 46; WPROWADZENIE C.O. I C.W.U. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 46 44-100 GLIWICE dz. nr 317 obręb 0025 KOLEJ		branża SANITARNA	skala 1:100	faza PT	data 06.2024	tom II
		rysunek RZUT PIĘTRA 1 - WEW. INSTALACJA C.O.				nr rysunku S3