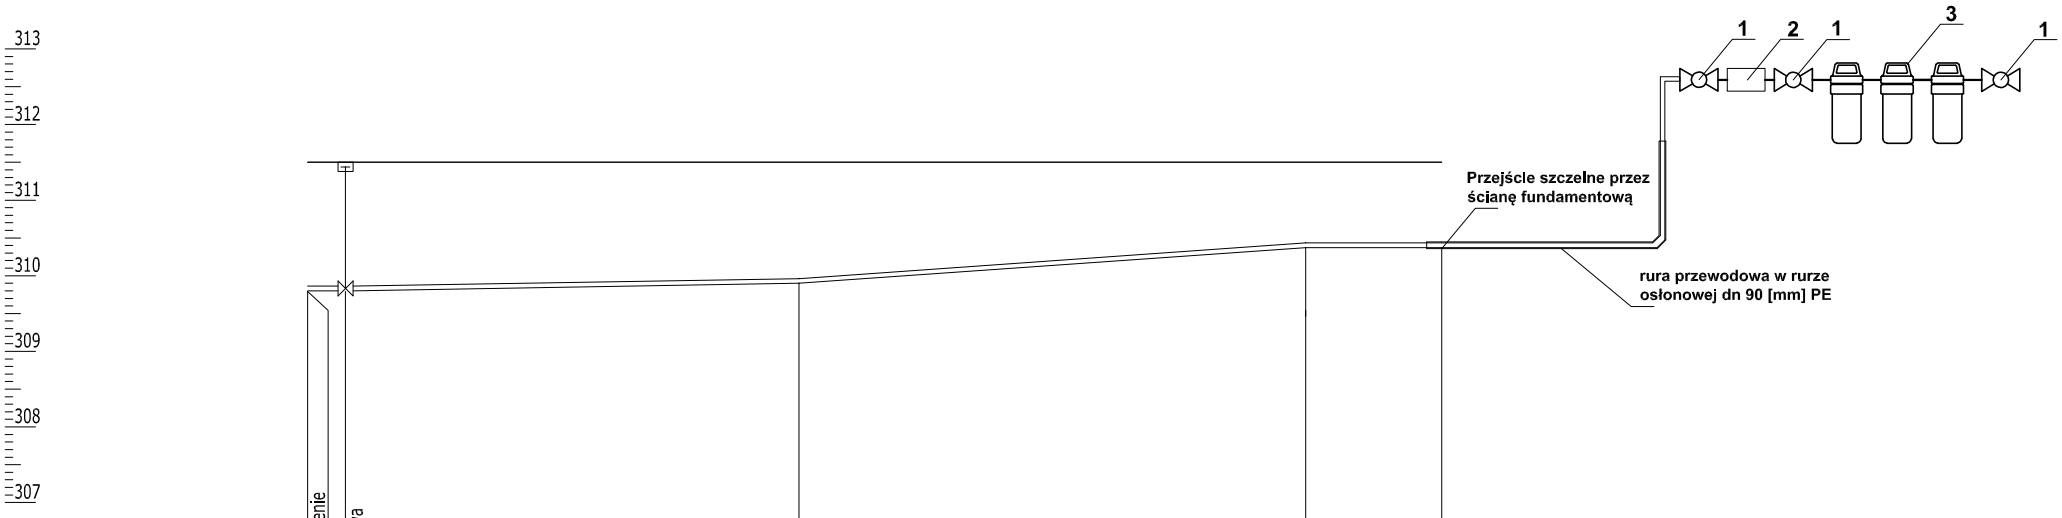

Węzeł	w1	z1	k1	k2	p1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	311,50	311,50	311,50	311,50	311,50
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	309,80	309,80	309,90	310,30	310,30
Zagłębienie dna [m]	1,70	1,70	1,60	1,20	1,20
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PE63		0,0 PE63	-6,0 PE63	0,0
Długość [m]	0,50	6,00	6,70	1,80	
Odległość [m]	0,00	0,50	6,50	13,20	15,00
Kąt załamania [°]			90,0°	90,0°	

LEGENDA:

1 - zawór kulowy DN50 [mm]

2 - zawór antyskażeniowy BA DN50 [mm]

3 - filtr 3 stopniowy

Metr 0,00

Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100

SKALA:	1:100 / 1:100 – A4	DATA I PODPIS	PROJEKT:	**Budowa budynku wielofunkcyjnego gospodarczo - Inwentarskiego**
PROJEKTANT inst. sanitarne:	mgr inż. Janusz Strzała nr upr.: 19/98	06.02.2024	LOKALIZACJA:	Nowosielce, woj. podkarpackie Nowosielce dz. 845/3, 848
SPRAWDZAJĄCY inst. sanitarne:	mgr inż. Jerzy Grad nr upr.: PDK/0199/POOS/10	06.02.2024	INWESTOR:	**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 160, 38 - 530 Zarszyn**
BRANŻA:	SANITARNA		NAZWA RYSUNKU:	**Profil wodociągu dn 63 [mm]**
ETAP:	Projekt techniczny			4
WERSJA:	1.1			
DATA:	06.02.2024			