



WÓJT GMINY STARA KISZEWA

ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 60 20, fax 58 687 60 42

Stara Kiszewa, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Znak sprawy : RG-D.7230.2.32.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 22 ust. 1, art. 32 ust. 4 pkt. 2, art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3, art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.07.2024r. (data wpływu do Urzędu 10.07.2024r.), złożonego przez Pana Romana Głowackiego, ul. Wyzwolenia 19, 83-420 Liniewo.

U z g a d n i a m

projekt: przebudowa oświetleniowej linii kablowej w miejscowości Wygonin, gm. Stara Kiszewa w następującym zakresie:

1. Zezwalam na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami. Uzgodniono wykonywanie prac na działce drogowej **nr ewid. 50 obręb Wygonin**.
2. Wszelkie roboty w pasie drogowym należy planować w terminie sprzyjających warunków pogodowych (dodatnich temperatur), zobowiązując Wykonawcę do zgłoszenia robót.
3. Po zakończeniu robót należy przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego.
4. Zabezpieczenie i ewentualna przebudowa niezainwentaryzowanych urządzeń instalacji znajdujących się na odcinku robót odbędzie się na koszt i staraniem Inwestora.
5. Prace należy wykonywać przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. Zgoda na przejście przez wymienione w pkt 1 nieruchomości wydana jest w celu uzyskania przez Inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
7. Inne szczegóły wykonawstwa określi Wójt Gminy Stara Kiszewa po zgłoszeniu przez wykonawcę zamiaru przystąpienia do realizacji robót.

U z a s a d n i e n i e

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

2. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt. 1 należy do ich posiadaczy.

Dodatkowo informuję, że:

Decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu zgłoszenia robót budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym do Wójta Gminy w Starej Kiszewie ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa. W zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego Wójt Gminy określi szczegóły wykonawstwa robót oraz wysokość opłaty rocznej i corocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas robót, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/ 100 /2020 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kiszewa zmienionej uchwałą nr XXXVI/244/2022 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 31 marca 2022 r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa, złożone w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Załącznik: mapa (E/1 - E/3) przebudowa oświetleniowej linii kablowej w miejscowości Wygonin, gm. Stara Kiszewa w skali 1:500 opieczetowana przez Urząd Gminy Stara Kiszewa.



WÓJT GMINY
Andrzej Hinc


Otrzymują:

1. Roman Głowacki
ul. Wyzwolenia 19
83-420 Liniewo
2. aa.

Uprzejmie informuję, iż ww. sprawę prowadzi Pani:

Patrycja Wojak
tel. 58 687 60 45
p.wojak@starakiszewa.pl

urządgminy@starakiszewa.pl

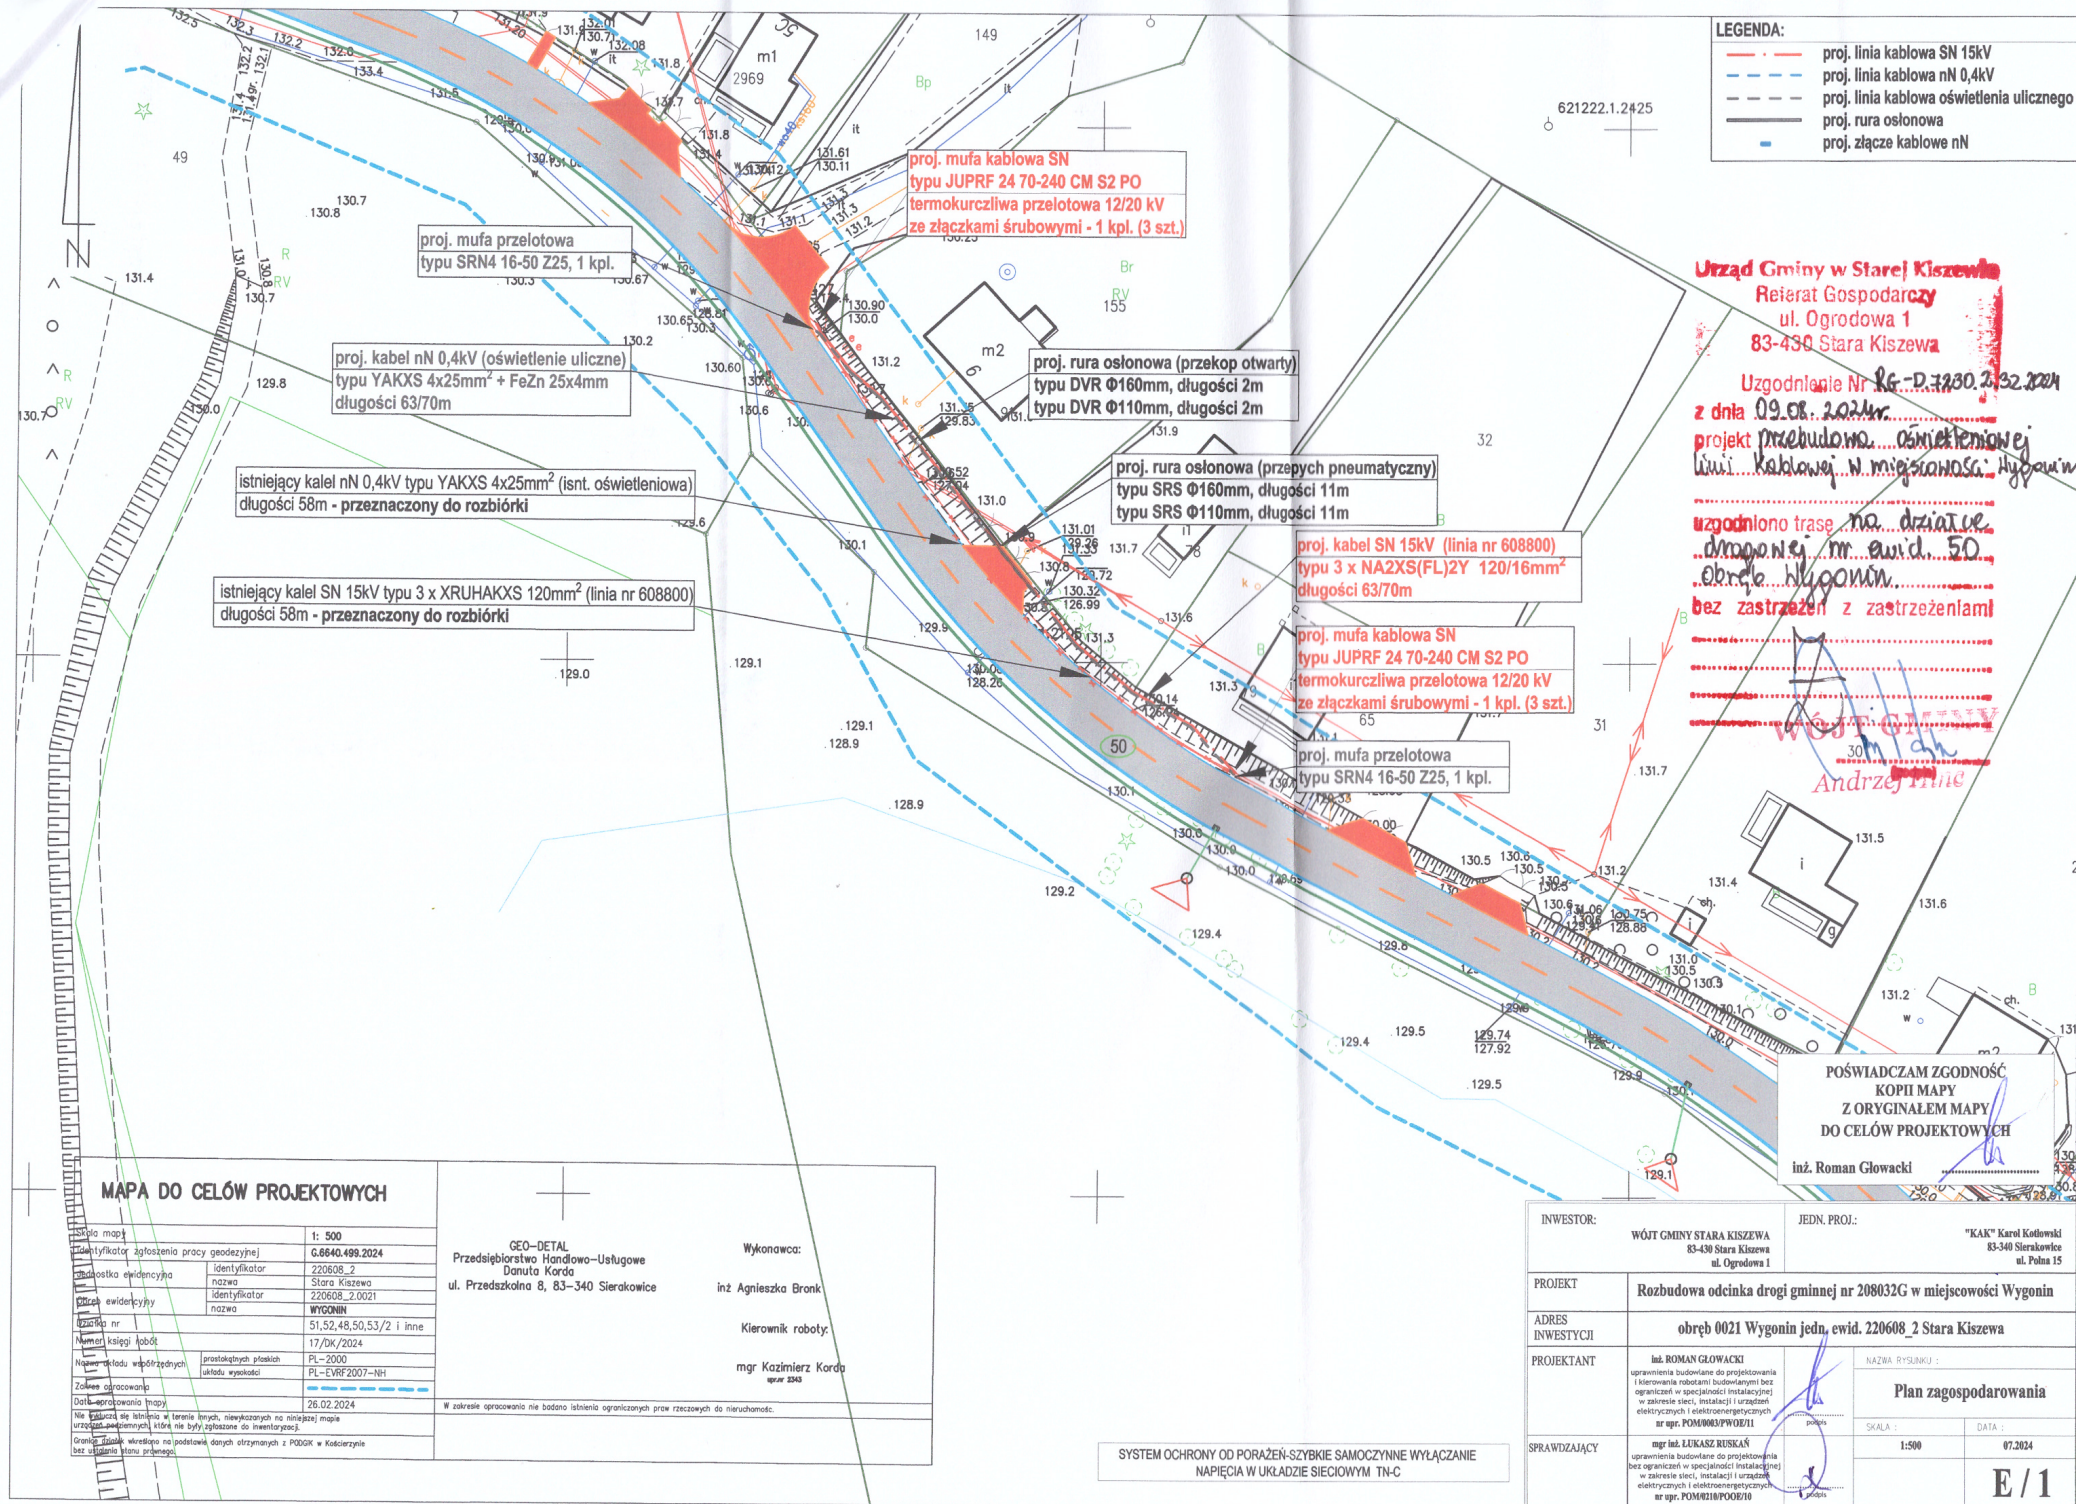

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:500
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: 68940-499-2024
Jednostka ewidencyjna: 220608_2
Obiekt ewidencyjny: Stara Kiszewa
Data: 2024.08.27 i inne
Numer księgi robót: 131.3
Nazwa układu współrzędnych: PL-2000
Zakres opracowania: Długość linii kablowej nN 0,4kV typ YAKXS 4x120mm² + FeZn 25x4mm długości 26m - przeznaczony do rozbiórki

PROJEKT: Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 208032G w miejscowości Wygonin
ADRES INWESTYCJI: obręb 0021 Wygonin jedn. ewid. 220608_2 Stara Kiszewa
PROJEKTANT: inż. ROMAN GŁOWACKI
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ŁUKASZ BUSKAŃ
NAZWA RYSUNKU: Plan zagospodarowania
SKALA: 1:500
DATA: 07.2024
E / 2

LEGENDA:

- proj. linia kablowa SN 15kV
- proj. linia kablowa nN 0,4kV
- proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego
- proj. rura osłonowa
- proj. złącze kablowe nN

Projekty i Istniejące Instalacje:

- proj. mufa przelotowa typu SRN4 70-120 Z120, 1 kpl.
- proj. mufa kablowa SN typu JUPRF 24 70-240 CM S2 PO termokurczliwa przelotowa 12/20 kV ze złączkami śrubowymi - 1 kpl. (3 szt.)
- istn. złącze nr Z3404324 typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F - do przełożenia
- proj. kabel nN 0,4kV (obw. 04 T341820) typu YAKXS 4x120mm² + FeZn 25x4mm długości 26/31m
- proj. rura osłonowa (przepych pneumatyczny) typu SRS Ø160mm, długości 12m
- proj. kabel nN 0,4kV (obw. 01 T341820) typu YAKXS 4x120mm² + FeZn 25x4mm długości 46/52m
- proj. mufa przelotowa typu SRN4 70-120 Z120, 1 kpl.
- proj. kabel nN 0,4kV (oświetlenie uliczne) typu YAKXS 4x25mm² + FeZn 25x4mm długości 12/17m
- proj. mufa przelotowa typu SRN4 16-50 Z25, 1 kpl.
- proj. mufa przelotowa typu SRN4 70-120 Z120, 1 kpl.
- proj. kabel nN 0,4kV (obw. 04 T341820) typu YAKXS 4x120mm² + FeZn 25x4mm długości 29/35m
- proj. rura osłonowa (przekop otwarty) typu DVR Ø110mm, długości 6m
- istniejący kabel nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm² (obw. 04 T341820) długości 35m - przeznaczony do rozbiórki
- proj. rura osłonowa (przepych pneumatyczny) typu SRS Ø160mm, długości 18m
- proj. kabel SN 15kV (linia nr 608800) typu 3 x NA2XS(FL)2Y 120/16mm² długości 77/83m
- istniejący kabel SN 15kV typu 3 x XRUHAKXS 120mm² (linia nr 608800) długości 73m - przeznaczony do rozbiórki
- istniejący kabel nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm² (obw. 01 T341820) długości 43m - przeznaczony do rozbiórki

— · — · — ·	proj. linia kablowa SN 15kV
— — — — —	proj. linia kablowa nN 0,4kV
- - - - -	proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego
=====	proj. rura osłonowa
—	proj. złącze kablowe nN

inż. Roman Glowacki

proj. mufa kablowa SN
typu JUPRF 24 70-240 CM S2 PO
termokurczliwa przelotowa 12/20 kV
ze złączkami śrubowymi - 1 kpl. (3 szt.

proj. rura osłonowa (przepych pneumatyczny)
typu SRS $\Phi 160\text{mm}$, długości 12m
typu SRS $\Phi 110\text{mm}$, długości 12m

proj. kabel nN 0,4kV (obw. 01 T341820)
typu YAKXS 4x120mm² + FeZn 25x4mm
długości 46/52m

proj. mufa przelotowa
typu SRN4 70-120 Z120, 1 kpl

proj. kabel nN 0,4kV (oświetlenie uliczne)
typu YAKXS 4x25mm² + FeZn 25x4mm
długości 12/17m

proj. mufa przelotowa
typu SRN4 16-50 Z25, 1 kpl

istniejący kabel nN 0,4kV typu YAKXS 4x25mm² (oświetlenie uliczne)
długości 11m - **przeznaczony do rozbiórki**

proj. mufa przelotowa
typu SRN4 16-50 Z25, 1 kpl.

proj. mufa przelotowa
typu SRN4 70-120 Z120, 1 kpl.

proj. kabel nN 0,4kV (obw. 04 T341820)
typu YAKXS 4x120mm² + FeZn 25x4mm
długości 29/35m

proj. rura osłonowa (przekop otwarty)
typu DVR $\Phi 110\text{mm}$, długości 6m

istniejący kabel nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm ² (obw. 04 T341820)
długości 35m - przeznaczony do rozbiórki

proj. rura osłonowa (przepych pneumatyczny)
typu SRS $\Phi 160\text{mm}$, długości 18m

proj. kabel SN 15kV (linia nr 608800)
typu 3 x NA2XS(FL)2Y 120/16mm²
długości 77/83m

istniejący kabel SN 15kV typu 3 x XRUHAKXS 120mm²(linia nr 608800)
długości 73m - **przeznaczony do rozbiórki**

istniejący kabel nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm² (obw. 01 T341820)
długości 43m - przeznaczony do rozbiórki

INVESTOR:

WÓJT GMINY STARA KISZEWA
83-430 Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1

JEDN. PROJ.:

"KAK" Karol Kotłowski
83-340 Sierakowice
ul. Polna 15

PROJEKT	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 208032G w miejscowości Wygonin
---------	---

ADRES

obreb 0021 Wygonin jedn. ewid. 220608 2 Stara Kiszewa

PROJEKTANT

Inż. ROMAN GŁOWACKI

NAZWA RYSUNKU :

Plan zagospodarowania

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. LUKASZ RUSKAŃ

1:500

E / 2

Skala mapy		1: 500
Identyfikator zgłoszenia próby geodezyjnej		G.6940.499.2024
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	270568
	nazwa	Stok Łęczyński
Obszr ewidencyjny	identyfikator	220668.2.0021
	nazwa	WYCHYNI
Działka nr		51,52,54,50,53/2 i inne
Numer księgi rębót		17/0K/204
Nazwa układu współrzędnych	przekształćonych płaskich	PL=2000
	układu wyprowadz	PL=EW2007-NH
Zasiedlenie		
Data opracowania mapy		2024.2024

Nie włącza się listyście w terenie innych, niezakończonych na planie mapy, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Wskazuje dokładnie terenowo na podstawie danych otrzymanych z POKOZ w Kadeckim

Wykonawca:
Agnieszka Bronk
Kierownik roboty:
mgr Kazimierz Kor

W zakresie opracowania nie badano istnienia ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości

E/3