


LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ 91 i 93
W BUDYNKU NR 11 (budynek niski)

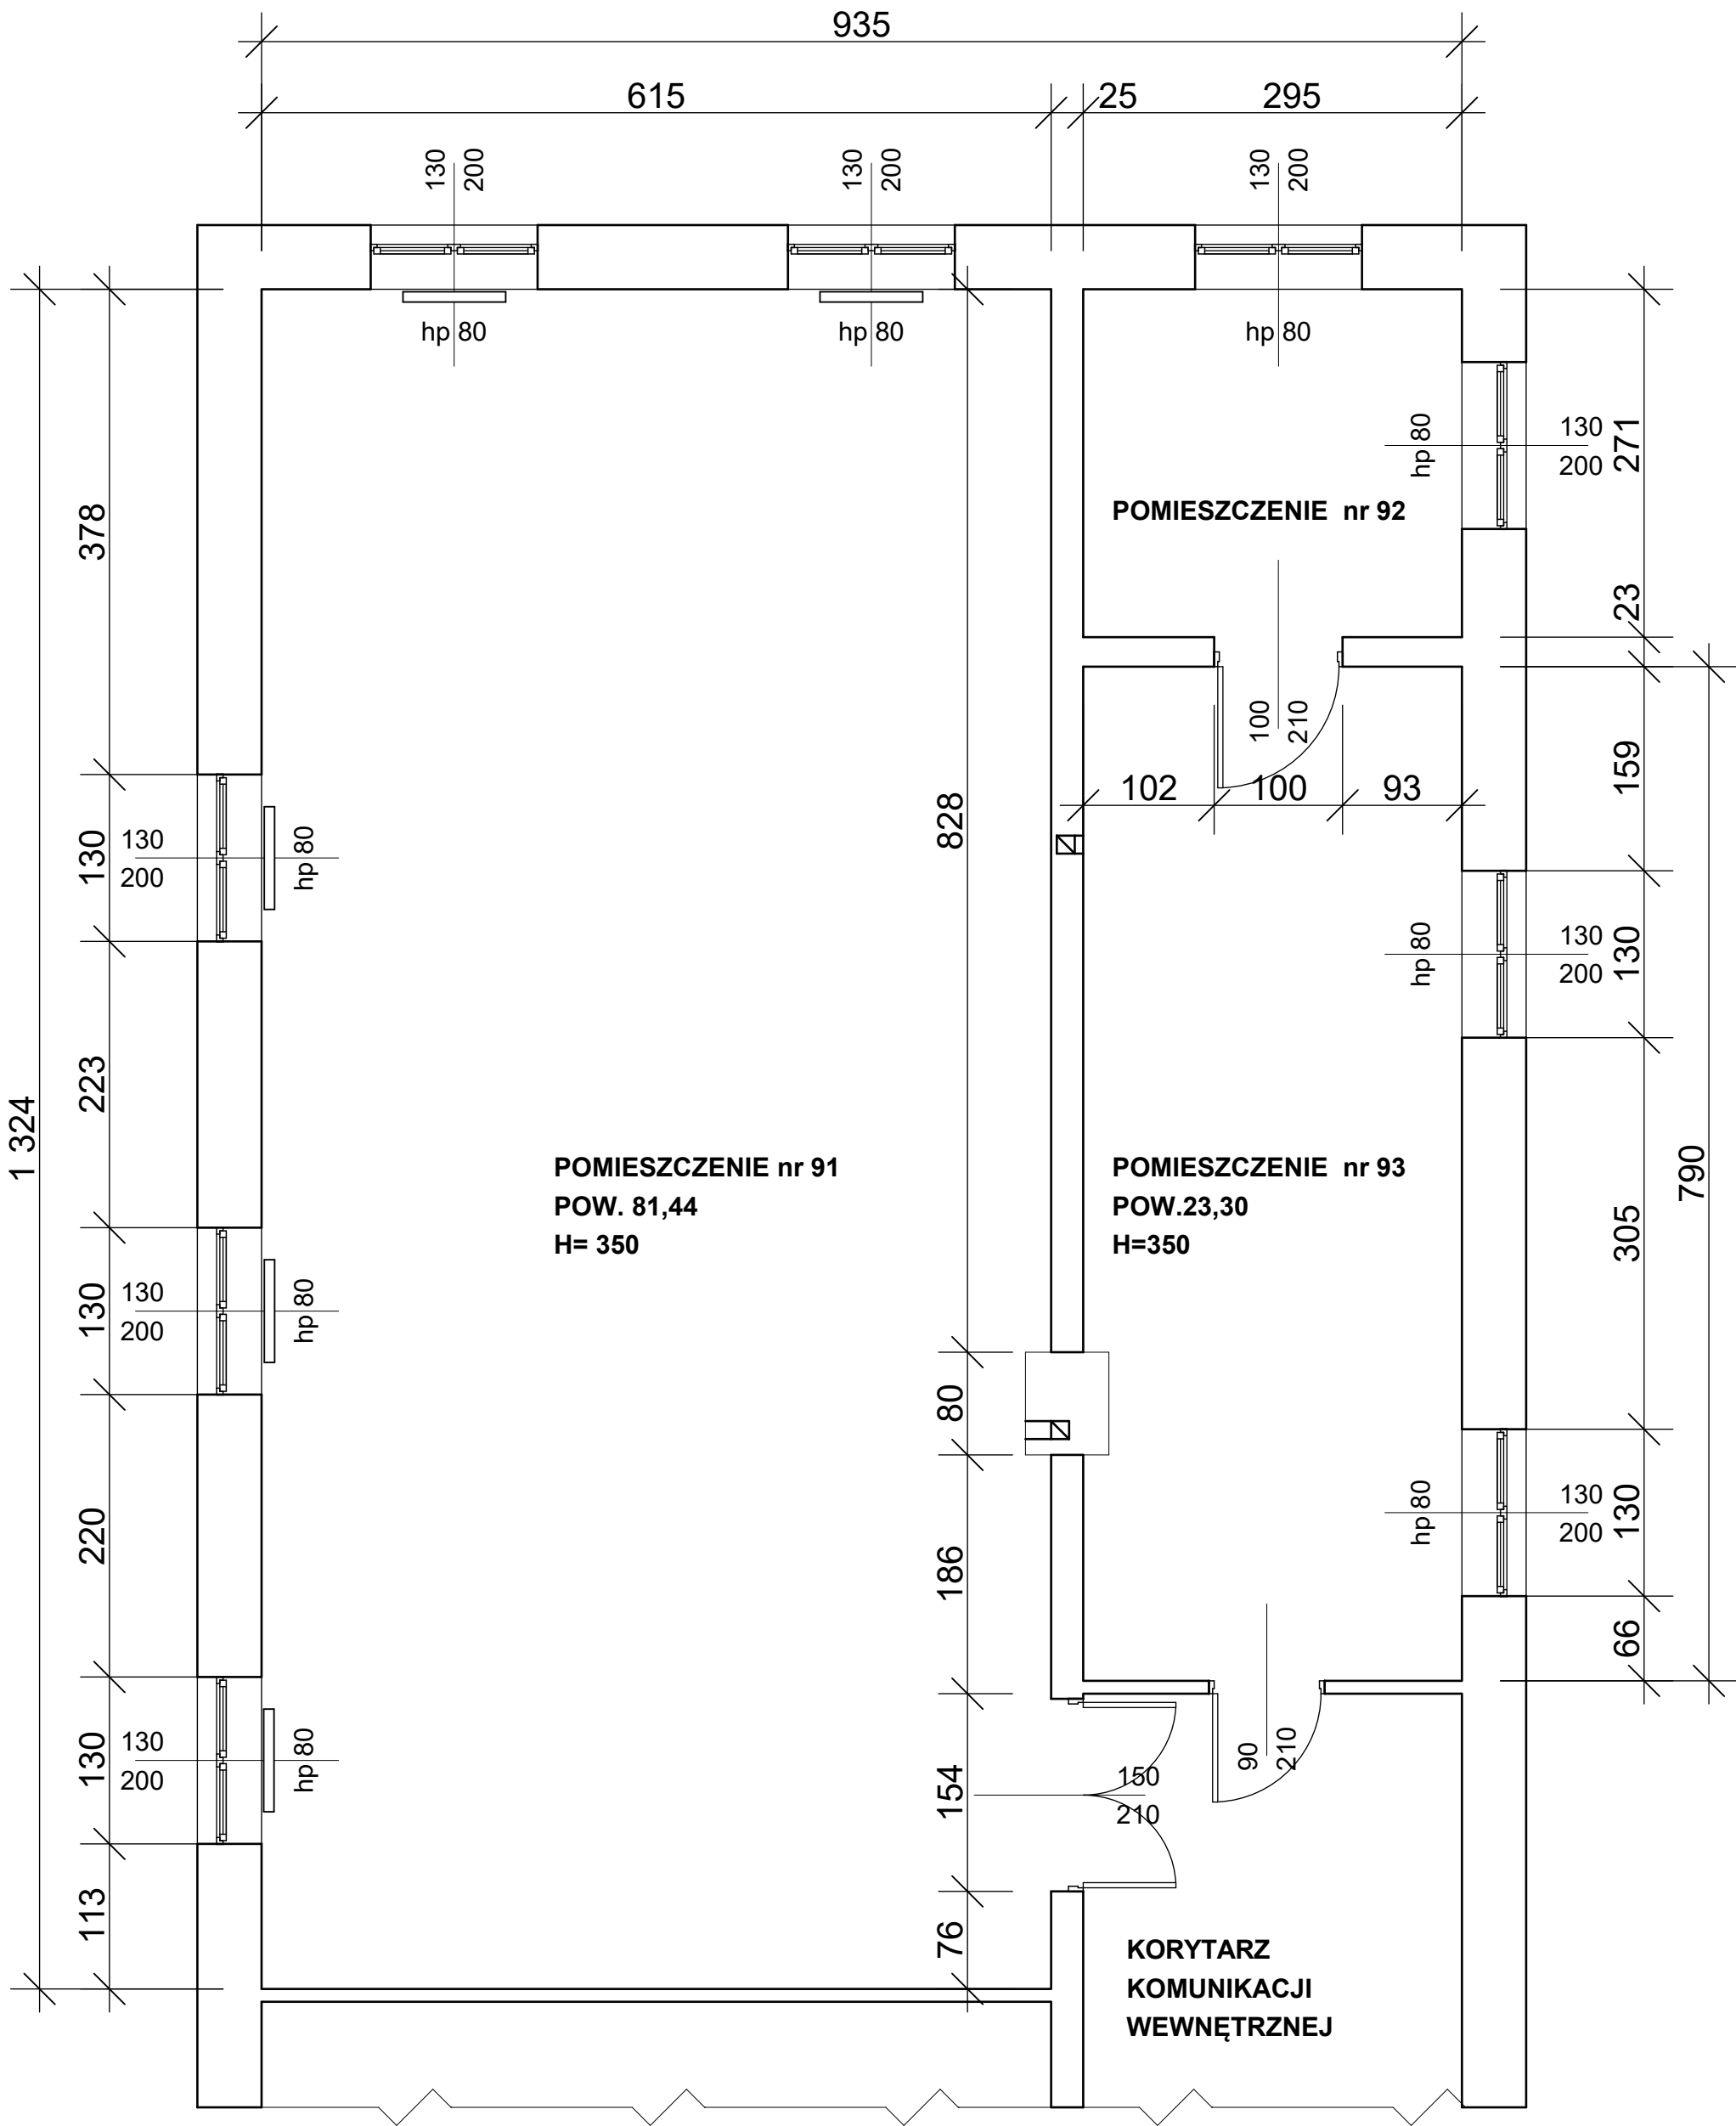

UWAGI PROJEKTANTA:

- Wymiary sprawdzić podczas realizacji.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z rysunkami, opisem i specyfikacją techniczną montowanych urządzeń.
- Roboty należy wykonać przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu na rynku polskim. Używać materiałów z atestami.
- Roboty wykonać zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej i z zachowaniem przepisów BHP, Ppoż i SANEPID oraz zgodnie z opisem i rysunkami.
- Wentylacja pomieszczeń ma spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690) z późniejszymi zmianami.
- Piony wentylacyjne oczyścić przed montażem nowych krat transferowych.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać ściany wykończone materiałem gładkim i nienasiąkliwym do wysokości nie niższej niż 200 cm od posadzki. Przy punktach wodnych wykonać mankiety z materiału gładkiego i zmywalnego o powierzchni nie mniej niż 160x160 cm.
- Stosować oprawy świetlne z osłoniętym źródłem światła przeznaczone do pomieszczeń mokrych.
- Stosować gniazda wtykowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.
- Posadzki wykonać wykończone materiałem zmywalnym i antypoślizgowym.
- Tytuł:
Remont pomieszczeń nr 91 i 93 w budynku 11
Układ funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb CBZC
ul.Mogilska 109, 31-571 Kraków
- Stan projektowany
- Skala projektu: 1:50
- Autor:
st.specjalista WiR KWP w Krakowie
mgr inż.arch.Paulina Wrześniewska