


W CAŁOŚCI PREFABRYKOWANEJ

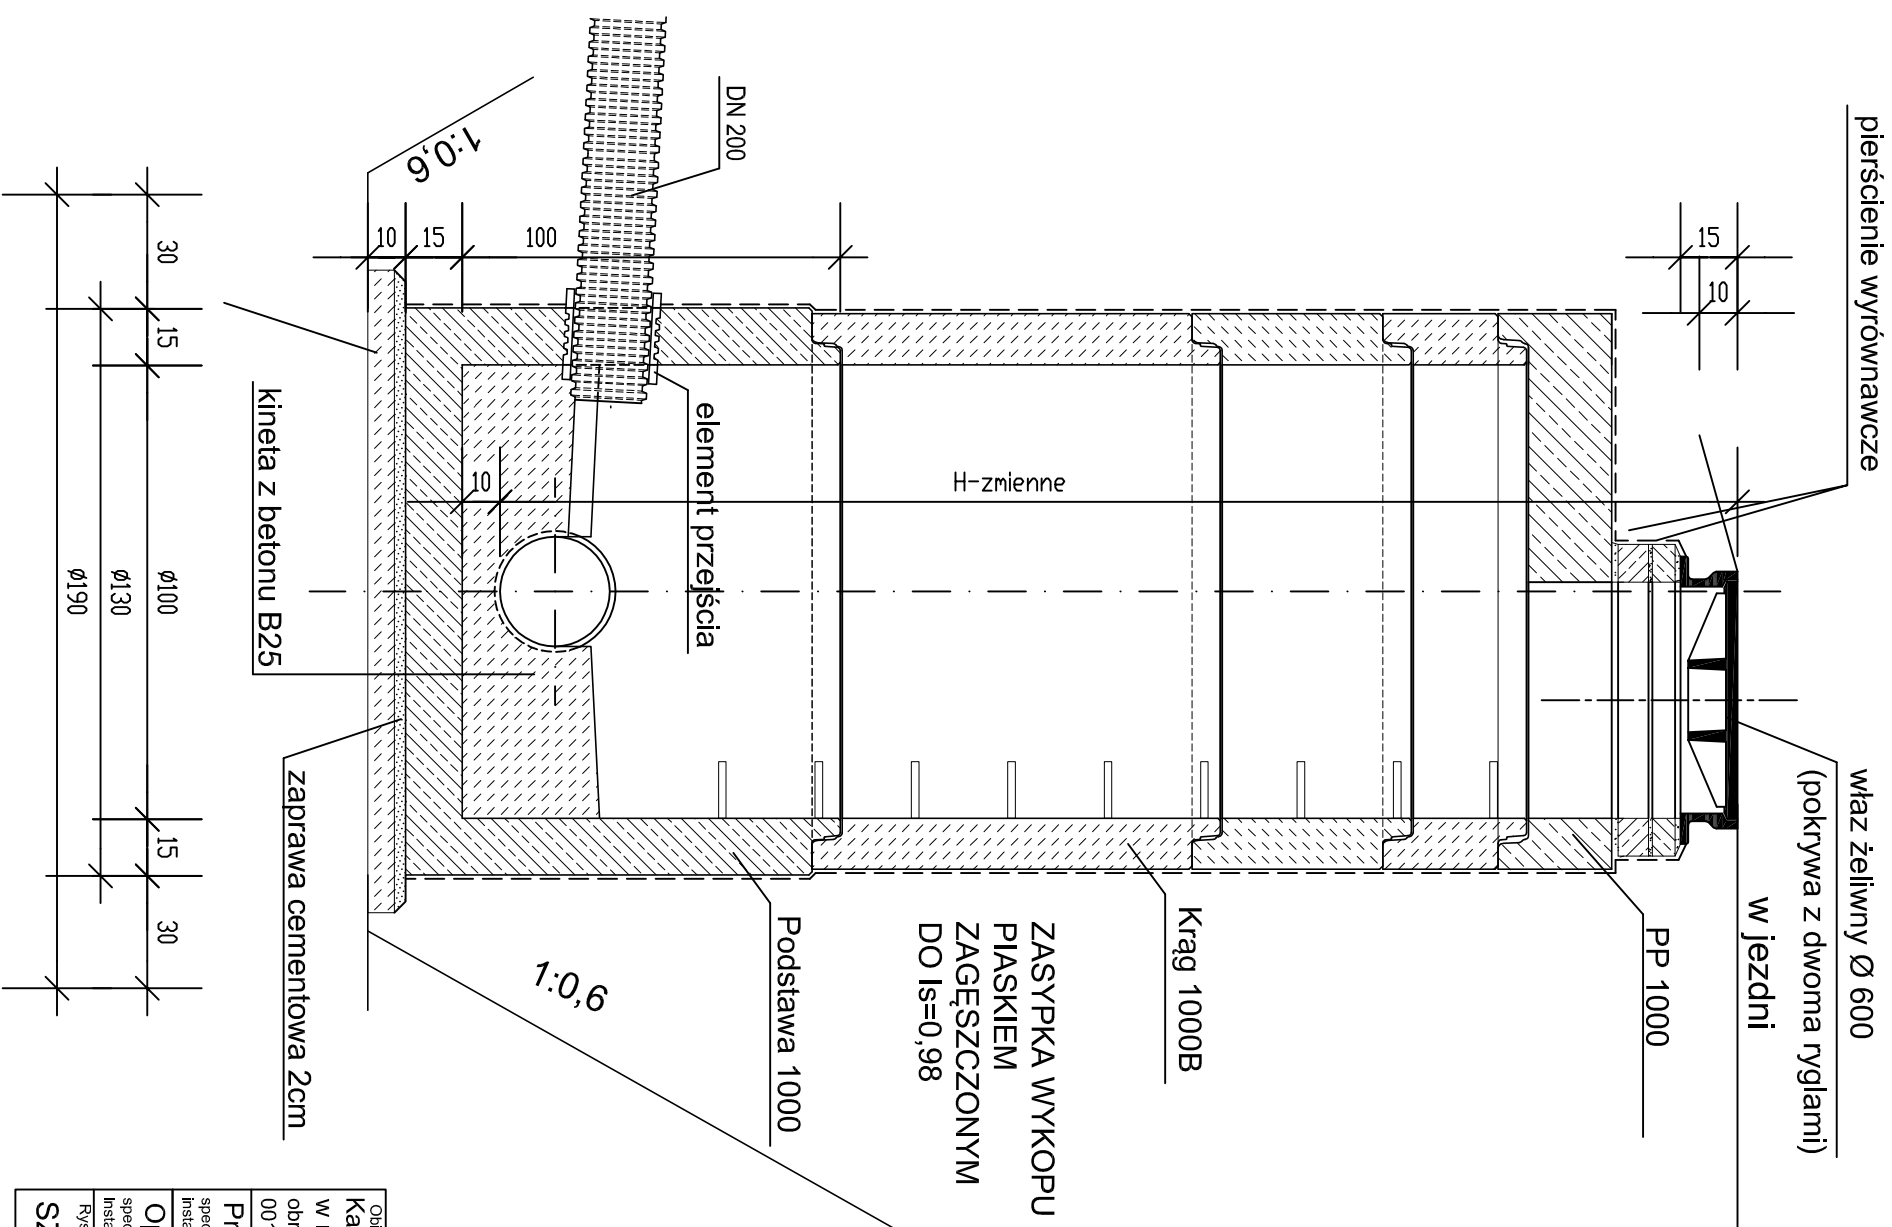

Uwagi:

1. Na etapie realizacji należy wykonać dla każdej studni szkic roboczy uwzględniający:
 - wysokość studni (ilość kręgów wg tabeli)
 - średnice kanałów (otworów)
 - usytuowanie kanałów w planie i profilu
2. Łączenie kręgów na uszczelkę

Opiekę:			Investor:	
Kanalizacja sanitarna wykonana metodą bezwykopową w m. Nowiny, jedn. ewid. 060303_2, Chełm, obręb 0017 Okszdów, dz. nr 93/7; 001/3 Nowiny, dz. nr 196, 67/2, 67/1, 95/11, 82, 83, 85, 115, 217, 123/2			Gmina Chełm Pokrówka, ul. Główna 18 22-100 Chełm	
Projektant:	Imię i nazwisko	Upr. nr	Data	Podpis
specjalność Instalacyjno-inżynierska	mgr inż. Danuła Kuliesza	949/CH/92	11.2022	
Opracowała:	11.2022			
specjalność Instalacyjno-inżynierska	mgr inż. Katarzyna Górecka			
Rysunek:	Branża:	Nr rys.	Skala:	
SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACYJNEJ 1000mm	sanitarna	S4	1:20	