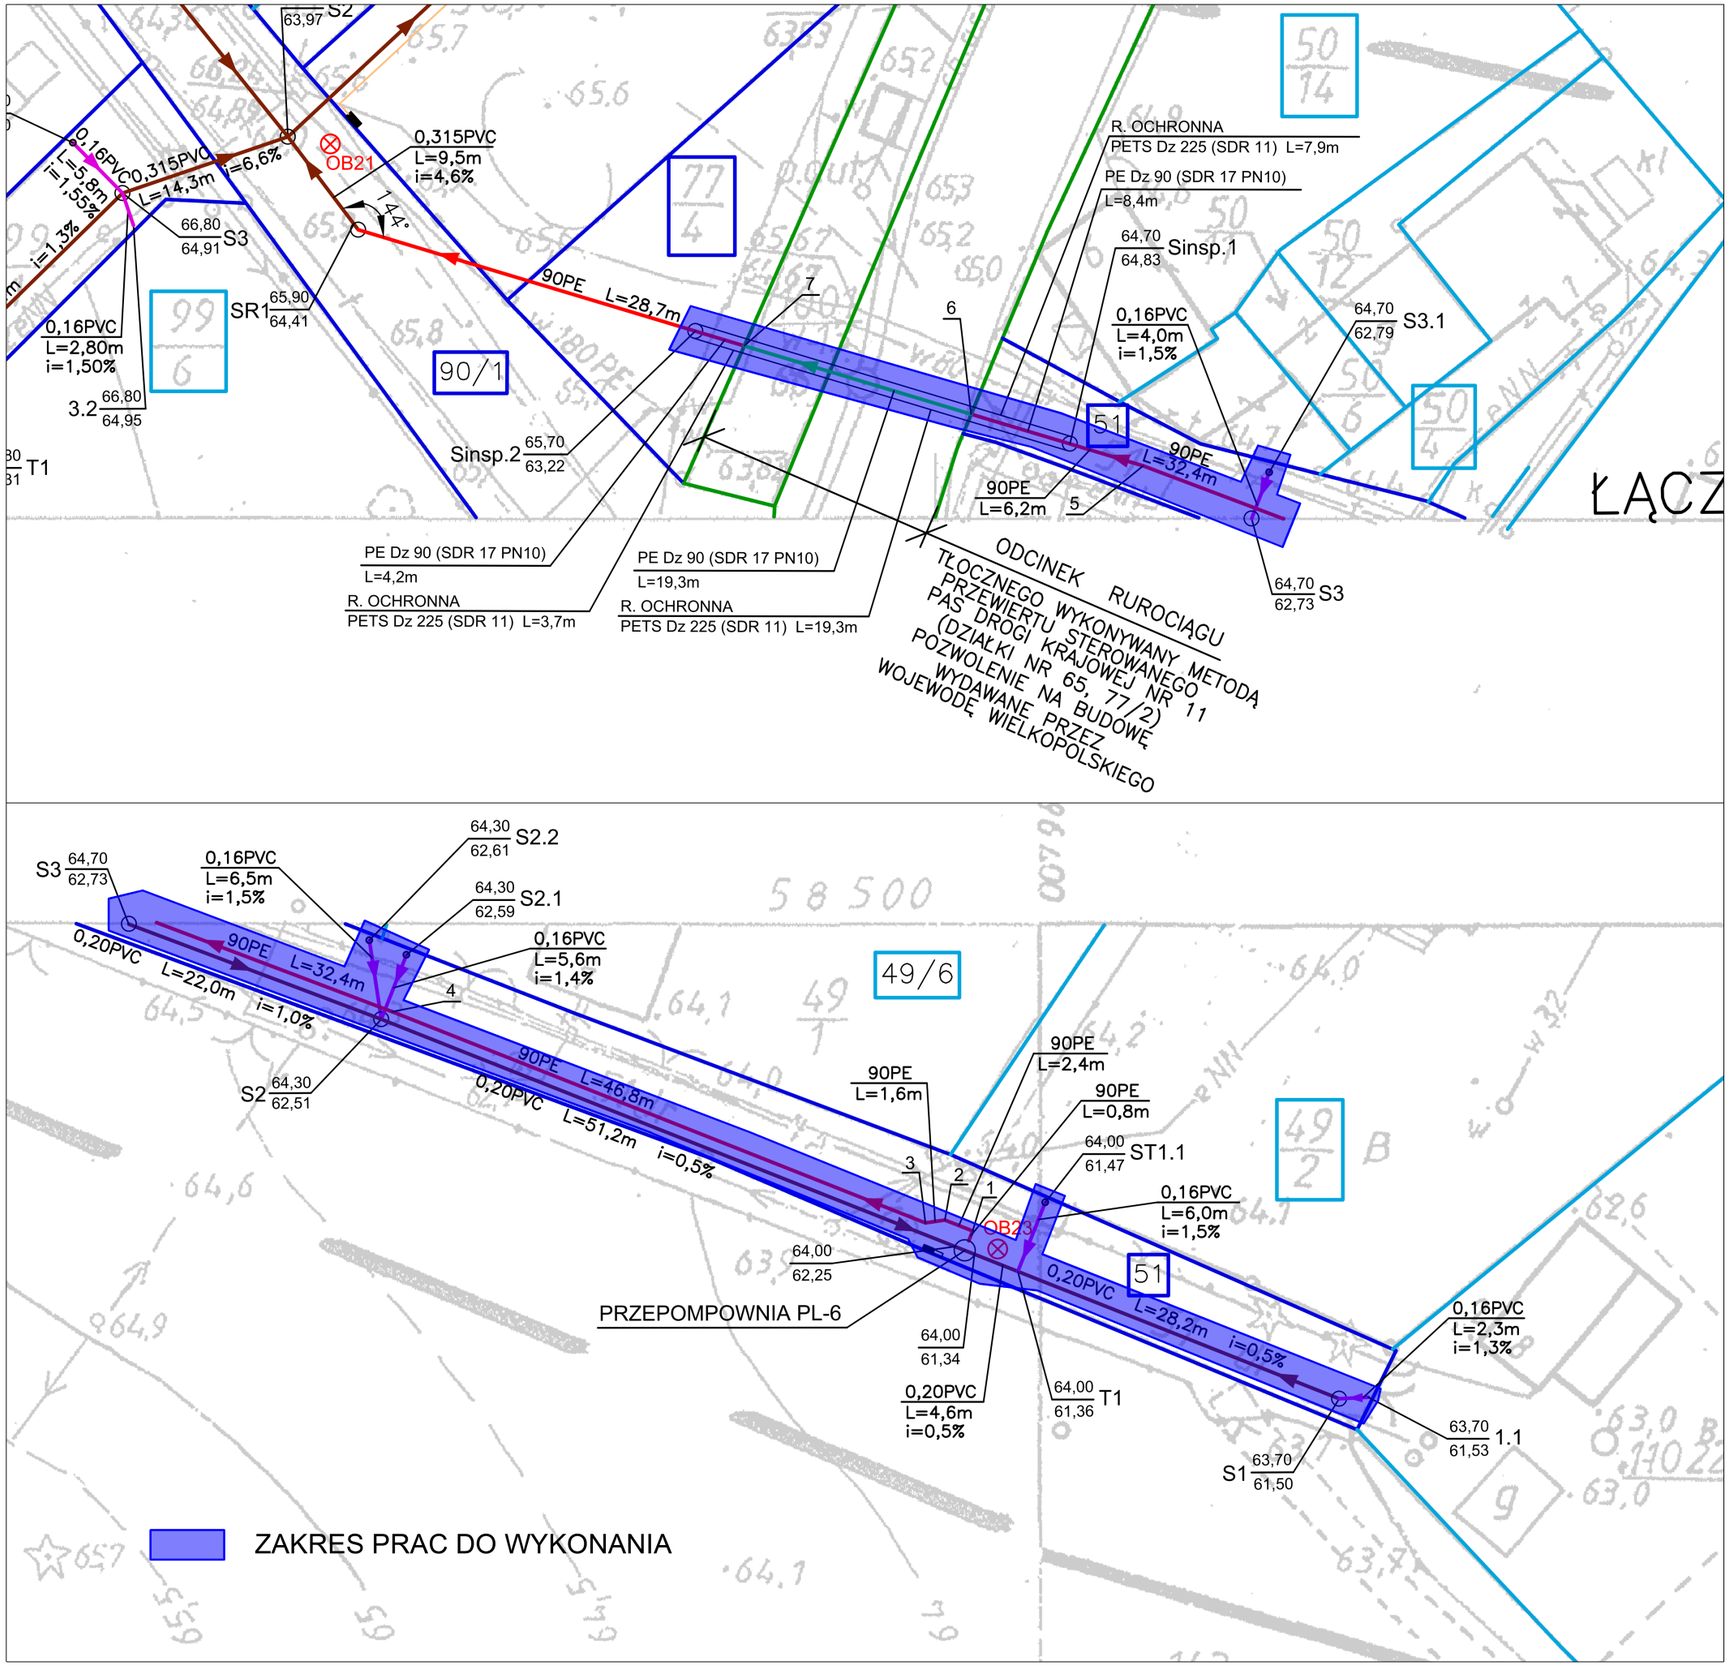
63,97 S2
0,16PVC L=5,8m i=1,55%
0,16PVC
0,315PVC L=14,3m i=6,6%
i=1,3%
66,80
64,91 S3
OB21
0,315PVC L=9,5m i=4,6%
144°
90PE L=28,7m
SR1 65,90 64,41
0,16PVC L=2,80m i=1,50%
3.2 66,80 64,95
T1
90/1
Sinsp.2 65,70 63,22
PE Dz 90 (SDR 17 PN10) L=4,2m
R. OCHRONNA PETS Dz 225 (SDR 11) L=3,7m
PE Dz 90 (SDR 17 PN10) L=19,3m
R. OCHRONNA PETS Dz 225 (SDR 11) L=19,3m
7
6
5
90PE L=6,2m
R. OCHRONNA PETS Dz 225 (SDR 11) L=7,9m
PE Dz 90 (SDR 17 PN10) L=8,4m
64,70 64,83 Sinsp.1
0,16PVC L=4,0m i=1,5%
64,70 62,79 S3.1
90PE L=32,4m
64,70 62,73 S3
ODCINEK RUROCIĄGU TŁOCZNEGO WYKONYWANY METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO POD PASEM DROGI KRAJOWEJ NR 11 (DZIAŁKI NR 65, 77/2) NA PODSTAWIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WYDANEJ PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO
ŁĄCZ
64,30 62,61 S2.2
64,30 62,59 S2.1
S3 64,70 62,73
0,16PVC L=6,5m i=1,5%
0,20PVC L=22,0m i=1,0%
90PE L=32,4m
0,16PVC L=5,6m i=1,4%
4
S2 64,30 62,51
90PE L=46,8m
0,20PVC L=51,2m i=0,5%
49/6
90PE L=1,6m
90PE L=2,4m
90PE L=0,8m
64,00 61,47 ST1.1
3
2
1
OB22
0,16PVC L=6,0m i=1,5%
64,00 62,25
PRZEPOMPOWNIA PL-6
64,00 61,34
0,20PVC L=4,6m i=0,5%
64,00 61,36 T1
51
0,20PVC L=28,2m i=0,5%
0,16PVC L=2,3m i=1,3%
63,70 61,53 1.1
S1 63,70 61,50
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA