POMOST STALOWY

1:10

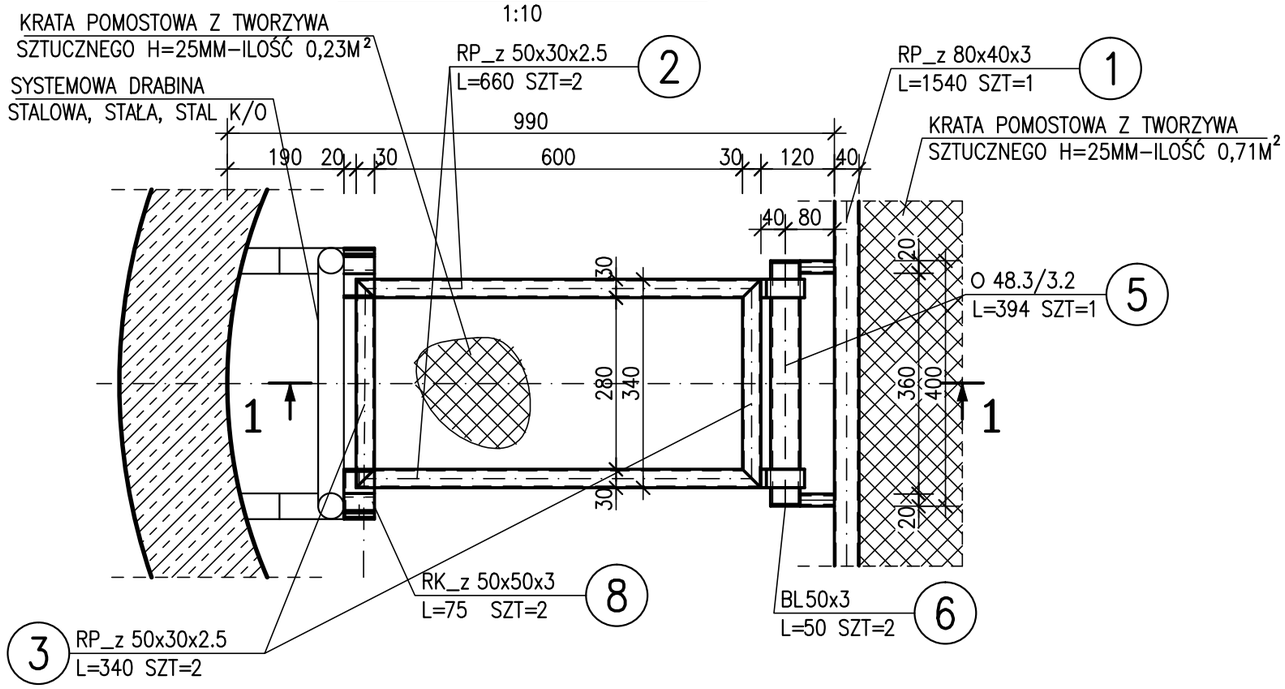

PRZEKRÓJ 1–1

1:10

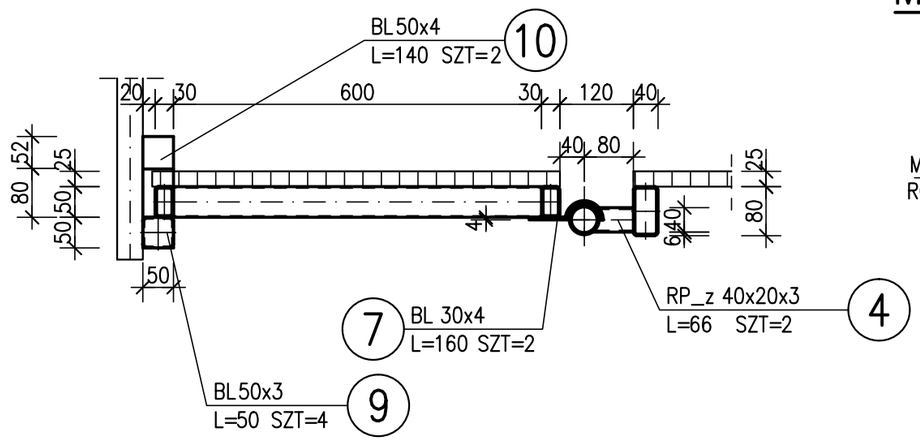

MOCOWANIE BELKI POMOSTU

1:10

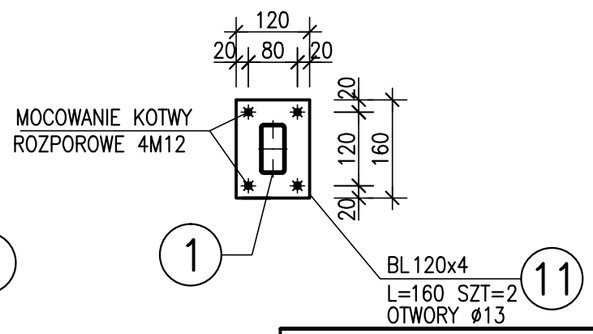

PODPORY KRATY POMOSTU SZT.4

1:10

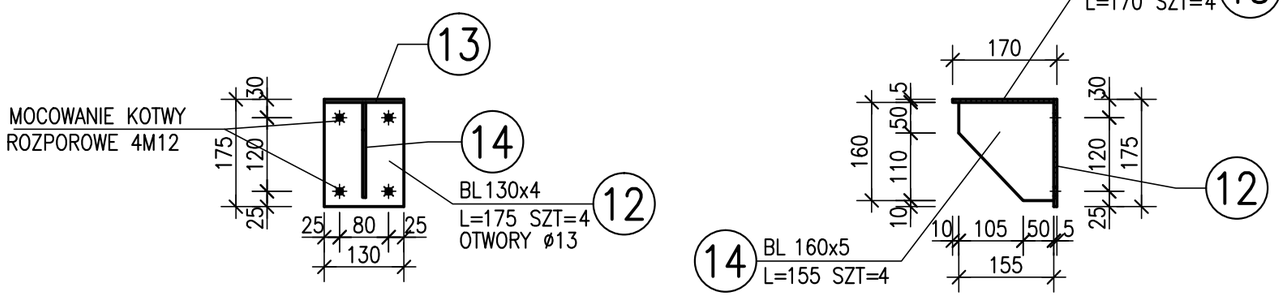

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "PL–1"

ZESTAWIENIE STALI

NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	RP_z 80x40x3	1540	0H18N9	1	1.54	5.19	7.99	7.99
2	RP_z 50x30x2.5	660	0H18N9	2	1.32	2.82	1.86	3.72
3	RP_z 50x30x2.5	340	0H18N9	2	0.68	2.82	0.96	1.92
4	RP_z 40x20x3	66	0H18N9	2	0.13	2.36	0.16	0.31
5	O 48.3/3.2	394	0H18N9	1	0.39	3.56	1.40	1.40
6	BL 50x3	50	0H18N9	2	0.10	1.18	0.06	0.12
7	BL 30x4	160	0H18N9	2	0.32	0.94	0.15	0.30
8	RK_z 50x50x3	75	0H18N9	2	0.15	4.25	0.32	0.64
9	BL 50x3	50	0H18N9	4	0.20	1.18	0.06	0.24
10	BL 50x4	140	0H18N9	2	0.28	1.57	0.22	0.44
11	BL 120x4	160	0H18N9	2	0.32	3.77	0.60	1.21
12	BL 130x4	175	0H18N9	4	0.70	4.08	0.71	2.86
13	BL 130x4	170	0H18N9	4	0.68	4.08	0.69	2.78
14	BL 160x5	155	0H18N9	4	0.62	6.28	0.97	3.89
OGÓŁEM								27.82
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%								0.5
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%								0.56
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%								0.42
RAZEM:								29.3
WYKONAĆ: x 1								29.3

STAL PROFILOWA OH18N9
ELEKTRODY OK 61.30

UWAGI:

1. NIEOZNACZONE SPOINY PACHWINOWE PRZYJMOWAĆ O GRUBOŚCI 0.7 GR. CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
2. NIEOZNACZONE SPOINY CZOŁOWE PRZYJMOWAĆ O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.

Przedsiębiorstwo Projektowo–Usługowe 64–920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ–EKO sp. z o.o tel. 0–67/214–22–40, fax 0–67/214–22–50

Inwestycja:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI DOBRZYCA – GMINA SZYDŁOWO
Inwestor:	SPÓŁKA WODNO–ŚCIEKOWA GWDA Sp. z o.o. UL. NA LESZKOWIE 4, 64–920 PIŁA
Zadanie:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PRZEPOMPOWNI PG
Opracowanie:	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PRZEPOMPOWNI PG
Temat rysunku:	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "PL–1" – POMOST STALOWY

Projektował:	Opracował:	Sprawdził:
inż.M.ZYGMUNT upr.bud. UAN–8345/996/86 specjalność konstrukcyjno–budowlana w zakresie pełnym	mgr inż.P.CHAMCZYK	mgr inż.D.LECHNIK upr.bud. GP–7342/1854/94 specjalność konstrukcyjno–budowlana w zakresie pełnym

Data:	Stadium:	Nr projektu:	Branża:	Rewizja:	Skala:	Nr rys.
marzec 2015	PROJ. BUDOWLANY	168/PB/K/14	KONSTRUKCYJNA	1.0	1:25	1/2

BIK–ZELBET® RYSUNEK
BIK–STAL® DATA
BIK–BASE® KOMENTARZ