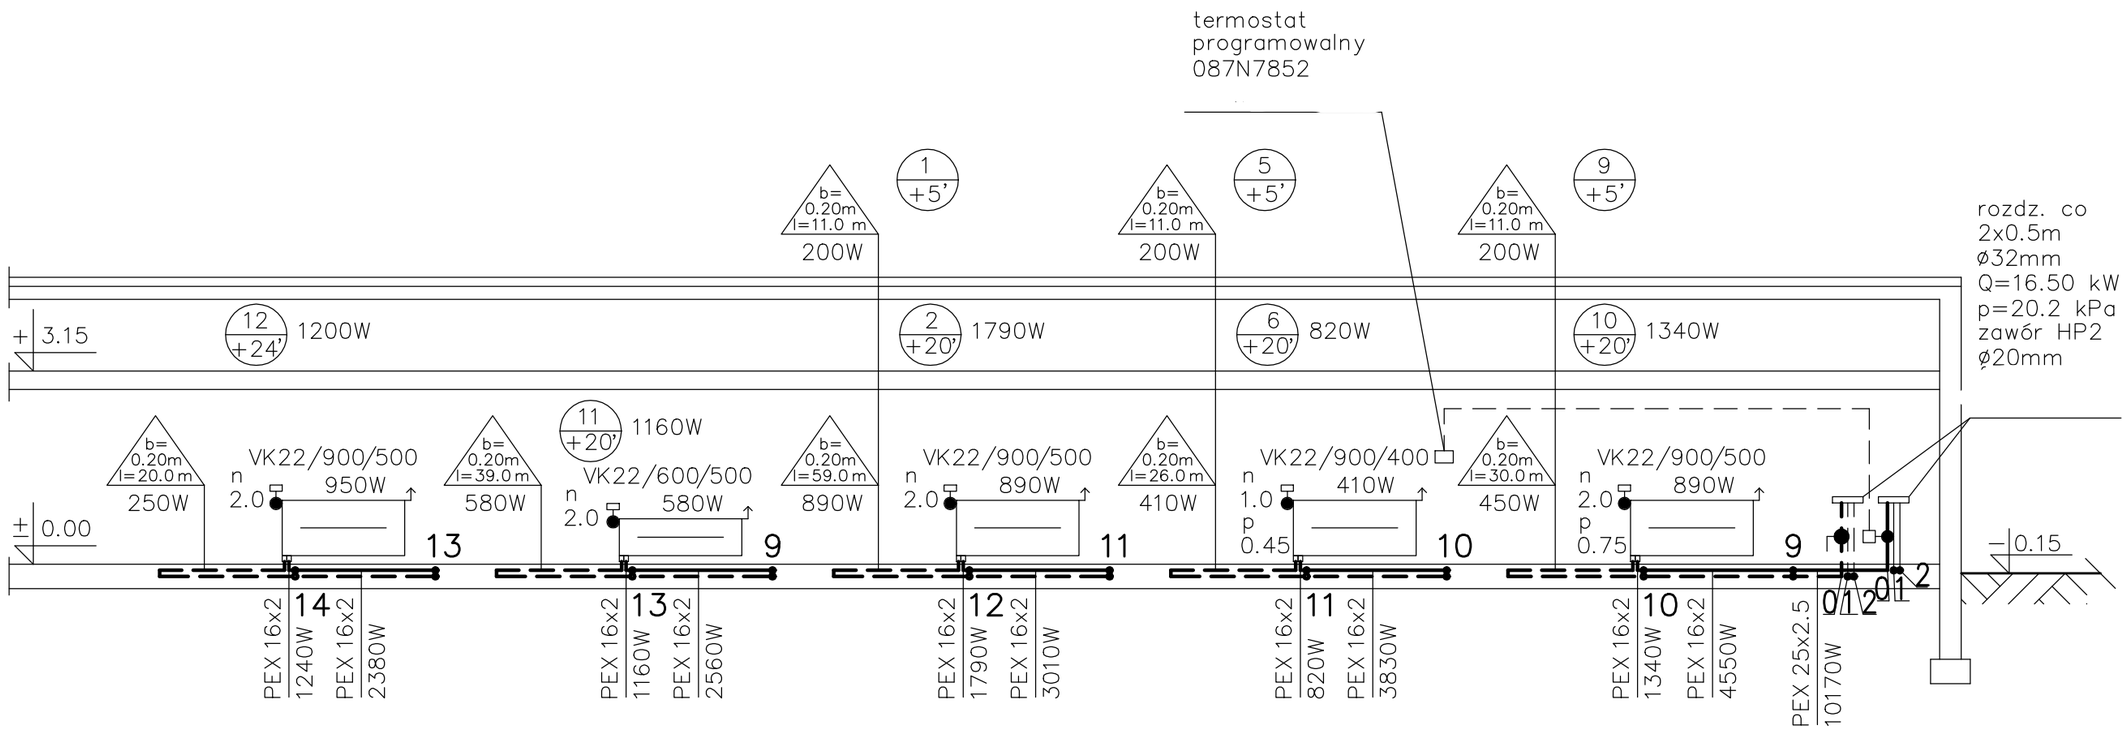


## LEGENDA:

VK11/600/500 — grzejnik typu [illegible] typ/wysokość(mm)/długość(mm)

odpowietrznik automatyczny

n 2.5 — zawór termostatyczny wbudowany w grzejnik z głowicą, termostatyczna z nastawą, wstępną, zabezpieczenie przed kradzieżą pierścieniem zabezpieczającym, np.: zawór typu 4324−03.300
głowica termostatyczna [illegible]

p 2.5 — zawór odcinający grzejnikowy kątowy "z" lub "bez" nastawy wstępnej
np.: typu RL5 nr kat. 1 3924 01 (z nastawą wstępną)
typu RL1 nr kat. 1 3724 41 (bez nastawy wstępnej)

zawór kulowy

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZAKŁAD USŁUG PRECYZYJNYCH, ELEKTROTECH., ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE | | | 19−400 Olecko, Plac Zamkowy 5C/11 |
| Nazwa obiektu: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PISZU. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWY I BUDYNEK MAGAZYNOWY. | | | |
| Adres obiektu: Pisz, ul.Mickiewicza 2, działka nr.geodez. 199, obręb ewidencyjny 281603_4.0002 Pisz, jednostka ewidencyjna 281603_4 Pisz obszar miejski. | | | |
| Inwestor: Gmina Pisz, 12−200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5. | | | |
| Branża sanitarna | | | |
| projektant: | współpraca: | sprawdzający: | |
| techn. bud. Jan Makowski nr upr. SUW-141/85 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej | | mgr inż. Andrzej Urbanowicz nr upr. SUW-1/96 w specjalności instalacyjnej | |
| Skala: 1:100 | Nazwa rysunku: Instalacja co− rozwinięcie instalacji. | Data: 30.03.2021. | Nr arkusza: 14_3 |