Skrzynki rozsączające Stormbrixx HD

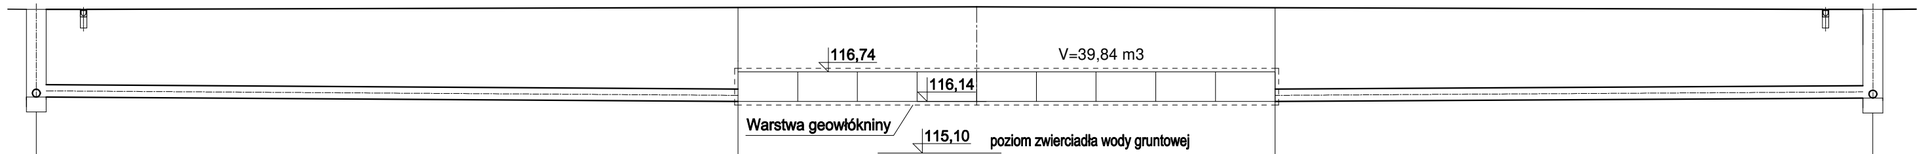

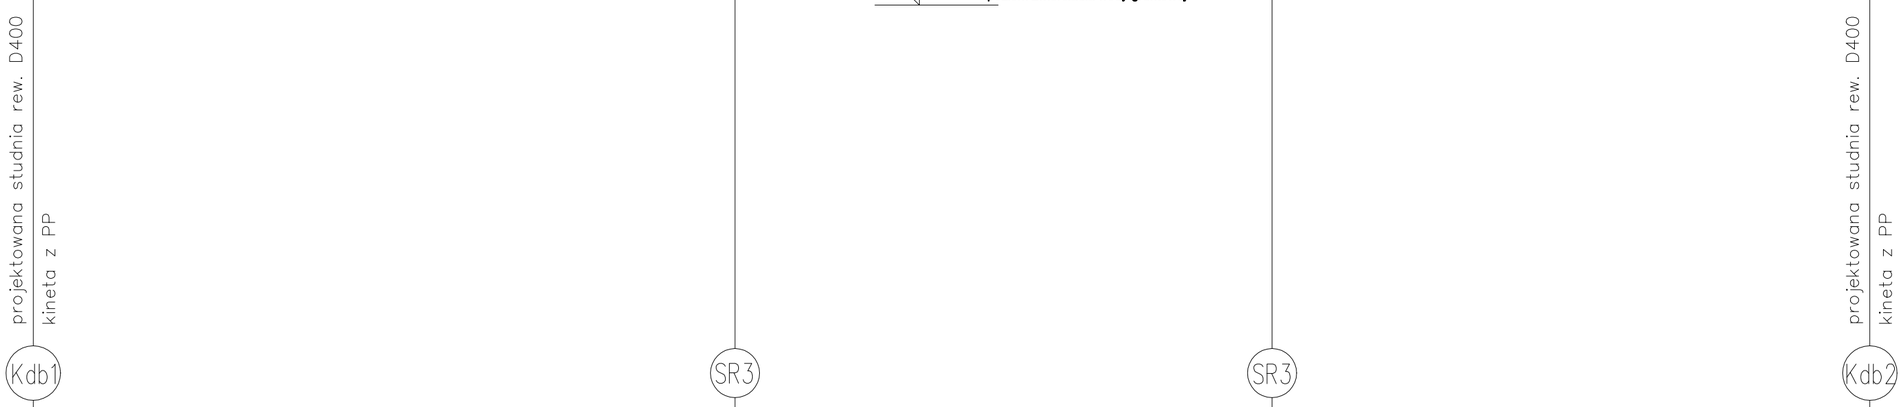

p.p. 125,32 m n.p.m.

Rzędna						
Terenu proj.	[m n.p.m.]	118,00		118,01	118,02	118,00
Terenu istn.	[m n.p.m.]	118,00		118,01	118,02	118,00
Dna	[m n.p.m.]	116,23		116,14	116,14	116,21
Średnice / Spadki	[m / %]	PVC 0,250	i= 0,60%		i= 0,60% PVC 0,250	
Zagłębienie	[m]	1,77		1,87	1,88	1,79
Długość / Odległość	[m]	14,17		10,85	12,07	

0,00 14,17 SKALA 1:100 25,02 37,09

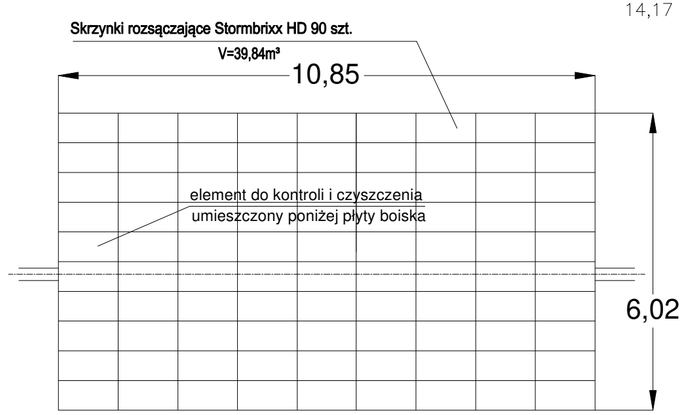

UŁOŻENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW ZESTAWU WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA

ZAKŁAD USŁUG PRECYZYJNYCH, ELEKTROTECH., ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE
19–400 Olecko
Plac Zamkowy 5C/11

Nazwa obiektu: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PISZU.

Adres obiektu: Pisz, ul.Mickiewicza 2, działka nr.geodez. 199, obręb ewidencyjny 281603_4.0002 Pisz, jednostka ewidencyjna 281603_4 Pisz obszar miejski.

Inwestor: Gmina Pisz, 12–200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Branża sanitarna

projektant:	współpraca:	sprawdzający:
techn. bud. Jan Makowski nr upr. SUW-141/85 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej		mgr inż. Andrzej Urbanowicz nr upr. SUW-1/96 w specjalności instalacyjnej

Skala:	Nazwa rysunku:	Data:	Nr arkusza:
1:100	Profil podłużny instalacji odwodnienia skrzynki retencyjno–rozsączające SR3–Kdb1.2..	24.11.2020.	1