


3x12mod
wtynkowa lub nt

R-SC

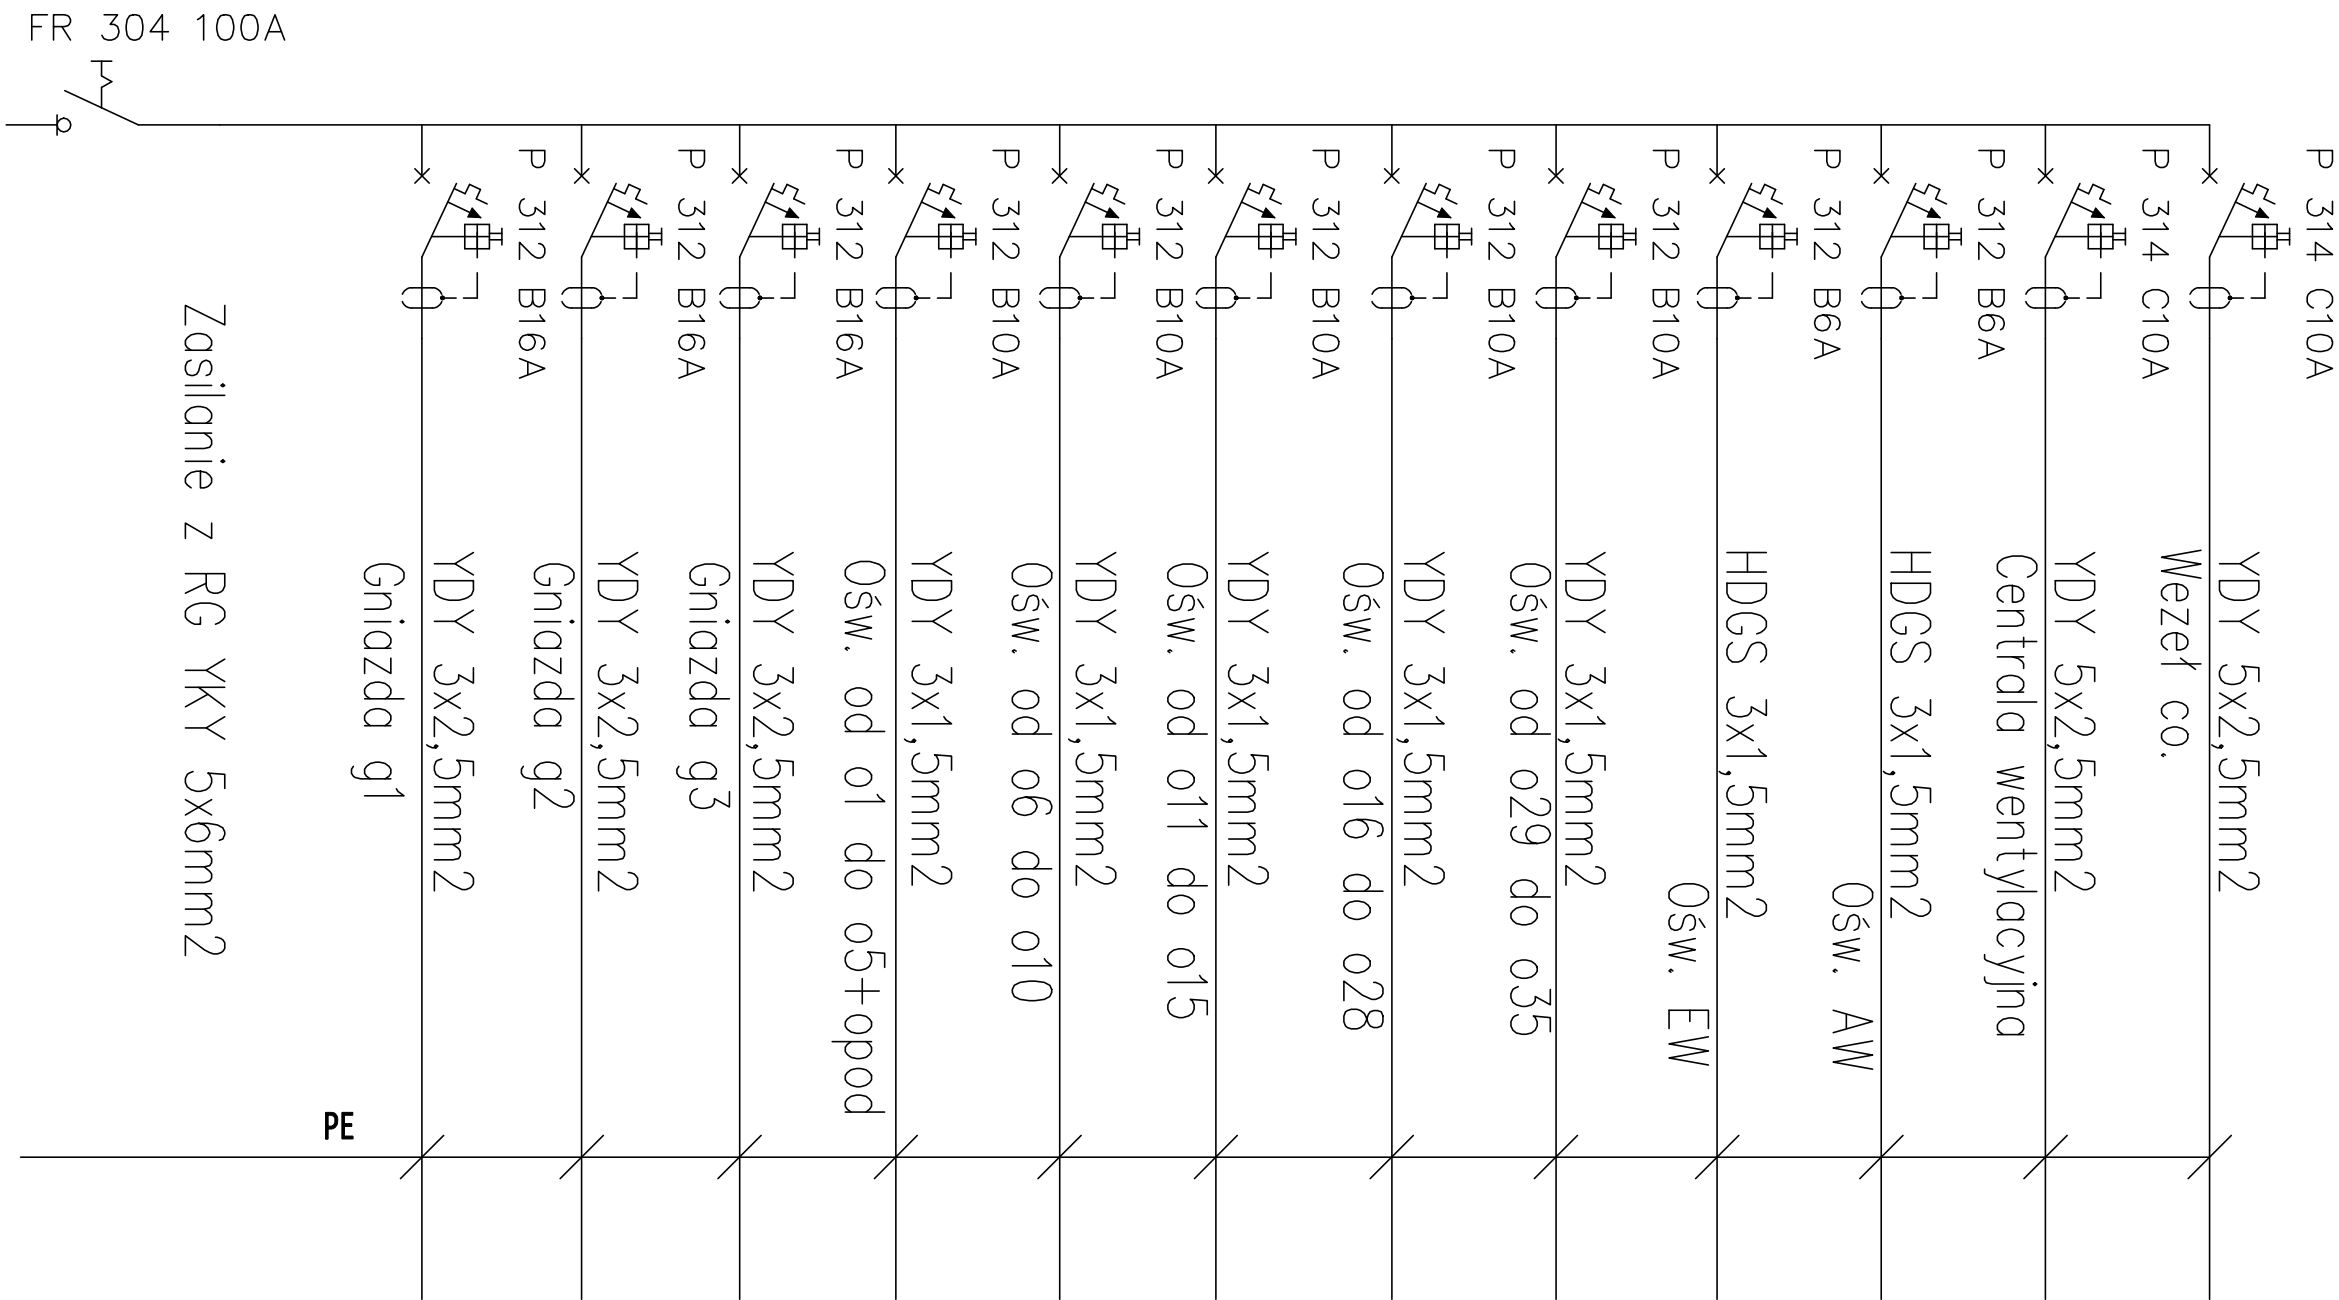

Ochrona przeciwporażeniowa – samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000

ZAKŁAD		USŁUG PRECYZYJNYCH, ELEKTROTECH., ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE		19–400 0 Plac Zamkowy	
Nazwa obiektu: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PISZU.					
Adres obiektu: Pisz, ul.Mickiewicza, działka nr. geodez. 199, obręb ewiden 281603_4.0002 Pisz, jednostka ewidencyjna 281603_4 Pisz obszar m					
Inwestor: Gmina Pisz, 12–200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.					
Branża elektryczna					
projektant:		współpraca:		sprawdzający:	
techn. elektr. Wojciech Łapucki nr upr. SUW-87/94 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej				techn. elektr. Eugeniusz K nr upr. SUW-31/89 w specjal instalacyjno - inżynieryjnej	
Skala:	Nazwa rysunku: Schemat zasilania i zabezpieczeń. złącza R–SC.				
	Data: 24.11.2020.				
				Nr ar E	