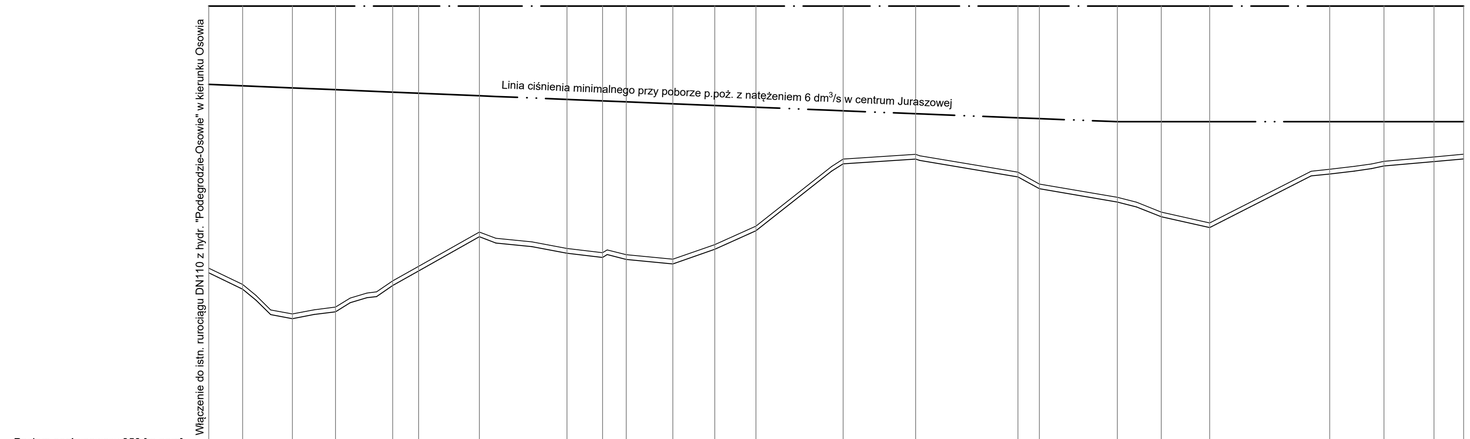
Włączenie do istn. rurociągu DN110 z hydr. "Podegrodzie-Osowie" w kierunku Osowia
Linia ciśnienia minimalnego przy poborze p.poż. z natężeniem 6 dm3/s w centrum Juraszowej

| | | |