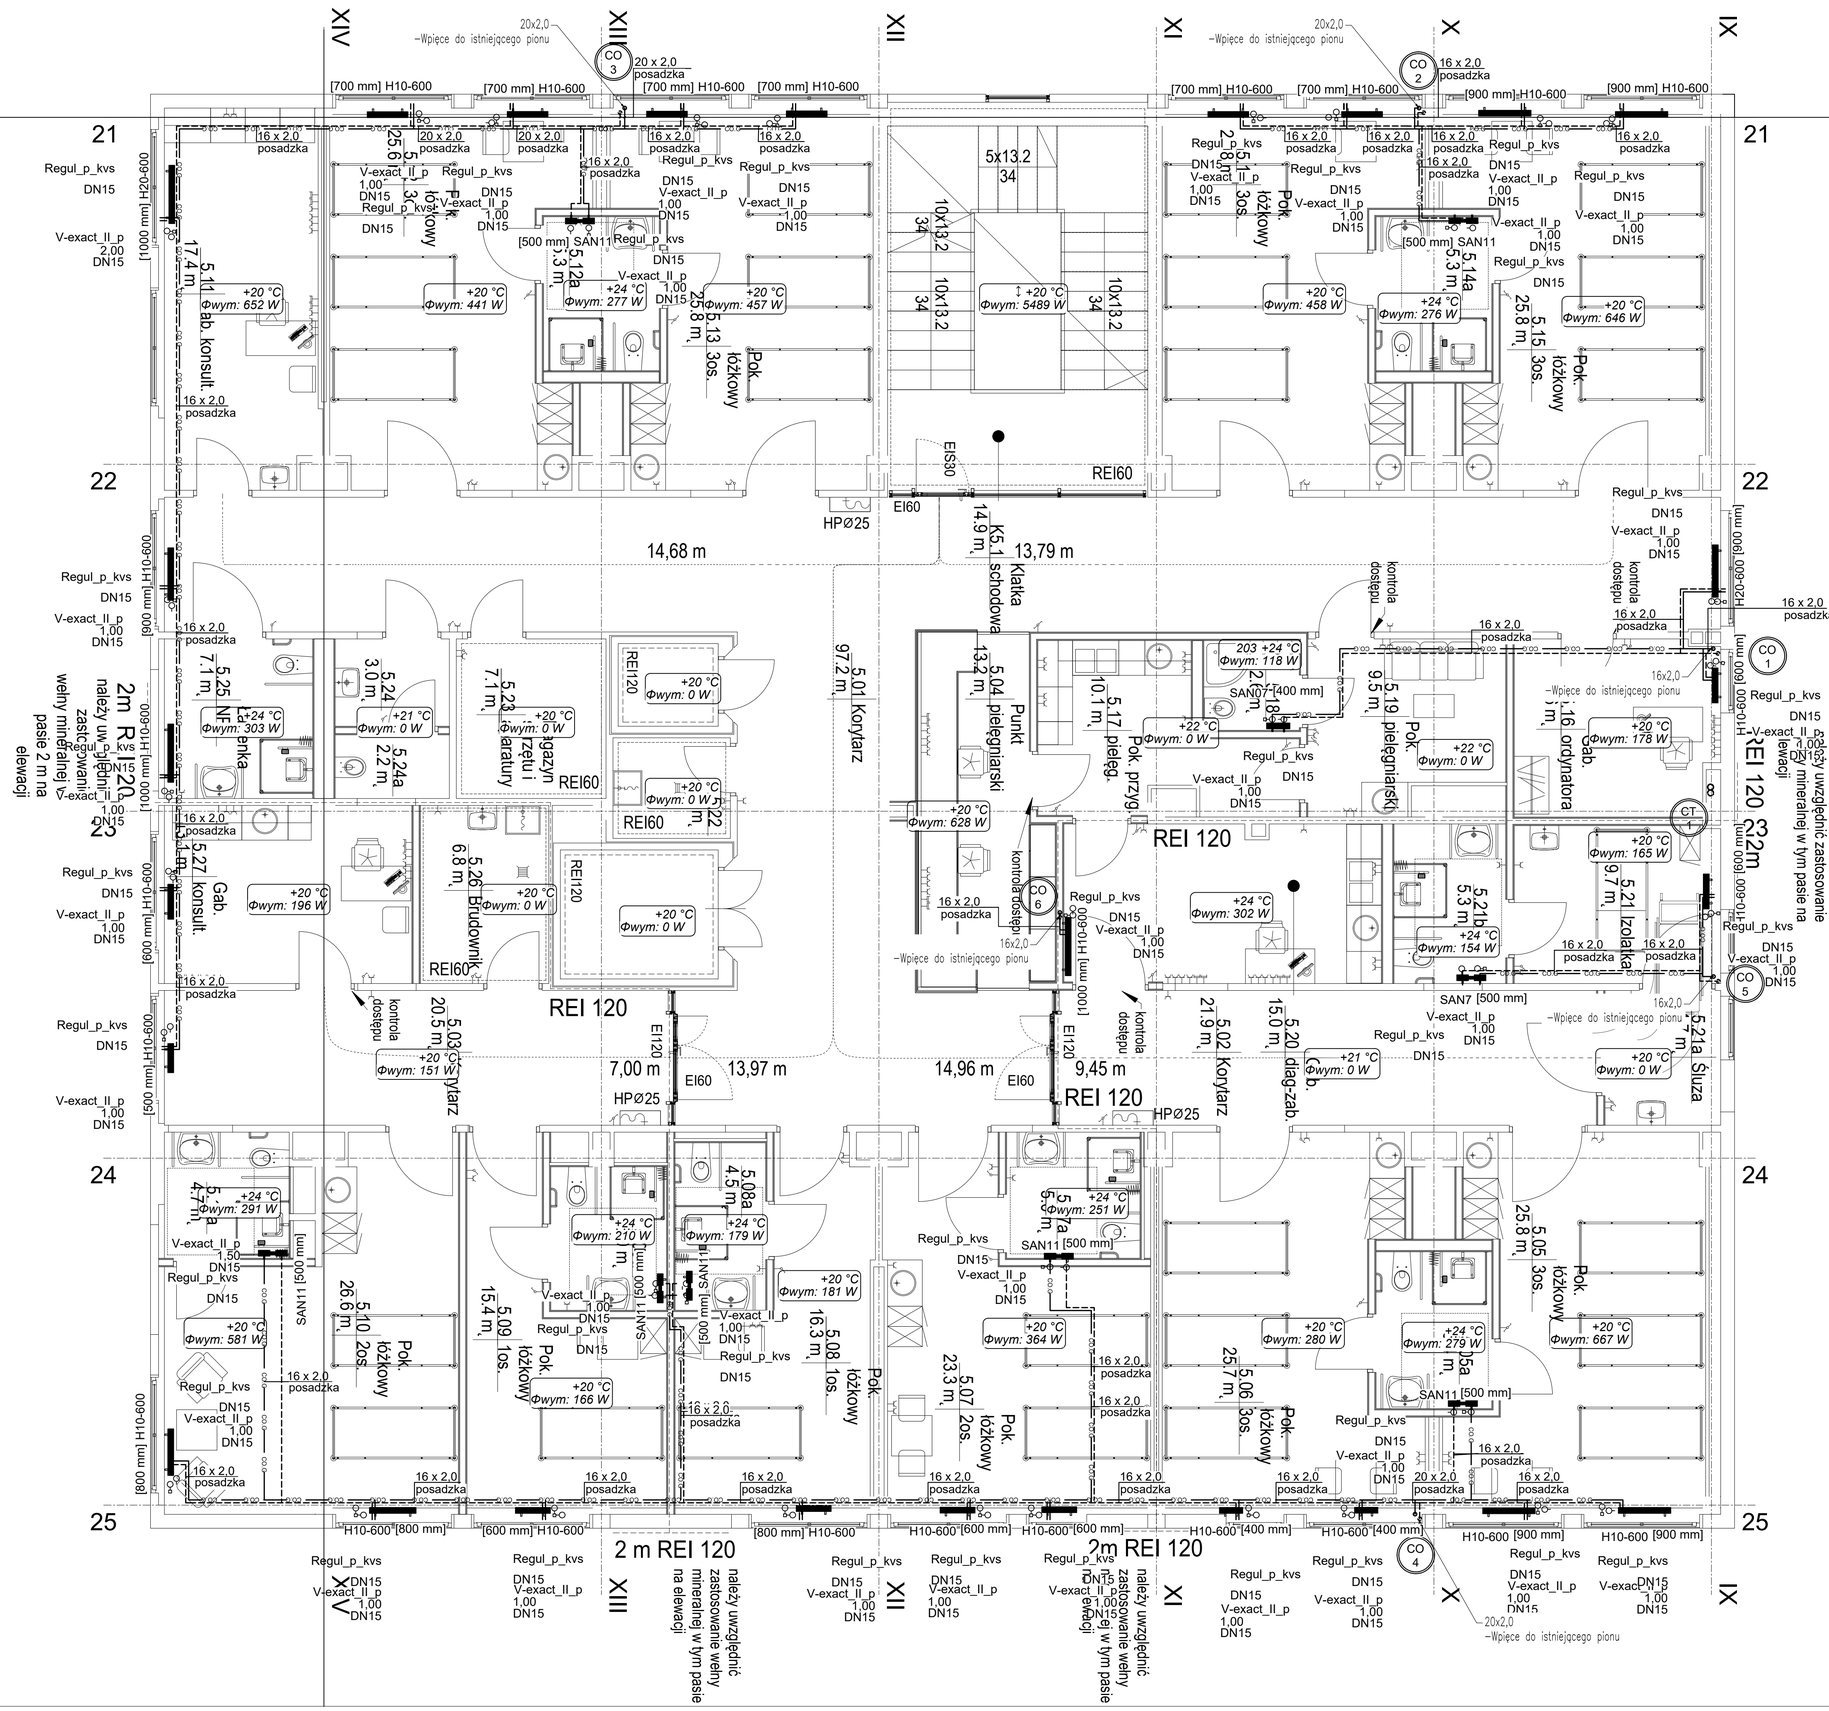
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
21
22
23
24
25
[700 mm] H10-600
[900 mm] H10-600
[600 mm] H10-600
[800 mm] H10-600
[1000 mm] H20-600
[500 mm] H10-600
[400 mm] H10-600
20x2,0 –Wpięcie do istniejącego pionu
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CT 1
20 x 2,0 posadzka
16 x 2,0 posadzka
Regul_p_kvs DN15
V-exact_II_p 1,00 DN15
V-exact_II_p 2,00 DN15
5.1 Gab. lek. konsult. 17,4 m
+20 °C Φwym: 652 W
5.2 Pok. łóżkowy 3os. 25,6 m
+20 °C Φwym: 441 W
5.3 Pok. łóżkowy 3os. 25,8 m
+20 °C Φwym: 457 W
5.4 Pok. łóżkowy 3os. 25,8 m
+20 °C Φwym: 646 W
5.5 Pok. łóżkowy 3os. 25,8 m
+20 °C Φwym: 458 W
5.6 Pok. łóżkowy 3os. 25,8 m
+20 °C Φwym: 277 W
+24 °C Φwym: 276 W
5.7 Klatka schodowa 97,2 m
5.8 Korytarz 97,2 m
5.9 Punkt pielęgniarski 13,2 m
5.10 Pok. pielęg. 10,1 m
5.11 Pok. przyg. 9,5 m
5.12 Pok. ordynatora 9,7 m
5.13 Izolatka 9,7 m
5.14 Śluza 4,7 m
5.15 Pok. lekarzy dyżurnych 2os. 26,6 m
5.16 Pok. lekarzy dyżurnych 2os. 23,7 m
5.17 Pok. lekarzy dyżurnych 2os. 25,7 m
5.18 Pok. lekarzy dyżurnych 2os. 23,3 m
5.19 Pok. lekarzy dyżurnych 2os. 15,4 m
5.20 Pok. lekarzy dyżurnych 2os. 16,3 m
5.21 Pok. lekarzy dyżurnych 2os. 15,0 m
5.22 Pok. lekarzy dyżurnych 2os. 21,9 m
5.23 Pomieszczenie magazynowe czystej bielizny i sprzętu 7,1 m
5.24 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 3,0 m
5.24a Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 2,2 m
5.25 Pomieszczenie magazynowe czystej bielizny i sprzętu 7,1 m
5.26 Brudownik 6,8 m
5.27 Gab. konsult. 4,7 m
5.28 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 6,8 m
5.29 Pomieszczenie magazynowe czystej bielizny i sprzętu 4,5 m
5.30 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 4,7 m
5.31 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 4,5 m
5.32 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 5,3 m
5.33 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 5,3 m
5.34 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 5,3 m
5.35 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 5,3 m
5.36 Pomieszczenie magazynowe brudnej bielizny 5,3 m