


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  
UL. KASZTANOWA, MALBORK  
skala 1:100/100  
odc.: R2-W5

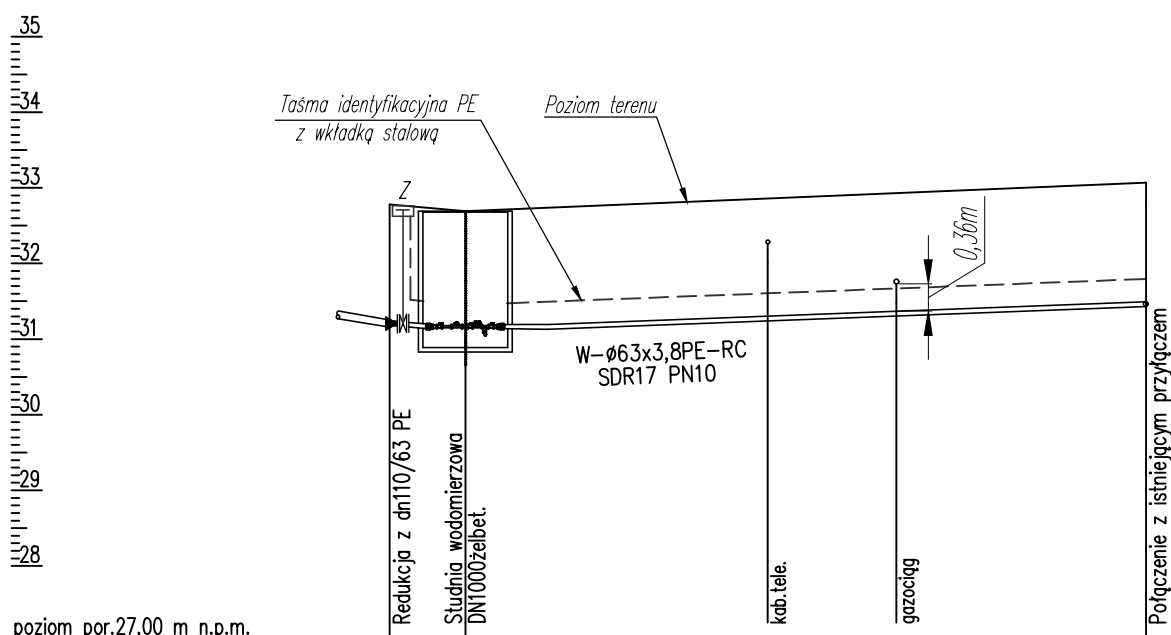

poziom por.27,00 m n.p.m.

Kąt załamania [°]

Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	32,78	32,69	33,07
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	31,18	31,09	31,47
Zagłębienie w istn. terenie [m]	1,60	1,60	1,60
Materiał, Średnica/Spadek [%]	9,0 PE dn63	PERC dn63	4,2
Odległość [m]	0,0	1,0	10,0
Długość [m]	1,0	9,0	
Węzeł	R2	Sw1	W5

Skala Y: 1:100

1m

Skala X: 1:100



ZADANIE: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ MALBORSKA, UL. KASZTANOWA	Branża: SANITARNIA	Data: 07.2024r.
LOKALIZACJA: Dz. nr: 159/2, 80/1 j.ewid.: Malbork - 220904_2, obr. 0010 Nowa Wieś, gm. Malbork	Projektant: mgr inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90	Skala 1:100/100
TYTUŁ RYS. PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Odc.: R2 - W5	Sprawdził: mgr inż. K. Wrońska upr. POM/0271/PWBS/18	Rys. 4
		Nr zlecenia 4016