



WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W AUGUSTOWIE

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16-300 Augustów ul. Filtrowa 2
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000095653
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitał zakładowy: 19 045 500,00 zł
Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail: wikm@post.home.pl www.wodociagi-augustow.ns48.pl

L.dz. 295 /2022

Augustów, dnia 24.03.2022r.

Zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów określa Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków dostępny w siedzibie WiKM Sp. z o.o. i na stronie internetowej www.wodociagi-augustow.ns48.pl oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019r. poz. 1437, 1495 z 2020r. poz. 284, 471).

I. WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA PRZEBUDOWY MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ POD KANAŁEM BYSTRYM W ULICY OBROŃCÓW WESTERPALTTE W AUGUSTOWIE:

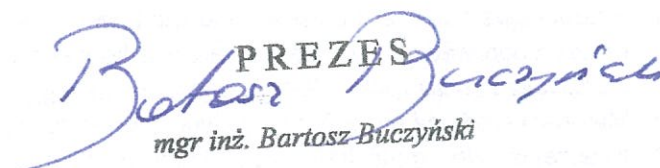
1. Przebudowę odcinka magistrali wodociągowej z rur żeliwnych \varnothing 400 mm w ul. Obrońców Westerplatte należy poprowadzić zgodnie z załączoną koncepcją przebiegu trasy. Z względów technicznych istnieje możliwość przesunięcia miejsca włączenia nowego odcinka magistrali wodociągowej.
2. Materiał i średnica projektowanej sieci wodociągowej: rury PE HD SDR17 o średnicy \varnothing 315 mm.
3. Włączenia do magistrali wodociągowej należy wykonać za pomocą łączników rura-kołnierz RK o średnicy \varnothing 400 mm. Następnie należy zastosować żeliwną zwężkę kołnierzową 400/300. Za zwężką należy umieścić kołnierzową zasuwę odcinającą \varnothing 300 mm z obudową i skrzynką uliczną.
4. Magistrale wodociągową pod kanałem Bystrym należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Zagłębienie przewodów sieci wodociągowej w gruncie powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego regionu oraz wymagania dotyczące przejścia pod ciekim wodnym.
6. Sieć wodociągową po wybudowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej w obecności przedstawiciela WiKM Sp. z o.o. w Augustowie, który sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonej próby.
7. Na magistrali wodociągowej należy zaprojektować odwodnienie odprowadzając wodę do kanału Bystrego, umożliwiające jej okresowe płukanie. W tym celu należy zabudować kołnierzowy trójnik żeliwny \varnothing 300/200mm, wraz z zasuwą \varnothing 200mm, obudową i skrzynką uliczną. Materiał i średnica odwodnienia: rury PE HD SDR17 o średnicy \varnothing 200 mm.

II. WARUNKI OGÓLNE:

1. Wykonać dokumentację projektową sieci oraz magistrali wodociągowej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
2. Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych i przebiegu trasy w WiKM Sp. z o.o. w Augustowie.
3. Uzgodnić wejście w teren z właścicielami posesji, przez które przebiegać będzie inwestycja oraz ustanowić służebność gruntową polegającą na prawie przesyłu na czas nieokreślony w zakresie niezbędnym do posadowienia, konserwacji, utrzymania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy w razie zniszczenia i usuwania awarii, z dokonaniem notarialnego wpisu do księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do WiKM Sp. z o.o. w Augustowie na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczęciem.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia - do zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej.
W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania sieci wodociągowej w organie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (tj. w Starostwie Powiatowym), należy dołączyć kopię tego zgłoszenia oraz dokumentację projektową sieci zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
5. Roboty montażowe przy budowie sieci może wykonać osoba posiadająca wymagane uprawnienia budowlane lub prowadząca roboty montażowe pod nadzorem osoby posiadającej takie uprawnienia.
W przypadku konieczności wejścia w pas drogowy Inwestor uzyska zezwolenie/decyzję zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.
6. Inwestor **przed zasypaniem** sieci ma obowiązek zgłosić je do odbioru częściowego **pod rygorem odmowy dokonania końcowego odbioru technicznego**. Odbiorów dokonuje przedstawiciel WiKM w Augustowie, który sporządza pisemny Protokół oraz dokumentację zdjęciową wykonanych robót.
7. Po dokonaniu odbioru częściowego sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przez WiKM w Augustowie należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i 1 egzemplarz przekazać do WiKM.
8. Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

Ważność warunków technicznych upływa po okresie 1 roku od daty wydania i stanowią one integralną część dokumentacji projektowej.

PREZES
mgr inż. Bartosz-Buczyński