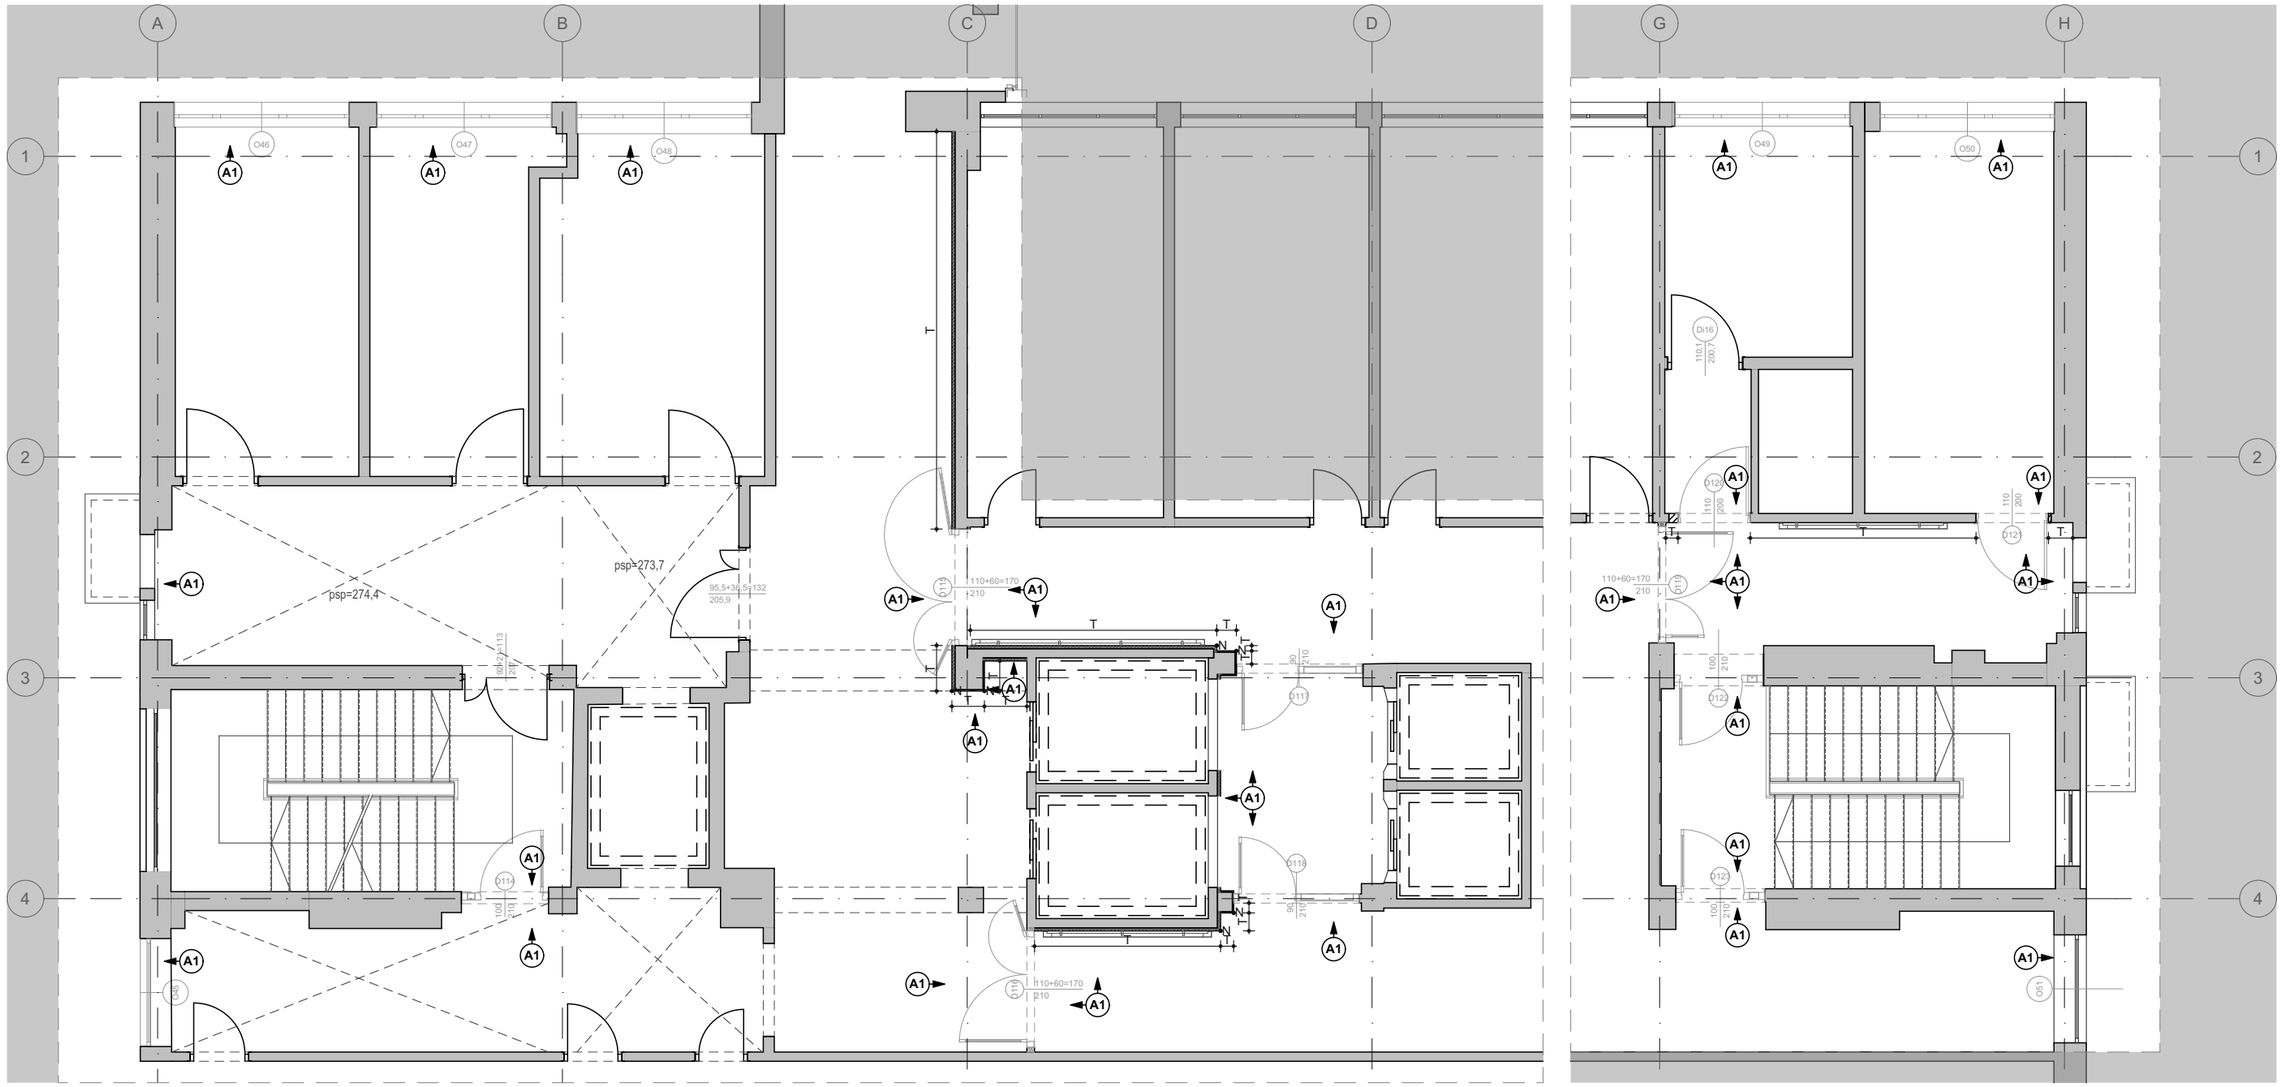

WYKOŃCZENIA ŚCIAN

A1	FARBA AKRYLOWA KOLOR NCS S1502-Y50R - min. 2 warstwy. Właściwości: -Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. -Odporność na ścieranie -Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Grunt: dopasować do farby Uwaga: przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).
T	ARKUSZ OCHRONNY C/S ACROVYN gr. 2,0 mm, wys. 900 mm , chroniący ściany przed wszelkimi uszkodzeniami; kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Montaż na wysokości 10 cm bezpośrednio nad cokołem posadzki, bezpośrednio do ściany.
N	NAROŻNIKI OCHRONNE typu C/S ACROVYN TYP SO 50 lub równoważne - osłona przeciwuderzeniowa, wysokość 65cm, wymiar ramion 50mm x 50mm, kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Uwaga: narożniki o kącie różnym od 90 ° zabezpieczać narożnikiem SO 50 zmienny kąt.
	ODBOJOPORĘCZ typu C/S ACROVYN HRB20 lub równoważna o funkcji poręczy oraz ochrony ściany przed wszelkimi uszkodzeniami, montaż na wysokości 90 cm (górna krawędź), wys. 140mm, kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Rodzaj mocowania odbojoporęczy należy dostosować do rodzaju podłoża. Rozstaw mocowań wg. specyfikacji technicznej producenta

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają poinformowania i zgody Projektanta.
2. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawować osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagają poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunków rewizyjnych, a także wpisu do dziennika budowy przez osobę pełniącą nadzór autorski.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową oraz opisem technicznym.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów niezwłocznie powiadomić Projektanta.
7. Rozpatrywać rysunki wyłącznie z najnowszymi rewizjami.
8. Do realizacji przystąpić wyłącznie z kompletem dokumentacji projektu wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.
9. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, wydane przez PZH.
10.Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać atesty świadczące o trudnozapalności

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

Proart STUDIO
Anna Dąbek - Kaszkowiak
60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10
tel. 604 591 384

INWESTOR: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT: INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo

NAZWA RYSUNKU: WYKOŃCZENIA ŚCIAN - PIĘTRO 9

SKALA: 1:100
REWIZJA:
NR RYS.: A-54

		NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Potok	142/94/ZG	ARCHITEKTURA	
KREŚLIŁ	mgr inż. arch. Barbara Nowak			
SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak	ABIT-II-7342-64/99	ARCHITEKTURA	

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

POZNAŃ - 15 LIPCA 2024