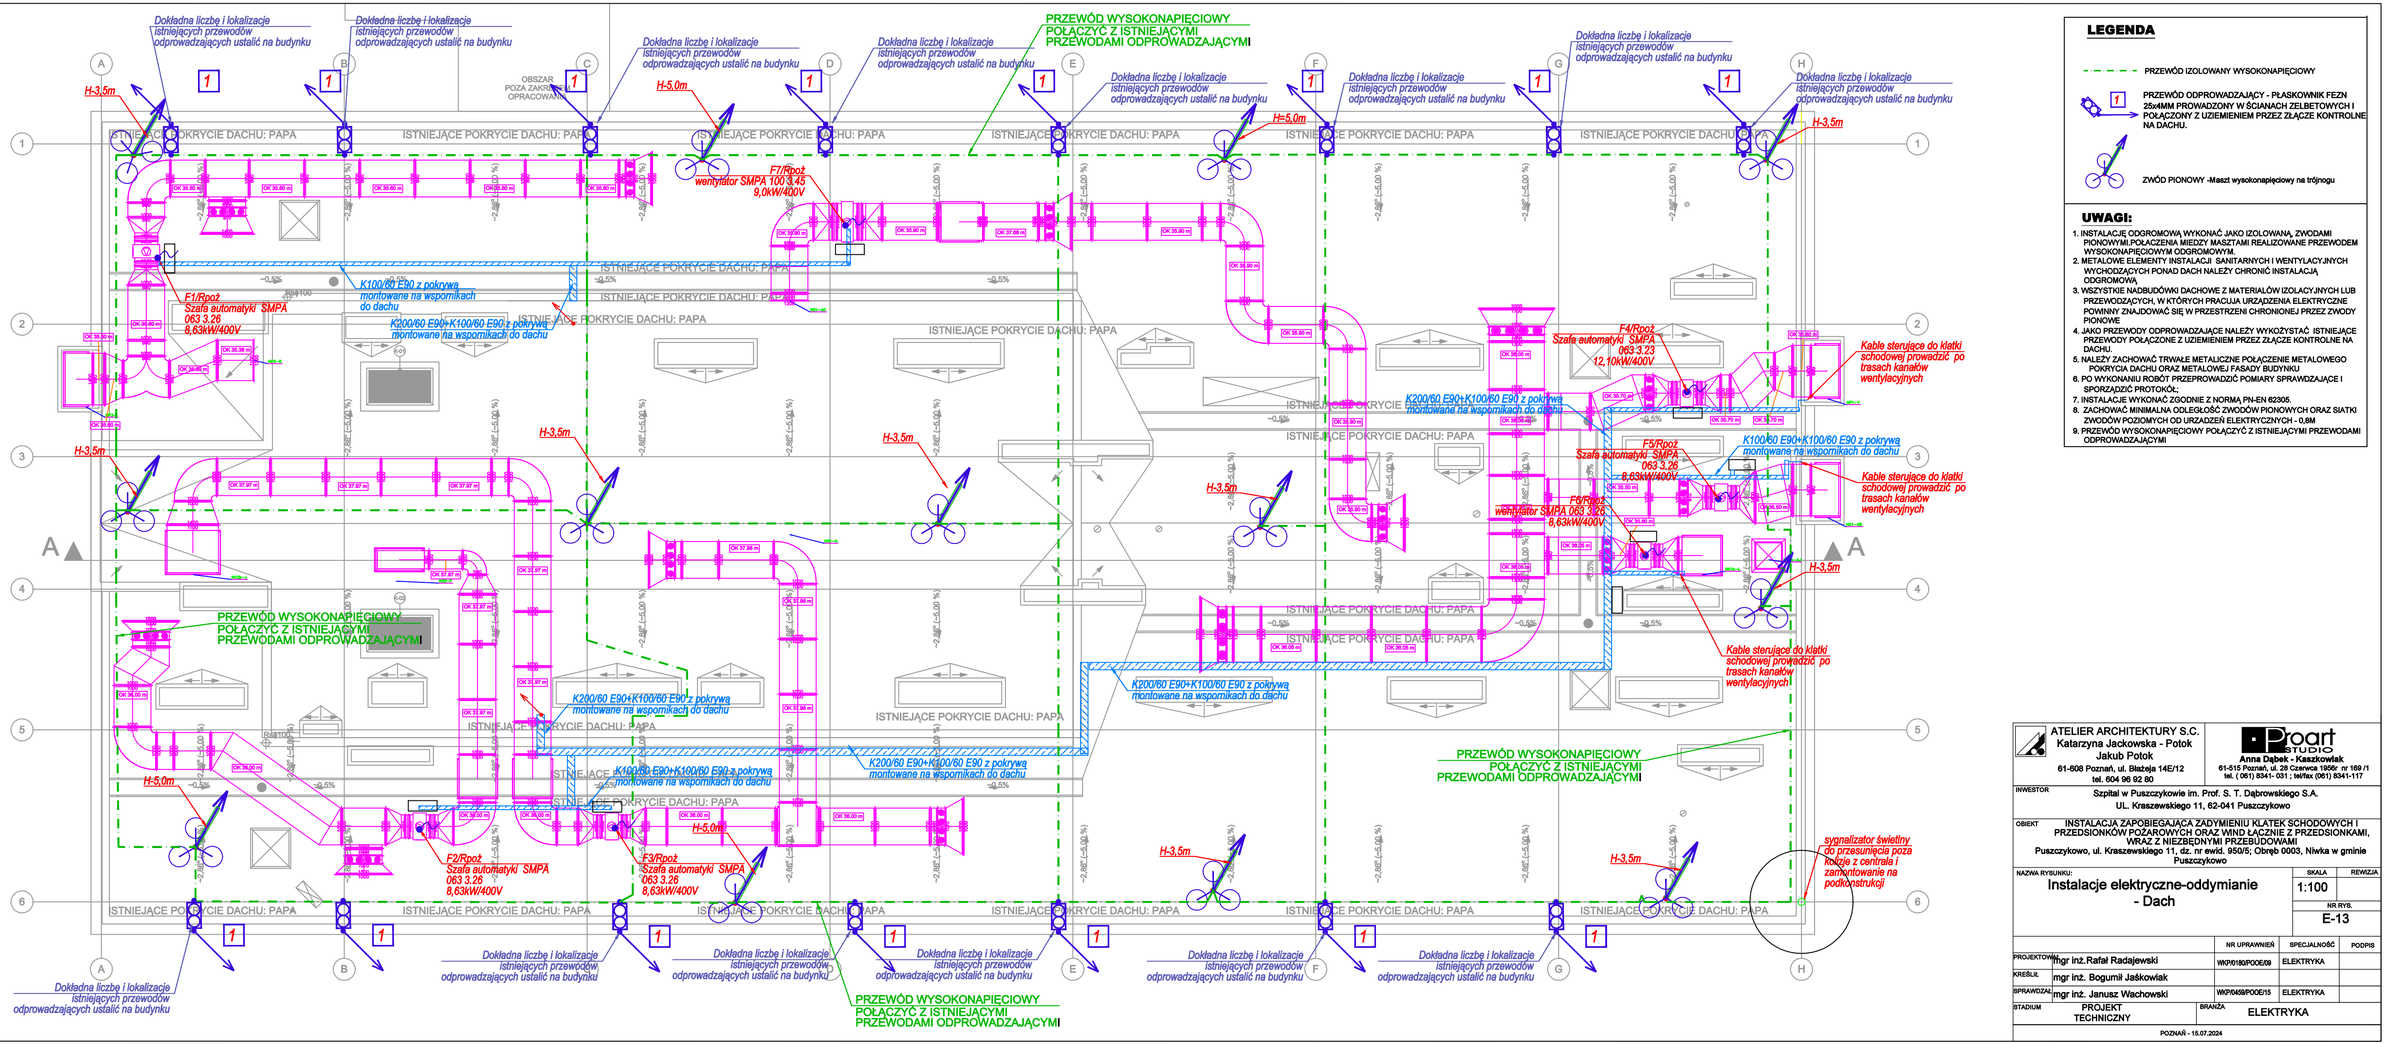
LEGENDA
PRZEWÓD IZOLOWANY WYSOKONAPIĘCIOWY
PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY - PŁASKOWNIK FEZN 25x4MM PROWADZONY W ŚCIANACH ZELBETOWYCH I POŁĄCZONY Z UZIEMIENIEM PRZED ZŁĄCZE KONTROLNE NA DACHU.
ZWÓD PIONOWY -Maszt wysokonapięciowy na trójnogu
UWAGI:
1. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ JAKO IZOLOWANĄ, ZWODAMI PIONOWYMI.POŁĄCZENIA MIEDZY MASZTAMI REALIZOWANE PRZEWODEM WYSOKONAPIĘCIOWYM ODGROMOWYM.
2. METALOWE ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH WYCHODZĄCYCH PONAD DACH NALEŻY CHRONIĆ INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
3. WSZYSTKIE NADBUDÓWKI DACHOWE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH LUB PRZEWODZĄCYCH, W KTÓRYCH PRACUJA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W PRZESTRZENI CHRONIONEJ PRZEZ ZWODY PIONOWE
4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PRZEWODY POŁĄCZONE Z UZIEMIENIEM PRZED ZŁĄCZE KONTROLNE NA DACHU.
5. NALEŻY ZACHOWAĆ TRWAŁE METALICZNE POŁĄCZENIE METALOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ METALOWEJ FASADY BUDYNKU
6. PO WYKONANIU ROBÓT PRZEPROWADZIĆ POMIARY SPRAWDZAJĄCE I SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ;
7. INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62305.
8. ZACHOWAĆ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ ZWODÓW PIONOWYCH ORAZ SIATKI ZWODÓW POZIOMYCH OD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - 0,8M
9. PRZEWÓD WYSOKONAPIĘCIOWY POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI
Dokładna liczbę i lokalizacje istniejących przewodów odprowadzających ustalić na budynku
PRZEWÓD WYSOKONAPIĘCIOWY POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI
OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU: PAPA
H-3,5m
H-5,0m
F1/Rpoż Szafa automatyki SMPA 063 3,26 8,63kW/400V
F2/Rpoż Szafa automatyki SMPA 063 3,26 8,63kW/400V
F3/Rpoż Szafa automatyki SMPA 063 3,26 8,63kW/400V
F4/Rpoż Szafa automatyki SMPA 063 3,23 12,10kW/400V
F5/Rpoż Szafa automatyki SMPA 063 3,26 8,63kW/400V
F6/Rpoż wentylator SMPA 063 3,26 8,63kW/400V
F7/Rpoż wentylator SMPA 100 3,45 9,0kW/400V
K100/60 E90 z pokrywą montowane na wspornikach do dachu
K200/60 E90+K100/60 E90 z pokrywą montowane na wspornikach do dachu
Kable sterujące do klatki schodowej prowadzić po trasach kanałów wentylacyjnych
sygnalizator świetlny do przesunięcia poza krzyże z centrala i zamontowanie na podkonstrukcji
ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12
tel. 604 96 92 80
Proart STUDIO
Anna Dąbek - Kaszkowiak
61-515 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117
INWESTOR
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
OBIEKT
INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo
NAZWA RYSUNKU:
Instalacje elektryczne-oddymianie - Dach
SKALA 1:100
REWIZJA
NR RYS. E-13
NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS
PROJEKTOWAŁ mgr inż.Rafał Radajewski WKP/0180/POOE/09 ELEKTRYKA
KREŚLIŁ mgr inż. Bogumił Jaśkowiak
SPRAWDZAŁ mgr inż. Janusz Wachowski WKP/0459/POOE/15 ELEKTRYKA
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA ELEKTRYKA
POZNAŃ - 15.07.2024