PRZEKRÓJ 1–1



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	x	POZ.	RAZEM	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
POZ_1.(−1).1	L 150x100x10	1100.0	S355	4	1	4		4.40	19.00	20.90	83.60	0.49	0.54	2.16
POZ_1.(−1).2	L 150x100x10	1900.0	S355	2	1	2		3.80	19.00	36.10	72.20	0.49	0.93	1.86
POZ_1.(−1).3	RP 140x60x5	3600.0	S355	1	1	1		3.60	13.20	47.52	47.52	0.43	1.55	1.55
POZ_1.(−1).4	RP 120x60x4	1000.0	S355	1	1	1		1.00	10.70	10.70	10.70	0.35	0.35	0.35
POZ_1.(−1).5	RP 120x60x4	2100.0	S355	1	1	1		2.10	10.70	22.47	22.47	0.35	0.74	0.74
POZ_1.(−1).6	L 150x100x10	1800.0	S355	2	1	2		3.60	19.00	34.20	68.40	0.49	0.88	1.76
POZ_2.(−1).1	RP 120x60x5	2400.0	S355	2	1	2		4.80	13.10	31.44	62.88	0.35	0.83	1.67
OGÓŁEM											367.77			10.09
NADDATEK NA SPOINY: 1,8%											6.62			0.18
RAZEM:											374.39			10.27

Do zestawienia dodać 30% ciężaru stali z uwagi na połączenia.

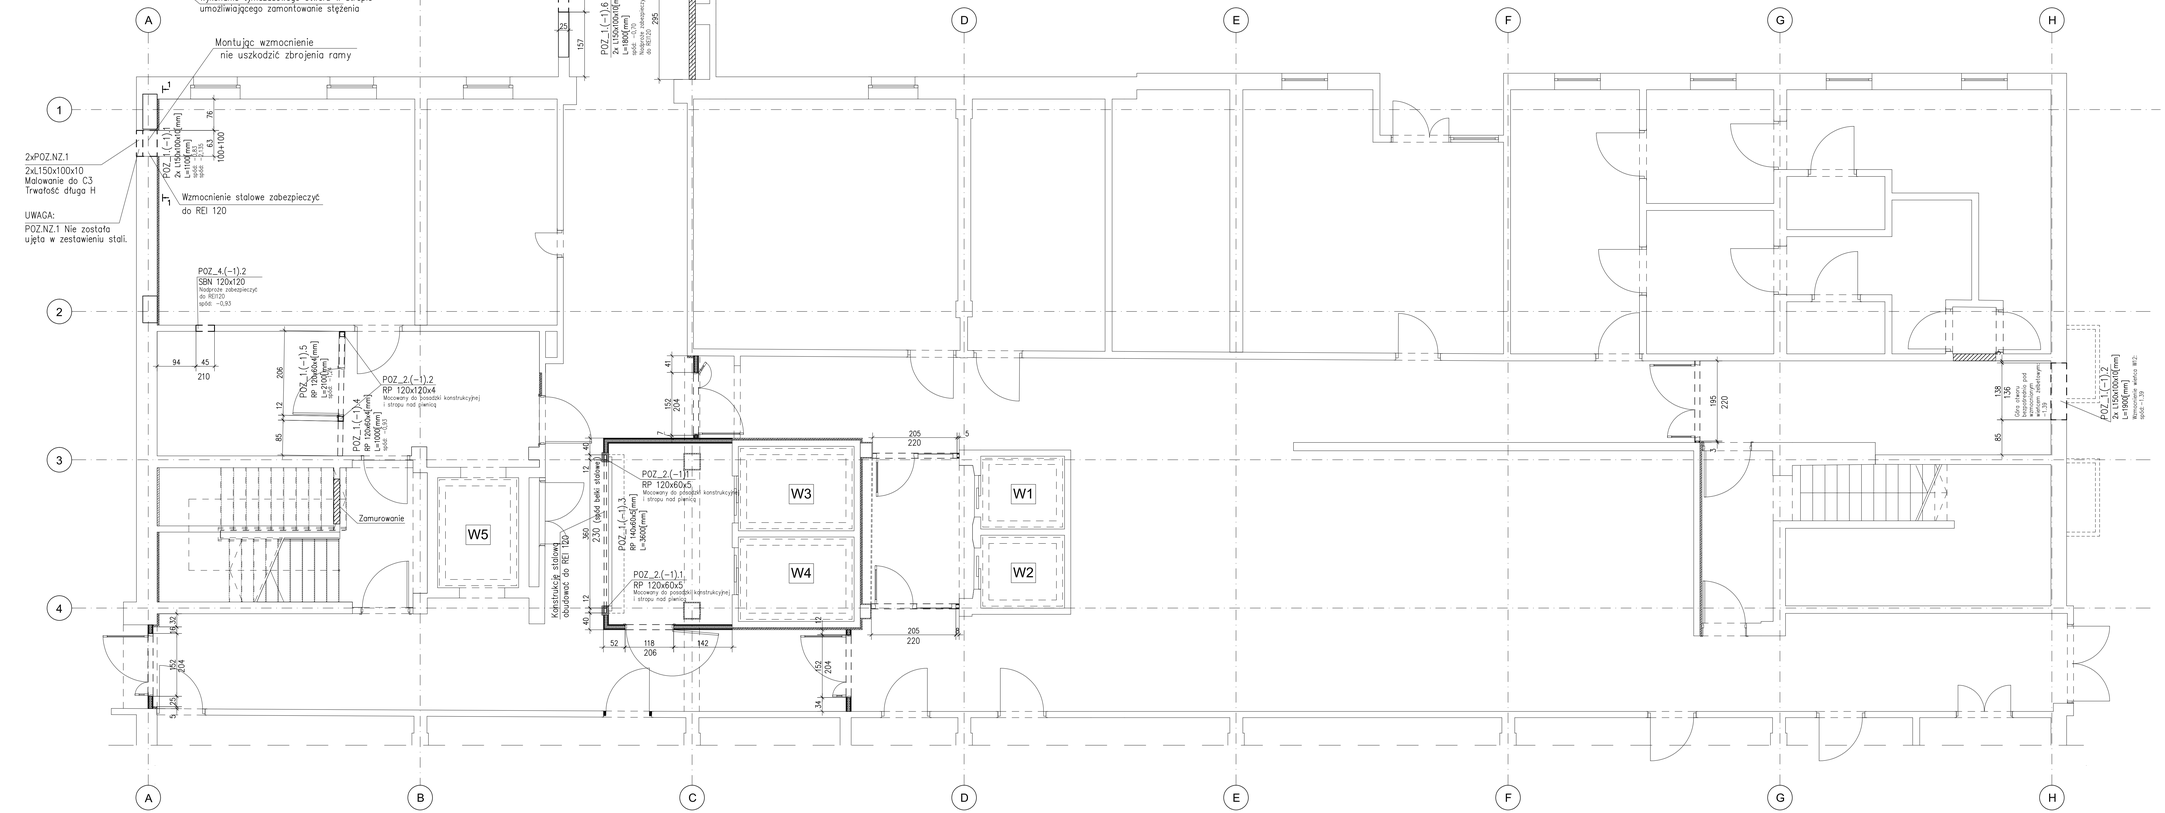

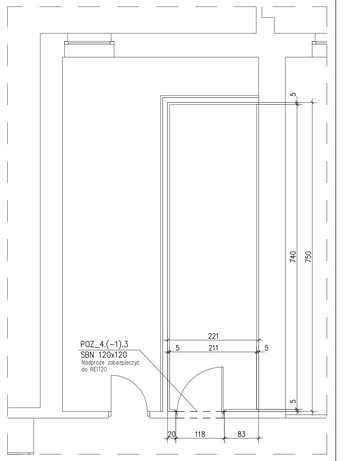

UWAGA!
Grubość ściany rozdzielni elektrycznej, w której wymienione są drzwi, należy zweryfikować na etapie realizacji. Na etapie projektu założono, że modyfikowana ściana jest ścianą działową. Gdyby okazało się, że ściana jest nośna, należy zgłosić tą informację projektantowi konstrukcji.

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej, opisem technicznym, projektami branży architektonicznej, instalacyjnej oraz dokumentacją archiwalną.
2. W miejscu nowych otworów i poszerzanych istniejących zamontować nadproża. Jeżeli nie opisano inaczej nadproża wykonać z prefabrykowanych nadproży systemowych. Nadproża zabezpieczyć do REI wymaganego dla ściany, na której się opiera.
3. Stal profilowa: S235
4. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B–500SP)
5. Materiał projektowanych ścian wg dokumentacji branży architektonicznej.
6. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji założeń projektowych ze stanem faktycznym – w przypadku rozbieżności konieczne jest poinformowanie o nich autorów niniejszego opracowania.

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Polok
Jakub Polok
61-608 Poznań, al. Bolesława Krzywoustego 140/12
tel. 604 96 52 80

Pqart Studio
Anna Dąbek - Bartkowiak
61-245 Poznań, al. Jana Pawła II 78/U1 – 4 lok.11
Tel. (061) 834-1-777 | NIP/tel.(061) 834-1-777

INWESTOR: Szpital w Puszczykowie S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT: INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WINDZ Z NIEZALEŻNYMI PRZEDSIONKAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Nowa w granicy Puszczykowa

WZÓR WYDRUKU:

POZIOM PIWNICY - ZMIANY KONSTRUKCYJNE

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: PT-K-01

		NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ / PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Fałtmann	WIELKOPOLSKIE	Konstrukcyjno budowlana
RYSOWAŁ:	mgr inż. Jakub Fałtmann		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Bartkowiak	61/97	Konstrukcyjno budowlana

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PGNiG – SUPER 304