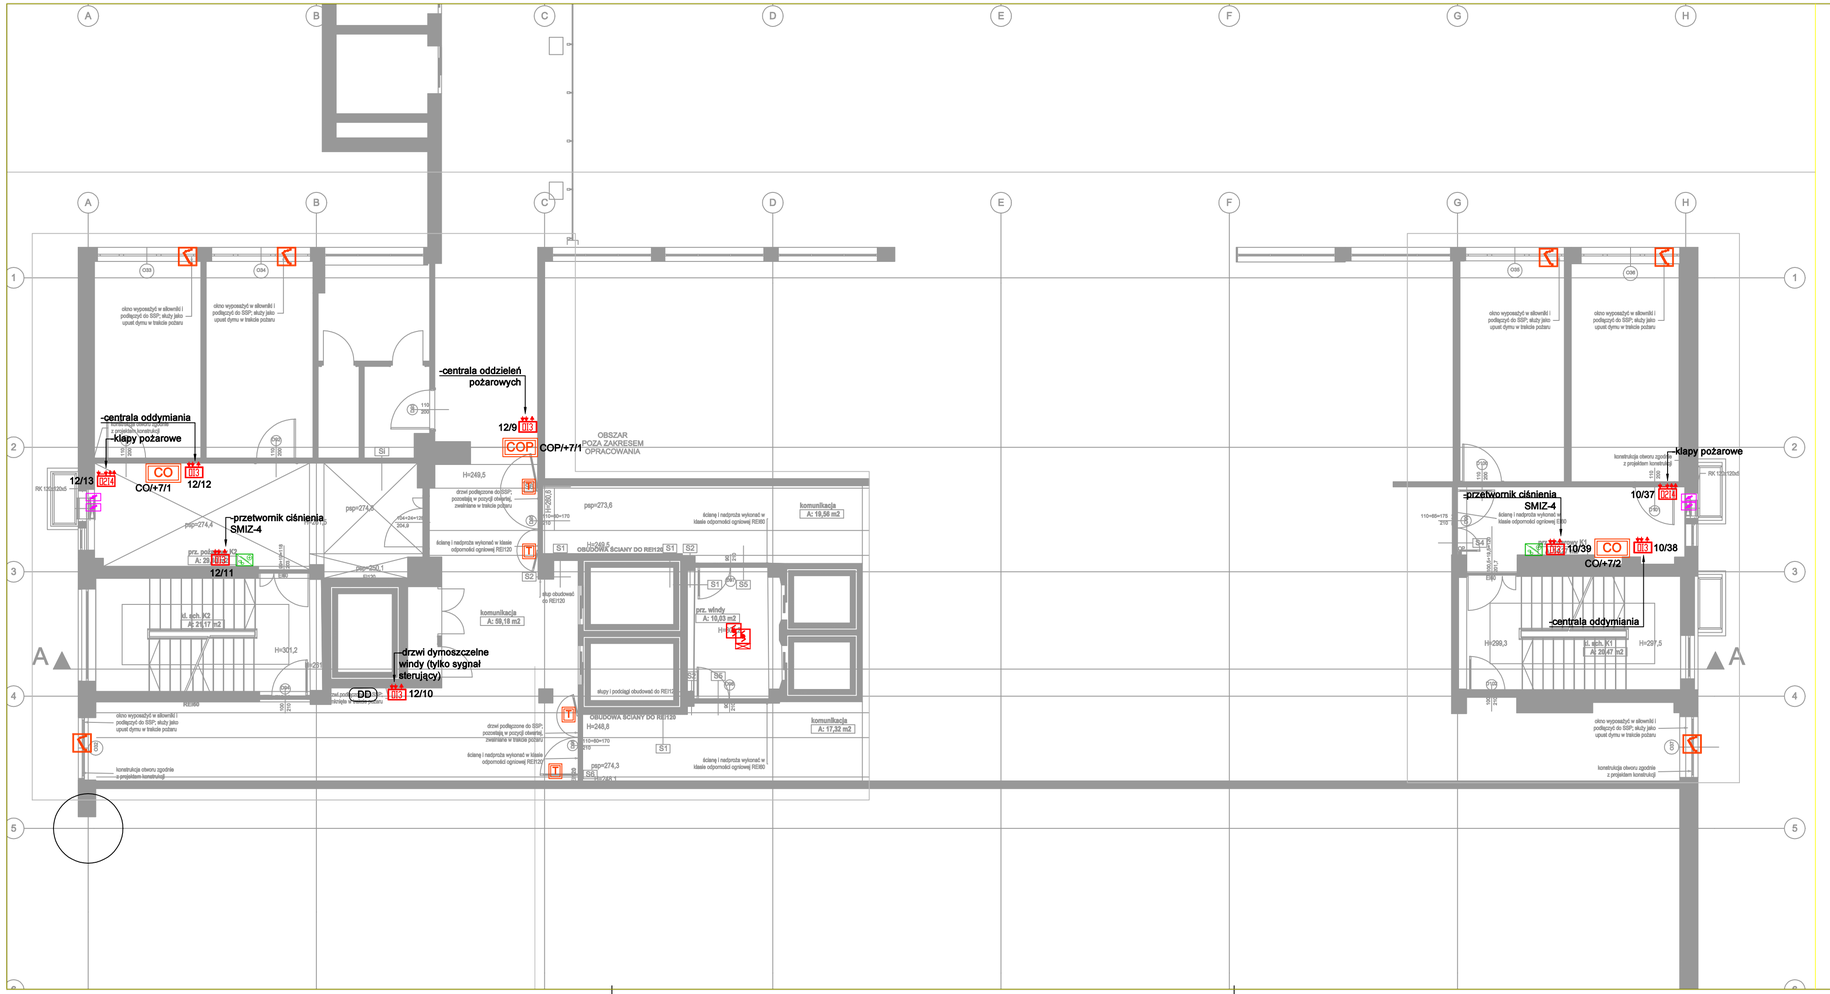

LEGENDA

ZI 7A	Zasilacz pożarowy, Pulsar EN54-7A40, z akumulatorami 2x40Ah/12V
12/3	Moduł wejściowo-wyjściowy BX-OI3 (2wejścia/1wyjście) w obudowie
10/4	Moduł wejściowo-wyjściowy BX-OI4 (4wejścia/2wyjścia) w obudowie
12/4	Moduł wyjściowy BX-REL4 (4wyjścia) w obudowie
12/M	Moduł wejściowy BX-IM4 (4wejścia) w obudowie
12/1	Moduł wyjściowy BX-IOM, z jednym wyjściem nadzorowanym, w obudowie
CO	Centrala oddymiania z kpl. akumulatorów, AFG-2004 (wydajność prądowa zgodnie ze schematem)
	Siłownikl drzwi, okien i klap służące do automatycznego ich otwarcia w przypadku pożaru, siłownikl 24VDC, w zakresie dostawcy stolarki drzwiowej/okienne. Do potwierdzenia prąd pobierany przez siłownikl.
DA	Automatyczne drzwi rozsuwne, otwierane w przypadku pożaru.
DD	Drzwi dymoszczelne, zamykane/blokowane w przypadku pożaru.
ODD	Tablica sterująca zestawu SMOKE MASTER, w zakresie wykonawcy systemu oddymiania. Monitorowana i sterowana z SSP. Dokładną lokalizację potwierdzić na budowie.
	Przetwornik ciśnienia SMIZ-4, w zakresie wykonawcy systemu oddymiania. Monitorowana i sterowana z SSP. Dokładną lokalizację potwierdzić na budowie.
	Siłownik klapy pożarowej 24VDC, z dwoma krańcówkami położenia, w zakresie dostawy branży sanitarnej. Monitorowany i sterowany z SSP.
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY	Sygnalizator akustyczny z dodatkową funkcją optyczną.
COP	Centrala oddzieleń pożarowych z kpl. akumulatorów, AFG-3.
T	Trzymacz drzwiowy 24VDC, zasilany z centrali oddzieleń pożarowych. Typ trzymacza ustalić z inwestorem.

UWAGI

1. Nowoprojektowane pętlę modułowe wpięć w istniejącą centralę pożarową. Centralę rozbudować o wymagane karty pętlowe;
2. Lokalizację wszystkich elementów systemu oddymiania podłączanych do SSP potwierdzić na budowie z wykonawcą tego systemu;
3. Moduły SSP montować przy monitorowanych/sterowanych urządzeniach nad sufitami podwieszanymi (jeśli występują);
4. Do szaf FPS na dachu okablowanie sygnałowe wyprowadzić poprzez przewierty w dachu. Przewierty zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. Na zewnątrz stosować okablowanie odporne na warunki atmosferyczne, przejście między okablowaniem wewnętrznym i zewnątrznym poprzez ograniczniki przepięć;
5. Dla wszystkich elementów montowanych nad sufitem podwiesznym zapewnić dostęp serwisowy, szczególnie w obrębie sufitów pełnych (klapy rewizyjne);
6. Montaż elementów na bieżąco koordynować z innymi elementami i systemami w celu uniknięcia kolizji;
7. Okablowanie o odporności PH90 montować za pomocą certyfikowanych uchwytów i kołków;
8. Dopuszcza się zamianę kolejności elementów na pętlach w obrębie danej pętli;
9. Przejście przewodów przez ściany i stropy o odporności ogniowej uszczelnić odpowiednimi masami ogniowymi;
10. Zgodnie z wytycznymi inwestora centrala pożarowa posiada akumulatory o odpowiedniej pojemności i nie ma konieczności ich wymiany na większe;
11. Ze względu na brak danych dotyczących typów siłowników okien, drzwi i klap oraz ich prądu znamionowego należy na budowie (przed zamówieniem central) zweryfikować czy dobrane centrale oddymiania posiadają wystarczającą wydajność prądową. W przypadku stwierdzenia, że dobrane centralę mają zbyt małą wydajność prądową należy je wymienić na większe.
12. W miejscach zainstalowania klap pożarowych na istniejących instalacjach wentylacyjnych w miejscach przejść przez proj. przegrody pożarowe zainstalować moduły SSP do wysterowania przez instalacje SSP. Sposób wpięcia wg ustaleń na budowie

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

Proart STUDIO
Anna Dąbek - Kaszkowiak
61-515 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
tel. (061) 8341- 031 ; telfax (061) 8341-117

INWESTOR: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT: INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo

NAZWA RYSUNKU: Instalacja SSP -piętro 7

SKALA	REWIZJA
1:100	
NR RYS.	
SSP-09	

		NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Rafał Radajewski	WKP/0180/POOE/09	ELEKTRYKA	
KREŚLIŁ	mgr inż. Bogumił Jaśkowiak			
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Janusz Wachowski	WKP/0468/POOE/15	ELEKTRYKA	

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA: ELEKTRYKA

POZNAŃ - 15.07.2024