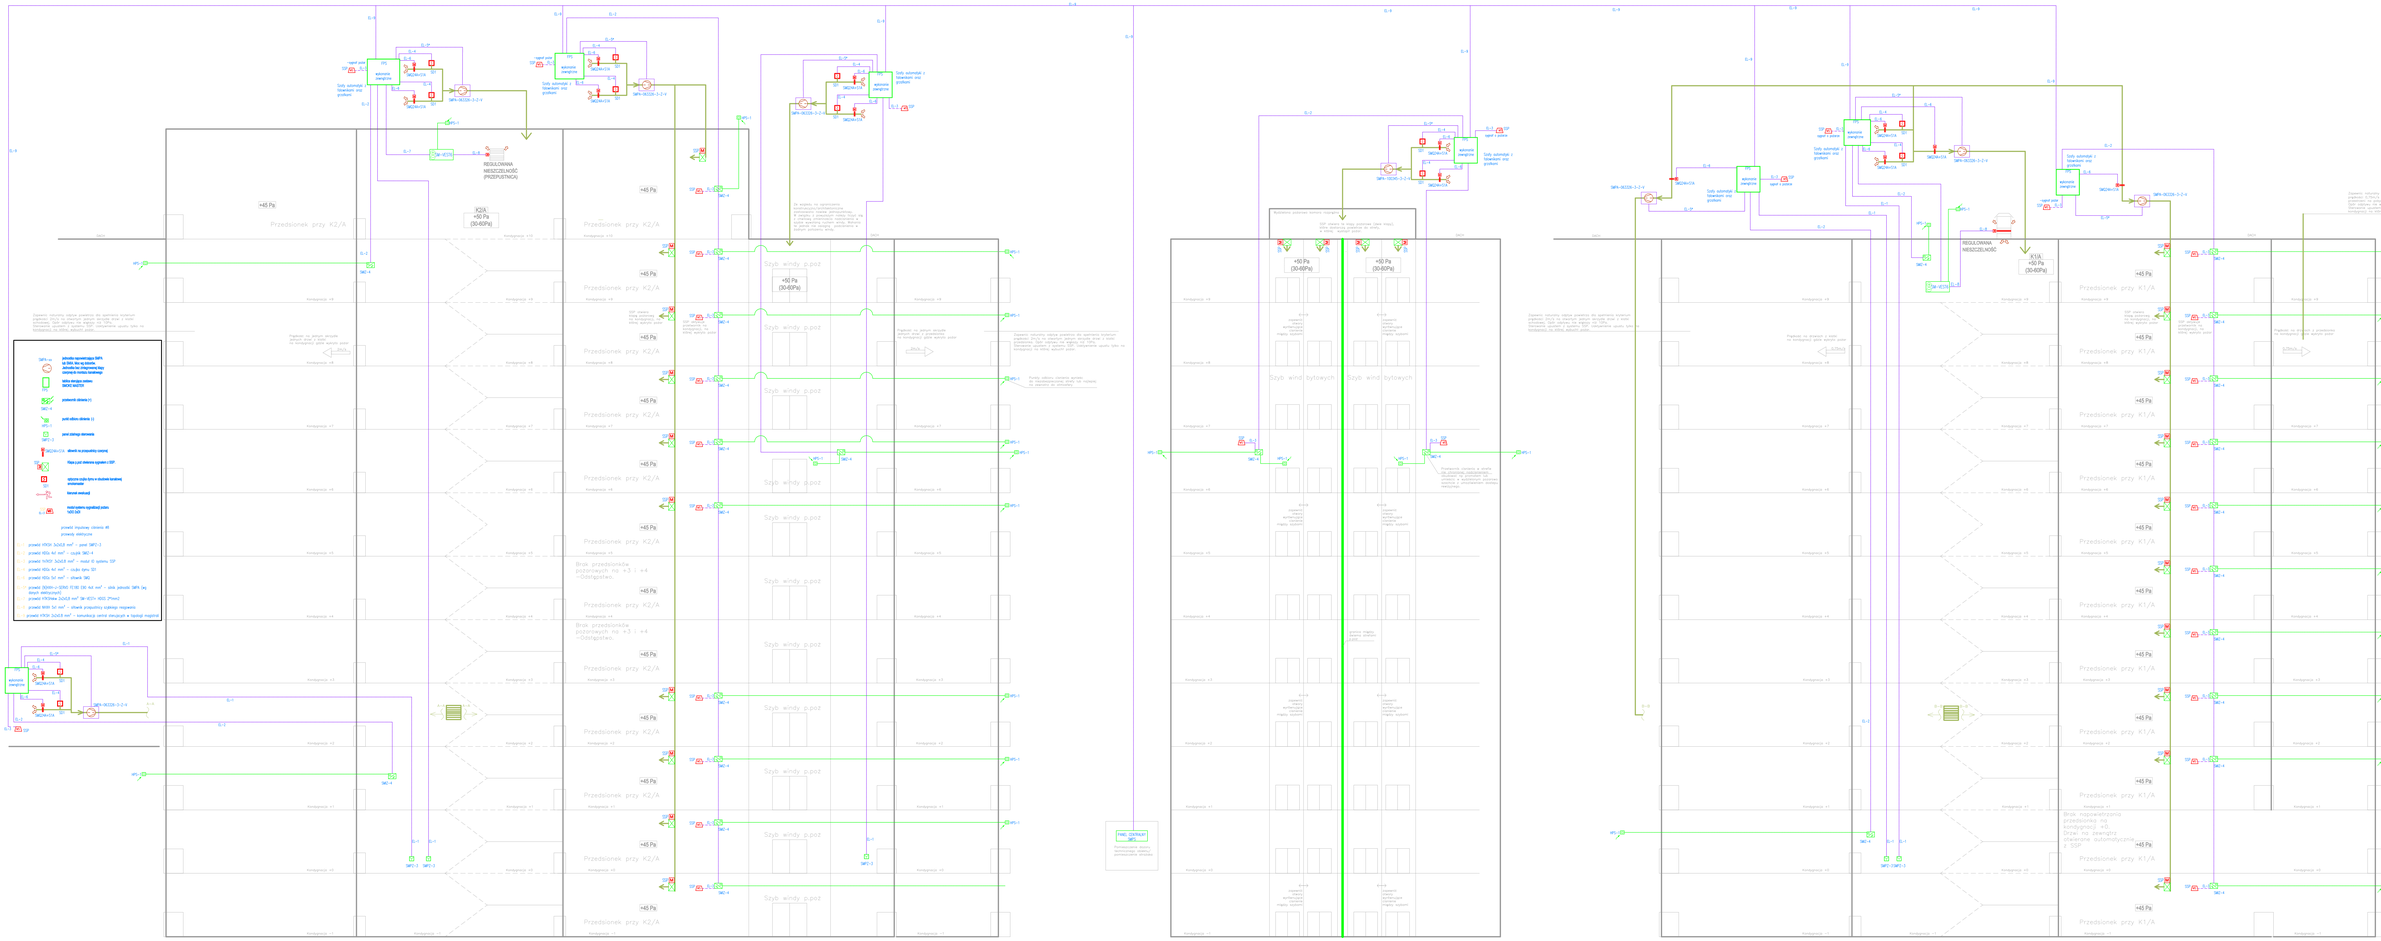
+45 Pa
Przedsionek przy K2/A
+50 Pa (30-60Pa)
K2/A
REGULOWANA NIESZCZELNOŚĆ (PODPISTWOZIA)
Szyb windy p.poż
Szyb windy bytowych
Przedsionek przy K1/A
K1/A
Brak przedsionka pożarowych na +3 ÷ +4 -Odstępstwo.
Przykładowe rozwiązanie w strefie pożarowej z wydzielonym pożarowo przedsionkiem przy windzie z wydzielonym pożarowo holem przy klatce schodowej
SMPA-30/220-3-2-V
SMPA-30/220-2-2-V
SMC/H-01A
SMC/H-02A
SMC-4
SMC-6
SMC-7
SMC-8
SF
SP
WP1-1
WP1-2
WP1-3
WP1-4
WP1-5
WP1-6
WP1-7
WP1-8
WP1-9
WP1-10
WP1-11
WP1-12
WP1-13
WP1-14
WP1-15
WP1-16
WP1-17
WP1-18
WP1-19
WP1-20
WP1-21
WP1-22
WP1-23
WP1-24
WP1-25
WP1-26
WP1-27
WP1-28
WP1-29
WP1-30
WP1-31
WP1-32
WP1-33
WP1-34
WP1-35
WP1-36
WP1-37
WP1-38
WP1-39
WP1-40