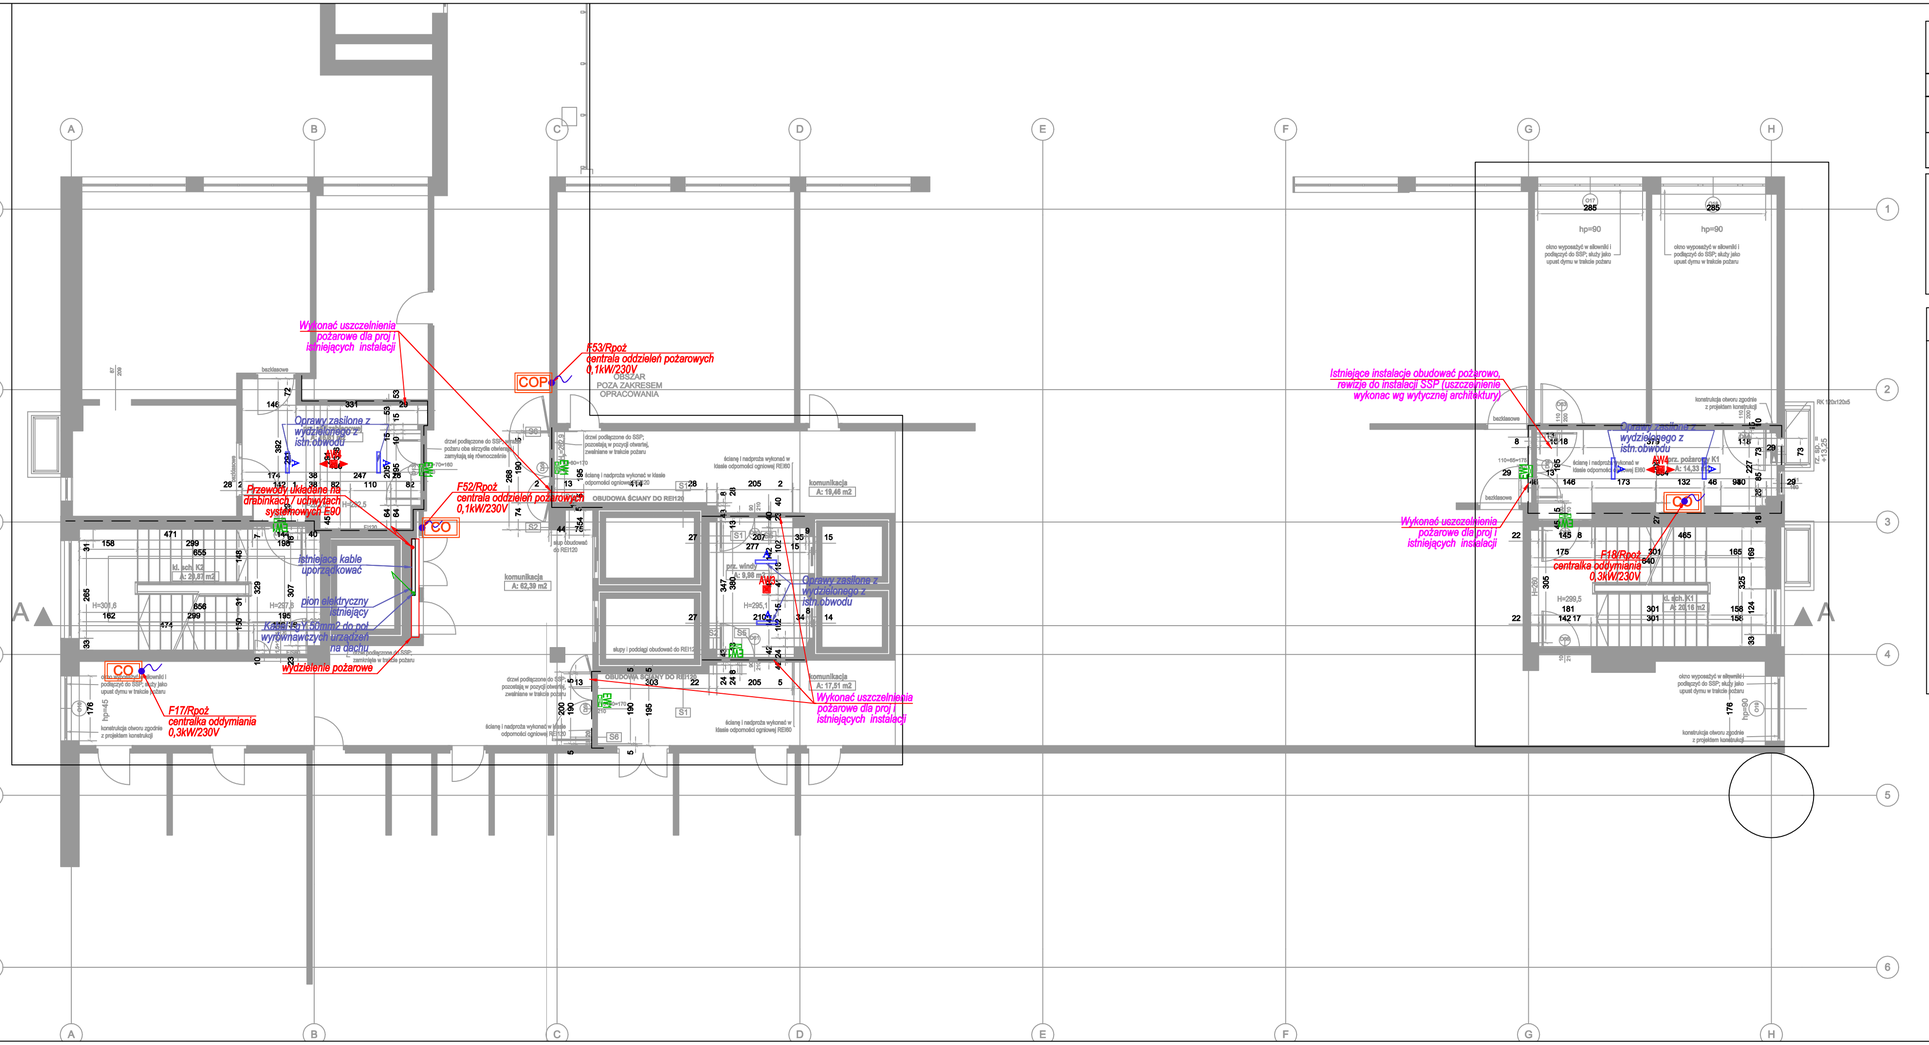

LEGENDA:

	ZASILANIE - WYPUST KABLOWY WG SCHEMATU
	Koryto kablowe E90, wys. 60mm, szerokośc wg rysunku.
R_	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

Oprawy:

A - LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 2600 LM PLX E 34 840 nastropowa lub równoważne
H - LUXIONA NEPTUN LED V1 5200LM 34W / W1200 hermetyczna lub równoważne
AW4 - OPRAWA AWARYJNA LVNC 3W 1h SE AT lub równoważne
AW3 - OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W 1h SE AT lub równoważne
AW1 - OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT lub równoważne
EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram) lub równoważne

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne muszą osiadać certyfikat CNBOP. Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „...w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa..." (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).
2. Przed zamówieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami należy potwierdzic rodzaje piktogramów z rzeczoznawca przeciwpożarowym.
3. Przewody o odporności ogniowej prowadzić w korytkach kablowych E90, na uchwytkach ognioodpornych co 30cm lub pod tynkiem o gr. min. 5mm stosując uchwyty ognoodporne co 30cm. Całość zestawu kablowego musi posiadac odpowiednie badania potwierdzające jego ognioodporność (przebadane rodzaje przewodów z odpowiednimi systemami montazowymi).
4. Przewody pod tynkiem układać z należytą starannością oraz bruzdowania wykonywać ręcznie ze względu na istniejące instalacje elektryczne. Dopuszcza się bruzdowanie mechaniczne po wcześniejszym dokonaiu sprawdzenia iz pod tynkiem nie zostały ułożone inne instalacje na wyraczonej trasie pod bruzdowanie.
5. Dokładna lokalizację pionów należy potwierdzic na budowie.
6. Wszystkie przejści przez strefy ogniowe należy zabezpieczyć i uszczelnić masa ognioodporna o podowiednie wytrzymałości nie mniejszej niż ściana.
7. Trasy kablowe prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych instalacji
8. W przedsionkach pożarowych istniejace instalacje zabudować pożarowo
9. W miejscach przejść pożarowych istniejące instalacje zabezpieczyć pożarowo
10. W miejscach zainstalowania klap pożarowych na istniejących instalacjach wentylacyjnych w miejscach przejść przez proj. przegrody pożarowe zainstalować moduły SSP do wysterowania przez instalacje SSP. Sposób wpięcia wg ustalen na budowie

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

Proart STUDIO
Anna Dąbek - Kaszkowiak
61-515 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117

INWESTOR: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT: INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo

NAZWA RYSUNKU: Instalacje elektryczne-oddymianie - Piętro 4

SKALA: 1:100
REWIZJA:
NR RYS.: E-06

		NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Rafał Radajewski	WKP/0180/POOE/09	ELEKTRYKA	
KREŚLIŁ	mgr inż. Bogumił Jaśkowiak			
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Janusz Wachowski	WKP/0459/POOE/15	ELEKTRYKA	

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA: ELEKTRYKA

POZNAŃ - 15.07.2024