


UWAGI:

- 2) Kabel światłowodowy na zewnątrz poprowadzić ziemią w peszlu ochronnym w kierunku Budynku "B". Przejście pod drogą wymaga rozebrania kostki brukowej.

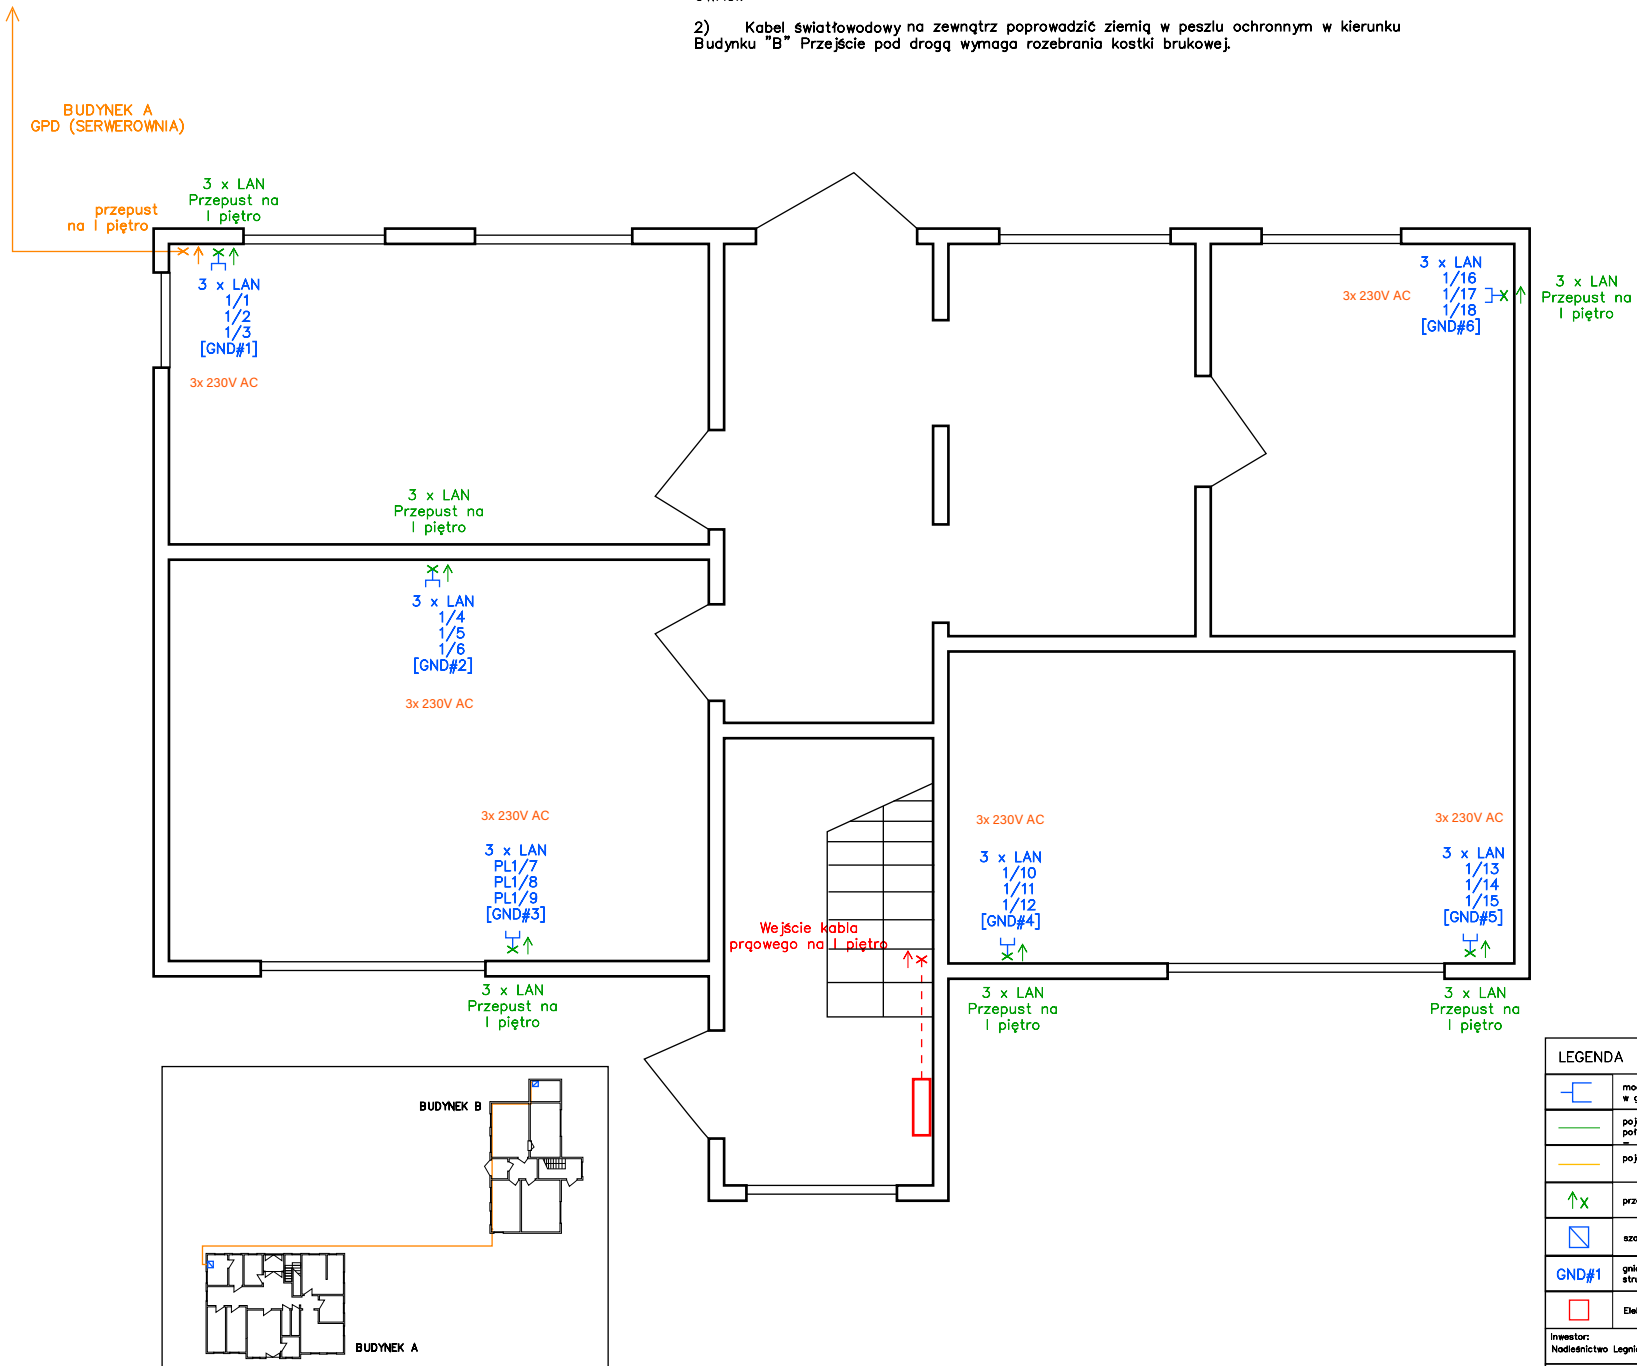

LEGENDA

	moduł RJ45 kat.6 w gnieździe lub panelu połączeniowym 19"
	pojedynczy kabel cat. 6 połączenie panelu w szafie 19" 42U
	pojedynczy kabel światłowodowy
	przepust między kondygnacjami
	szafa RACK 19" 12U
	gniazdo końcowe śledzi okablowania strukturalnego, natynkowe, 2/SuRJ45, cat. 6
	Elektryczna tablica rozdzielcza

Investor:
Nadlesnictwo Legnica

Nazwa dokumentu:
Budynek B – Porter

Investor:
Legnica ul. Pawicka 4