UWAGI:

1/ Rury układać na 15 cm warstwie zageszczonego piasku,
a nad wierzchem rur wykonać zasypkę piaskową gr. 30 cm
z jednoczesnym zageszczeniem.

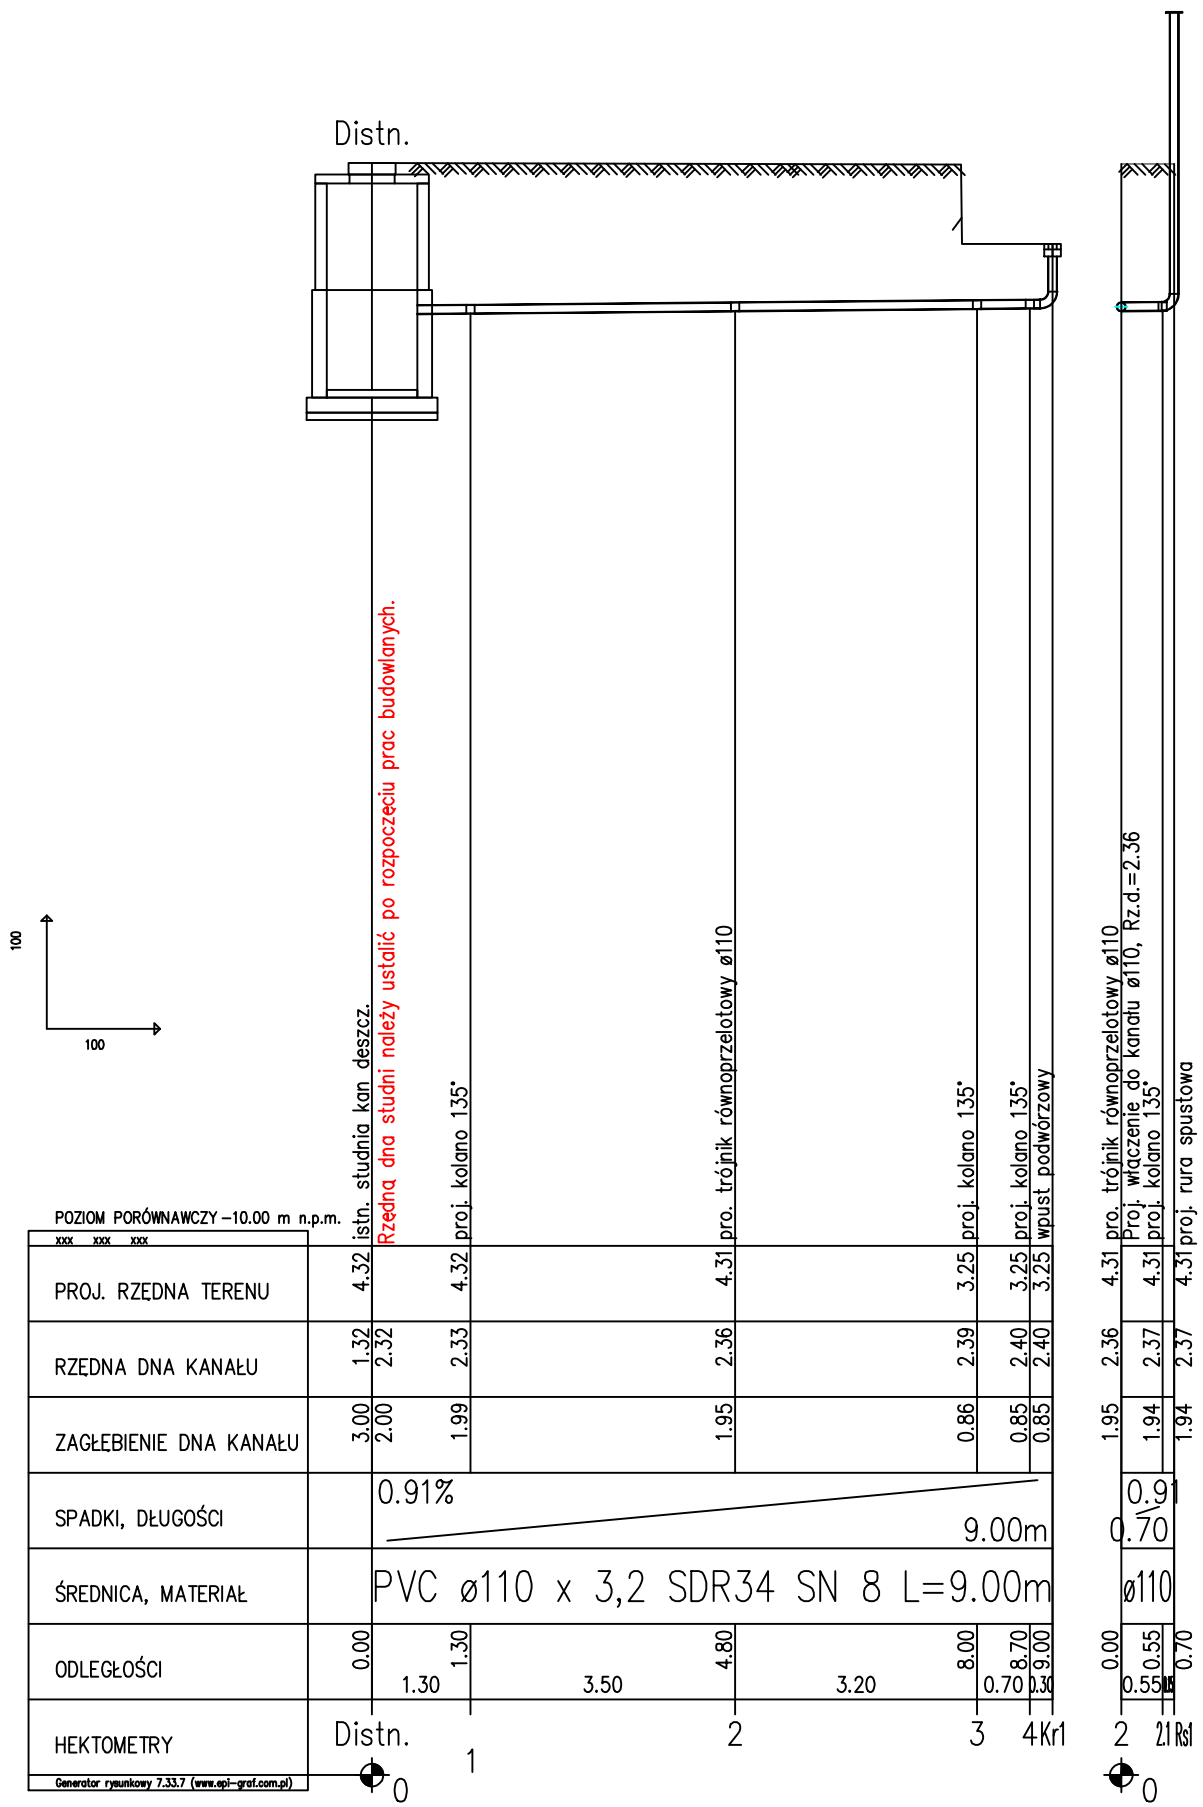

00	WYDANY RYSUNEK	09.2022r.	
Oznaczenie	Rewizja	Data	
	Imię i NAZWISKO	Nr uprawnienia	Podpis
Projektował:	mgr inż. Wiktor SALAMON specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna bez ograniczeń	417/66	
Sprawdziła:			
Temat:	WYMIANA STROPÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW I MONTAŻEM WIATY OSŁONOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH		
Inwestor:	Miasto RYBNIK ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
Lokalizacja:	44-200 Rybnik, Śródmieście ul. Kościuszki 5 działka nr: 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87		
Faza proj.:	PROJEKT TECHNICZNY		
Nazwa rys.:	PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.		

Branża:	Tom:	Nr rysunku:	Skala rys.:	Nr strony:
INSTALACJE	I	IS/5	1:100/100	