



WĘZEŁ NR CHUTCZE .W1

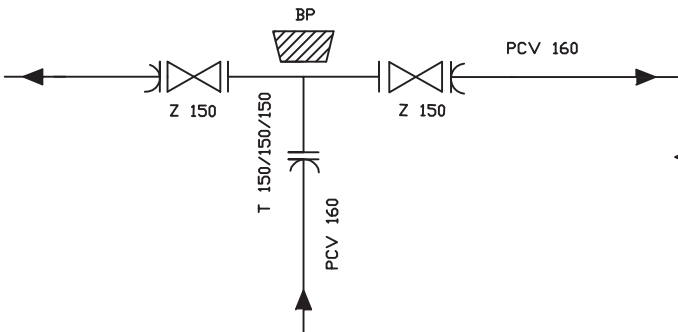


T-TRÓJNIK ŻE. 150/150/150 SZT 1
Z- ZASUWA DN150 SZT 2
KOŁNIERZ KIELICHOWY 150 SZT 3

WĘZEŁ NR ALEKSANDR. W1

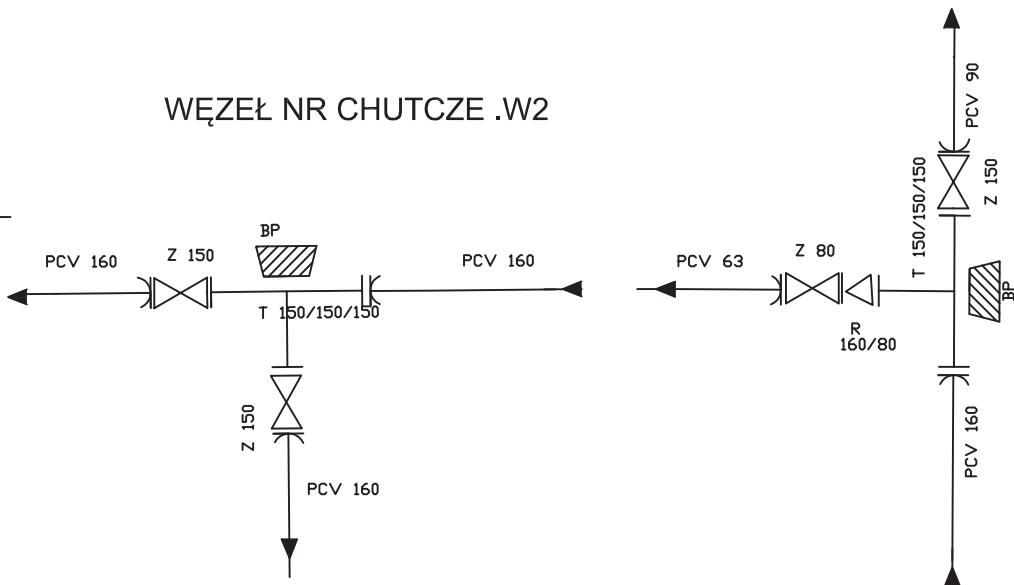


T-TRÓJNIK ŻE. 150/150/150 SZT 1
Z- ZASUWA DN150 SZ1
Z- ZASUWA DN80 SZT 1
R- REDUKCJA 150/80 SZT1
KOŁNIERZ KIELICHOWY 150 SZT 2
KOŁNIERZ KIELICHOWY 80 SZT. 1

WĘZEŁ NR SERNIAWY W1

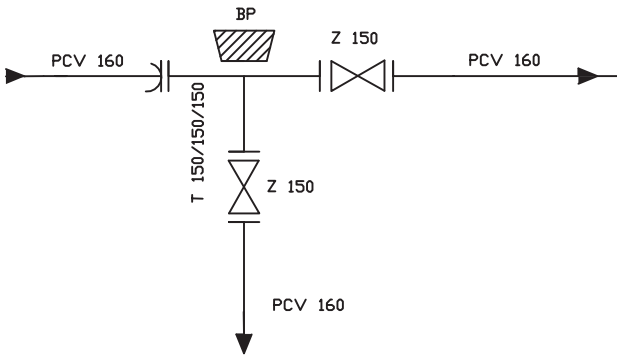


T-TRÓJNIK ŻE. 150/150/150 SZT 1
Z- ZASUWA DN150 SZT 2
KOŁNIERZ KIELICHOWY 150 SZT 3

WĘZEŁ NR PETRYŁÓW. W1

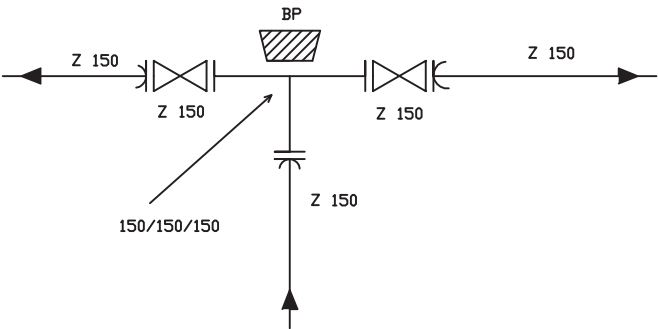

T-TRÓJNIK ŻE. 150/150/150 SZT 1
Z- ZASUWA DN150 SZT 2
KOŁNIERZ KIELICHOWY 150 SZT 3

WĘZEŁ NR WÓŁKA PETRYL?KA W1




Z- ZASUWA DN150 SZT 1
KOŁNIERZ KIELICHOWY 150 SZT2

WĘZEŁ NR ALEKSANDR. W 2



Z- ZASUWA DN150 SZT 1
KOŁNIERZ KIELICHOWY 150 SZT2

WĘZEŁ NR SERNIAWY KOL. W1

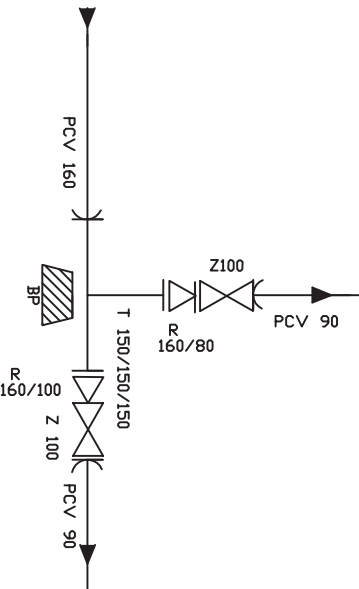

T-TRÓJNIK ŻE. 150/150/150 SZT 1
Z- ZASUWA DN100 SZT 2
KOŁNIERZ KIELICHOWY 150 SZT1
R- REDUKCJA 150/100 SZT2
KOŁNIERZ KIELICHOWY 100 SZT2

DOKONANO ZMIANY RUR SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PVC
NA RURY PE100 SDR17 /PN10/: RURY PVC-u SDR26/
PN10/160X6,2 NA RURY PE100 SDR17 /PN10/ 160X9,5 RURY
PVC-u SDR 26/PN10/ 90X4,3 NA RURY PE100 SDR17 /PN10/
90X5,4

Zmuany nieistotne art.36ust.5 Prawo Budowlane

Instalacje Sanitarne Projektowanie Wykonawstwo Nadzór Adam Hałas , Żółtańce 35c, 22-100 Chełm				
Temat Budowa wodociągów na terenach niezwodociągowanych Gm. Sawin Część I-Zadanie nr.1 Sawin				Faza Projekt Bud.-Wyk.
Tytuł rysunku Schemat węzłów wodociągowych OBRĘB : CHutcze Aleksandrówka, Serniawy,Kol. Serniawy, Petryłów, Wółka Petryłowska				Data 02.2016 r.
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	Podpis	
Projektant	inż. A. Hałas	LUB/0295/POOS/12		Nr. rys.
Sprawdził	mgr inż. J. Mierzwa	LUB/0035/POOS/09		