


LEGENDA

- Istn. trasa linii napowietrznej n/N
- o - Istn. lokalizacja słupa - do przebudowy
- - Istn. lokalizacja złącza ZKP - do przebudowy
- Proj. trasa linii napowietrznej n/N - po przebudowie
- ⊙ - Proj. lokalizacja słupa - po przebudowie
- - Proj. lokalizacja złącza ZKP - po przebudowie
- - Miejsce występowania kolizji

Strona nN
UKŁAD SIECIOWY **TN-C**
Dodatkowa ochrona p.porażeniowa
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

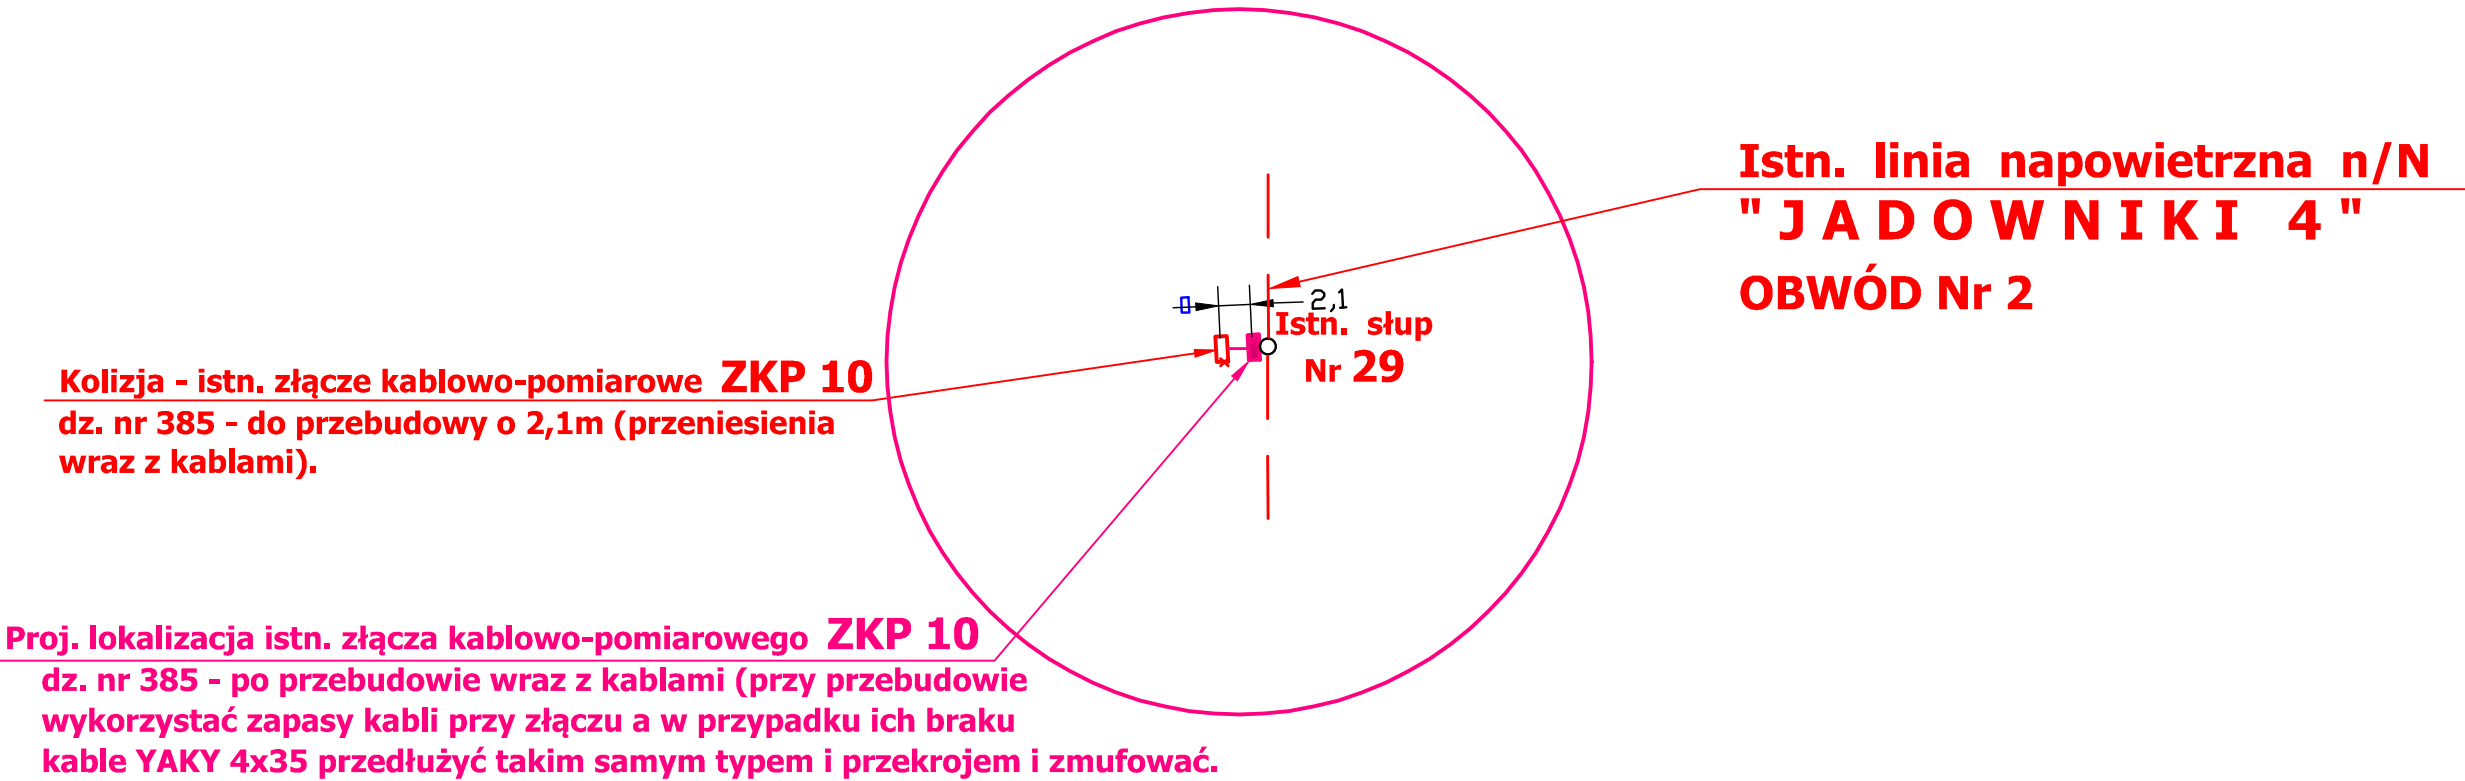

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice | | Wykonawca Biuro Projektowe "Ajko" 28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6 | | |
| Obiekt <u>Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T</u> <u>Jadowniki-Ambrożów</u> | | | | |
| Nazwa rysunku Schemat przebudowy kolizji nr 2 | | Skala | | |
| Opracowanie | Imię i nazwisko | Nr. uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant | Zdzisław Grochowski | 26/Tbg/79 <i>w specjalności instalacyjnej</i> | 06.2017 | |
| Sprawdzający | inż. Mieczysław Sznajder | SWK/0056/POOE/03 <i>w specjalności instalacyjnej</i> | 06.2017 | |
| Data opracowania Czerwiec 2017 | | Branża Elektryczna | Nr rysunku 4 | Nr arkusza - |