


NR.	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	POM. m ²
3.01	KOMUNIKACJA	TERAKOTA	51,32
3.02	POM. BIUROWE	TERAKOTA	15,48
3.03	TOALETA DAMSKA	TERAKOTA	7,92
3.04	TOALETA MĘSKA	TERAKOTA	6,86
3.05	POM. BIUROWE	TERAKOTA	18,56
3.06	POM. BIUROWE	TERAKOTA	17,43
3.07	POM. BIUROWE	TERAKOTA	16,59
3.08	POM. BIUROWE	TERAKOTA	19,76
3.09	POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	4,34
3.10	POM. BIUROWE	TERAKOTA	23,21
3.11	POM. SOCJALNE	TERAKOTA	9,16
3.12	POM. BIUROWE	TERAKOTA	26,09
3.13	POM. BIUROWE	TERAKOTA	26,90
3.14	KOMUNIKACJA	TERAKOTA	8,18
3.15	POM. BIUROWE	TERAKOTA	12,20
3.16	POM. BIUROWE	TERAKOTA	18,55
3.17	PRZEDSIÓNEK	TERAKOTA	6,31
3.18	POM. BIUROWE	TERAKOTA	11,36
	RAZEM		300,22

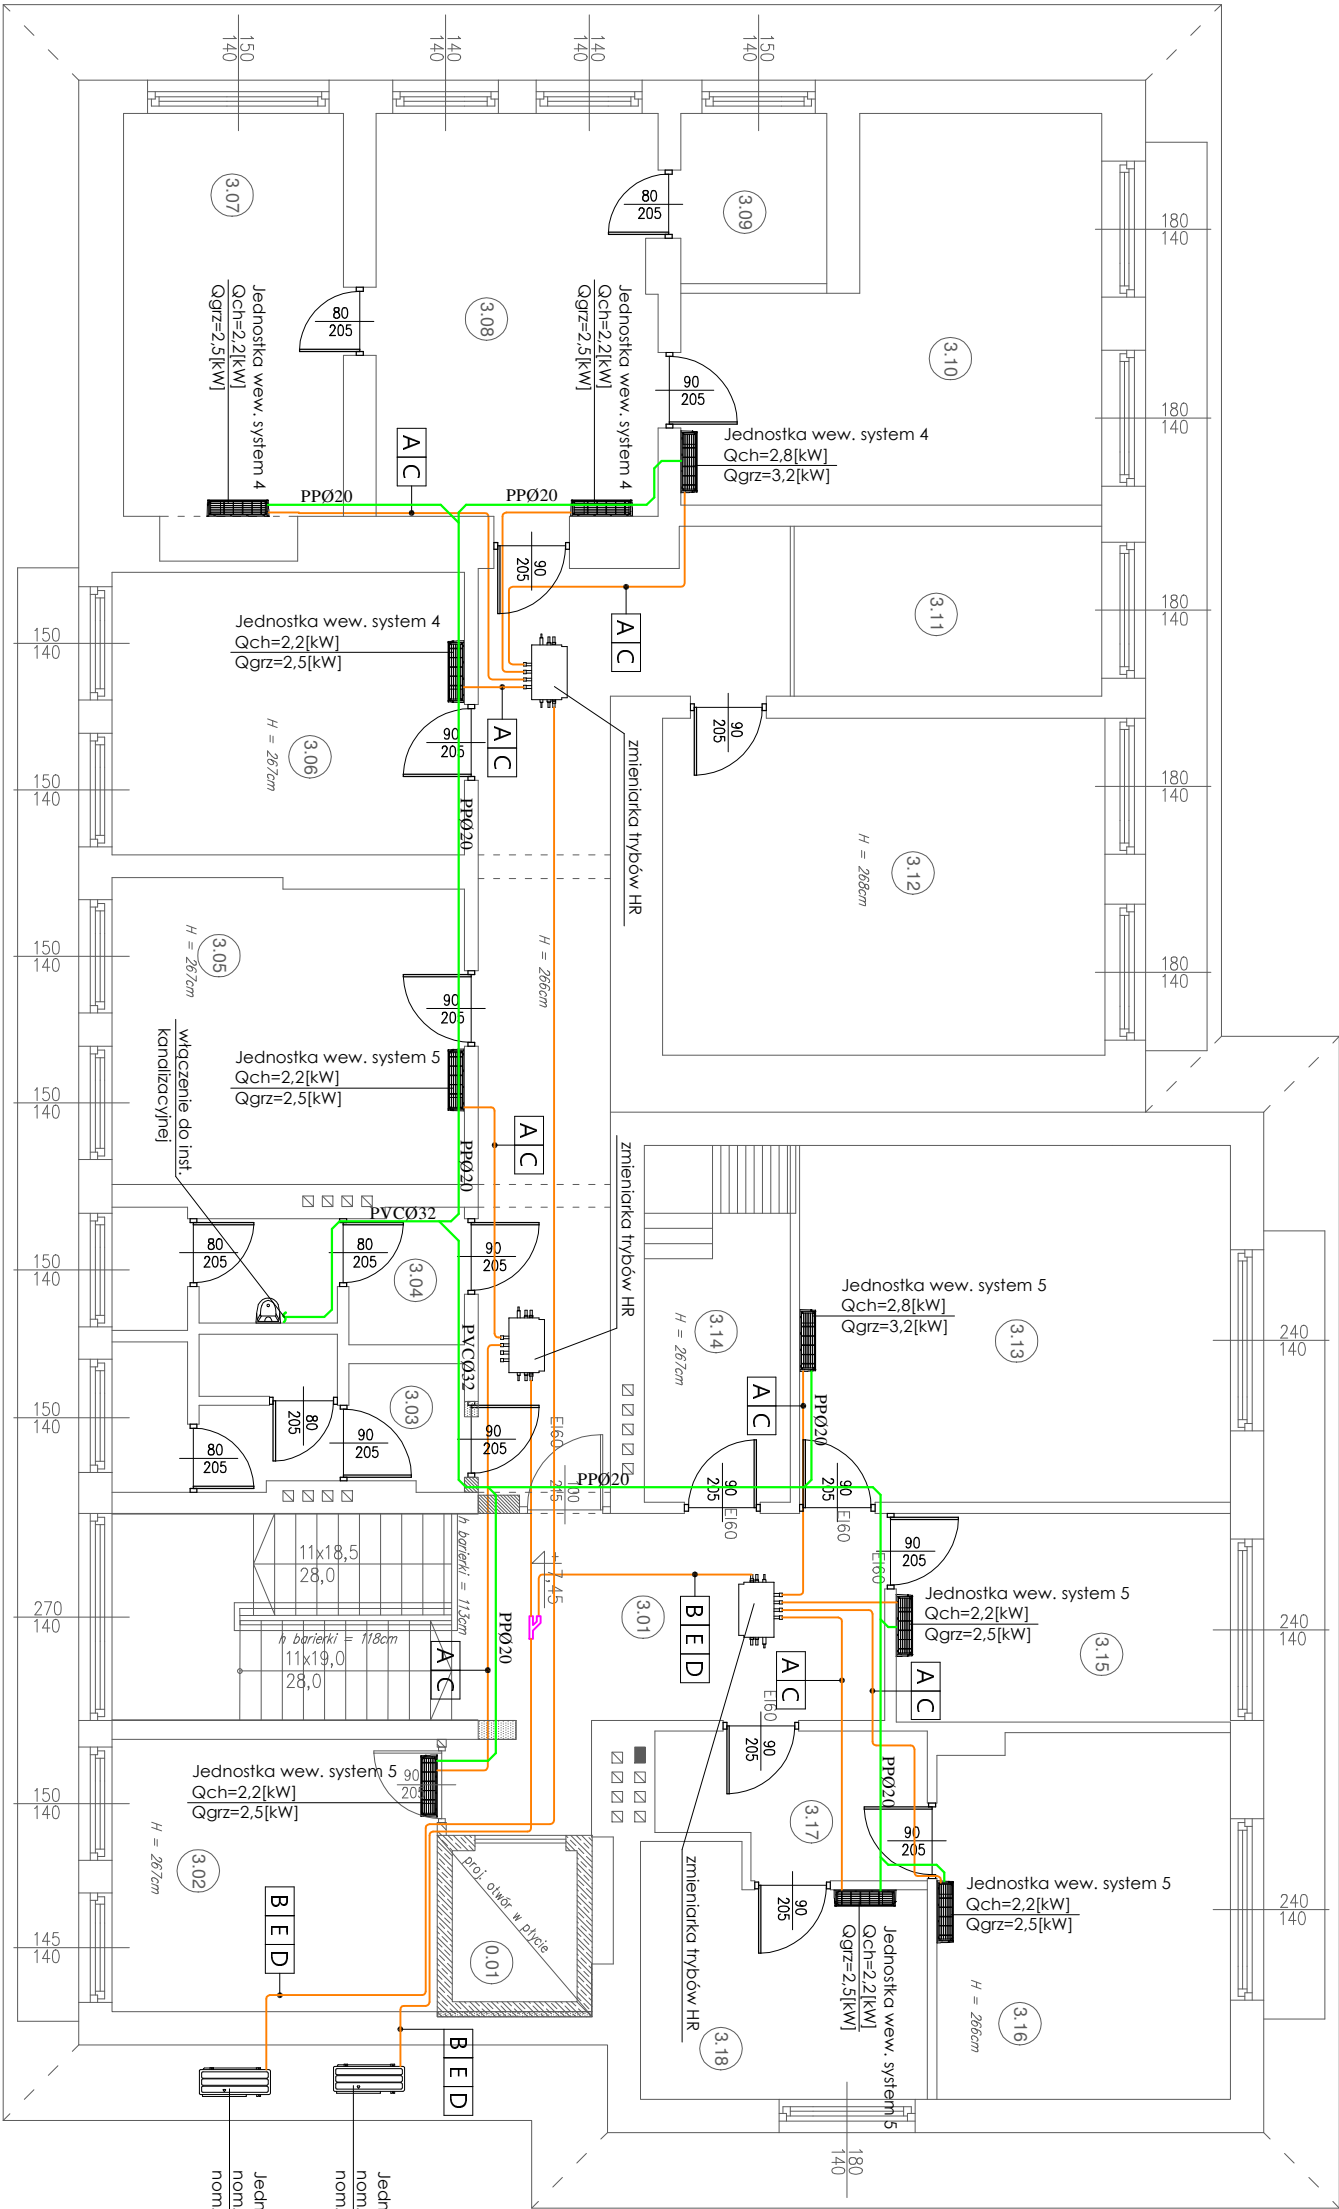

Jednostka zew. system 5
nom. wydajność chłodnicza - 12,1[kW]
nom. wydajność grzewcza - 12,1[kW]

Jednostka zew. system 4
nom. wydajność chłodnicza - 12,1[kW]
nom. wydajność grzewcza - 12,1[kW]

LEGENDA:

linia freonowa
skopliny

Węzeł	Średnica
A	Ø6,35
B	Ø9,52
C	Ø12,70
D	Ø15,88
E	Ø19,05
H	Ø28,58

OBJEKT:	SKALA:	
	1:100	
	NR RYS:	
BUDYNEK URZĘDU MIASTA MSZANA DOLNA	Kl-4	
TYTUŁ RYSUNKU:	Klimatyzacja - rzut II piętra	
LOKALIZACJA:	DATA:	
dz. ew. nr 4906, obręb: Śródmieście, m. Mszana Dolna	X 2024r.	
SPRAWDZIŁ:	PROJEKTOWAŁ:	
mgr inż. Marcin Długosz upr. nr MAP/0460/PWOS/13 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	mgr inż. Marcin Kłta upr. nr MAP/0219/PWOS/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	