


PIĘTRO V

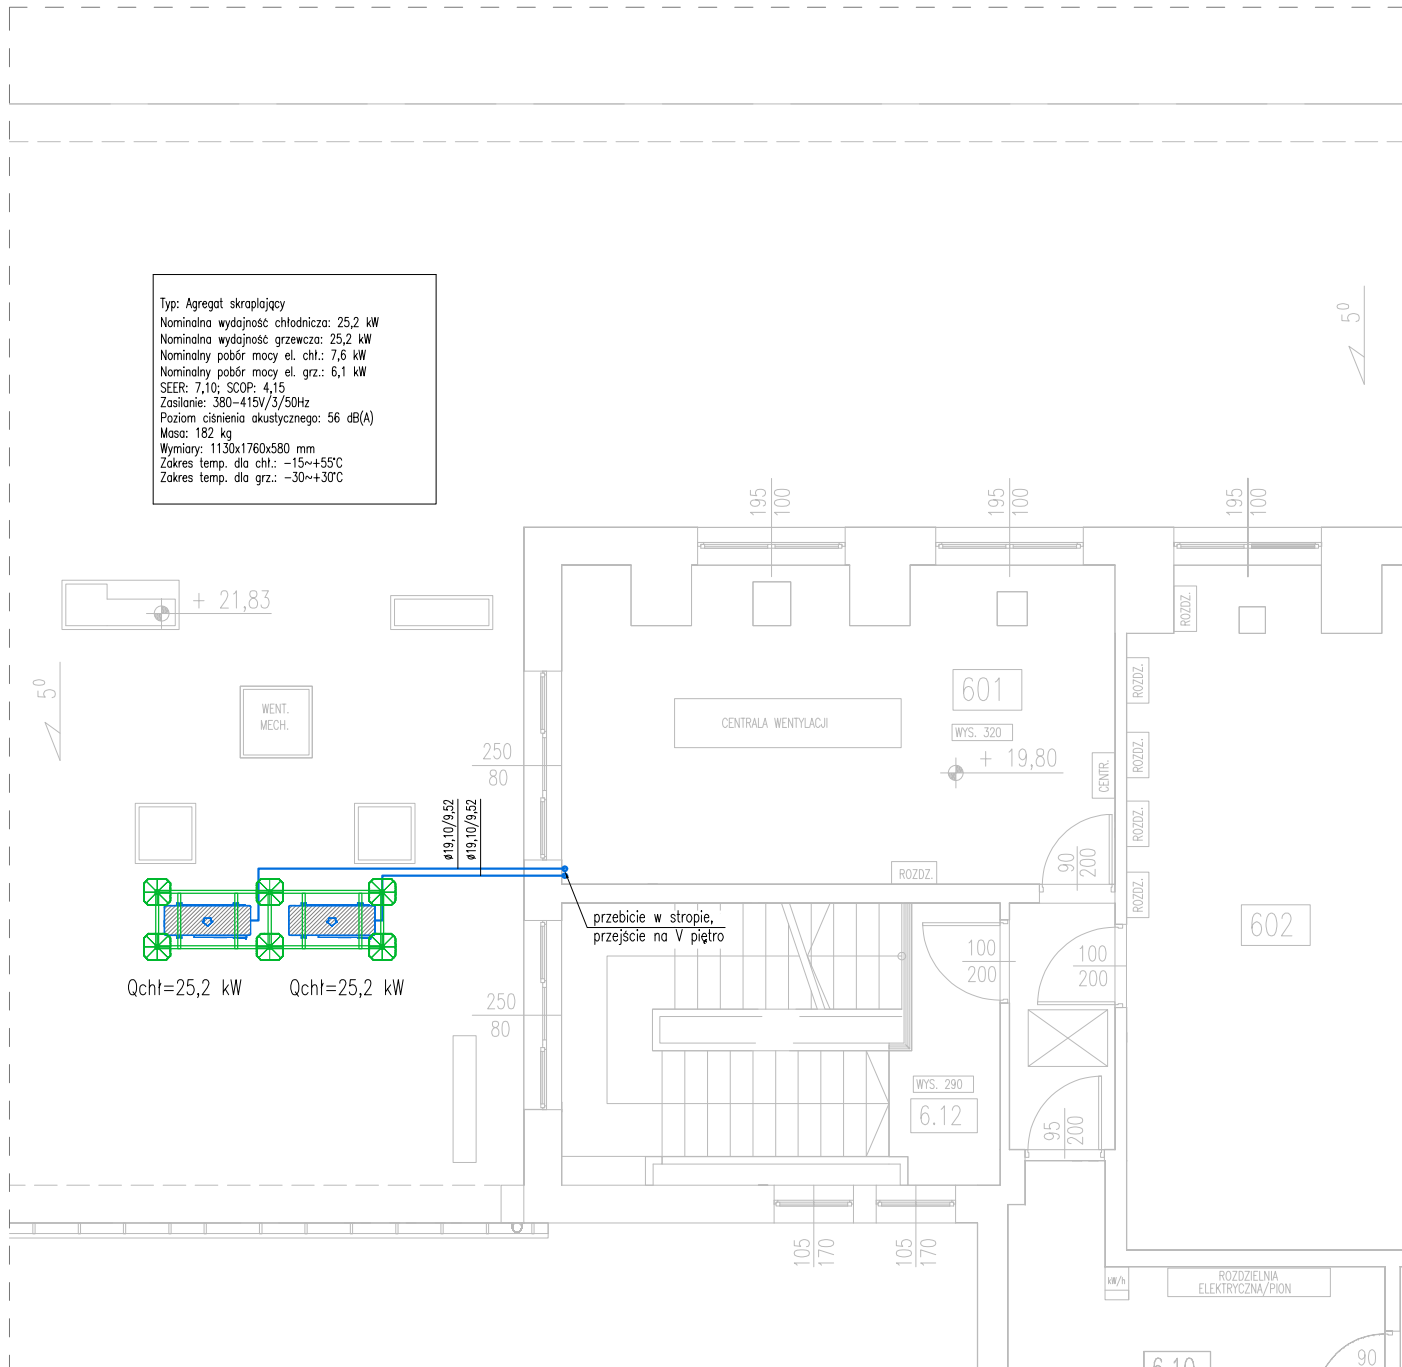

PIĘTRO TECHNICZNE - DACH

LEGENDA			
	- OPIS POMIESZCZENIA NUMER PORZĄDKOWY - TEMPERATURA PROJEKTOWANA		- INSTALACJA FREONOWA
	- ZYSKI CIEPŁA		- INSTALACJA SKROPLINOWA
	- KLIMATYZATOR ŚCIENNY		- STELAŻ WSPORCZY
	- AGREGAT SPRĘŻARKOWY		- REGULATOR ŚCIENNY
			- DEMONTAŻ KLIMATYZATORA I AGREGATU NA ŚCIANIE BUD.

Uwaga:
Agregaty sprężarkowe zamontować na dachu w miejscu dostępnym do bieżącej obsługi i konserwacji. Skropliny z jednostek zewnętrznych odprowadzić do najbliższej kanalizacji sanitarnej.



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		SPZOZ W BRZESKU MODERNIZACJA ODDZIAŁU UROLOGII IV PIĘTRO	
TYTUŁ RYSUNKU		INSTALACJA KLIMATYZACJI - V PIĘTRO I DACH	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. DAMIAN NIZIOŁEK	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANÝCH	MAP/0311/PWBS/16		1 : 100
DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2024		NUMER RYSUNKU
			5