tablica RB4/1
IV piętro
siła normalna

Pz=53,9 kW
Po=26,95 kW
ki=0,5

					MOC [kW]	
CDC225J L1	MBN110E B10	NHXH3x1,5	E1		0.1	Zasilanie bateri umywalek
CDC225J L2	MBN106E B6	NHXH3x1,5	E2		0.1	SZ1 Skrzynka zaworowo-informacyjna
CDC425J L1,2,3	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G1		1.0	Gniazda ogólne pom. 410 – 415
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G2		1.0	Gniazda ogólne pom. 437,421,425
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G3		1.0	Gniazda ogólne pom. 416,417,419,402,403
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G4		1.0	Gniazda ogólne pom. 404,405,408,409,407a,406a
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G5		1.0	Gniazda ogólne korytarz pom. 4.14-4.16
CDC440J L1,2,3	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G6		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 410 – 1
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G7		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 410 – 2
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G8		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 411
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G9		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 412
CDC440J L1,2,3	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G10		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 413 – 1
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G11		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 413 – 2
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G12		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 414
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G13		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 416
CDC440J L1,2,3	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G14		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 417
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G15		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 418
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G16		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 419 – 1
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G17		1.0	Gniazda panel łóżkowy pom. 419 – 2
CDC225J L1 25/0,03	B16	NHXH3x2,5	G18		1.0	ZK pom. 409
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G19		1.0	ZK pom. 409
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G20		1.0	ZK pom. 409
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G21		1.0	ZK pom. korytarz
CDC225J L2 25/0,03	B16	NHXH3x2,5	G22		1.0	ZK pom. 409
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G23		1.0	ZK pom. 408
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G24		1.0	ZK pom. 437 – 1
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G25		1.0	ZK pom. 404 – 1
CDC225J L3 40/0,03	B16	NHXH3x2,5	G26		1.0	ZK pom. 437 – 2
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G27		1.0	ZK pom. 405
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G28		1.0	ZK pom. 404 – 2
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G29		1.0	ZK pom. 402
CDC440J L1,2,3	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G30		1.5	Grzejnik pom. 410a
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G31		1.5	Grzejnik pom. 411a
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G32		1.5	Grzejnik pom. 413a
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G33		1.5	Grzejnik pom. 418a
	MBN116E B16	NHXH3x2,5	G34		1.5	Grzejnik pom. 419a
40/0,03	MBN116E					
CDC425J L1,2,3	B20	NHXH5x2,5	E3		3.0	Płóczko-dezynfekator MUW pom. 410a
CDC425J L1,2,3	MBN316E B20	NHXH5x2,5	E4		3.0	Płóczko-dezynfekator MUW pom. 407
CDC225J L3 25/0,03	MBN316E MCN110E C10	HLGs żo 3x1,5	E5		0.1	Drzwi automatyczne pom. 410
CDC225J L2 25/0,03	MCN110E C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E6		0.1	Drzwi automatyczne pom. 411
CDC225J L3 25/0,03	C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E7		0.1	Drzwi automatyczne pom. 412
CDC225J L1 25/0,03	C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E8		0.1	Drzwi automatyczne pom. 413
CDC225J L2 25/0,03	C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E9		0.1	Drzwi automatyczne pom. 415
CDC225J L3 25/0,03	C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E10		0.1	Drzwi automatyczne pom. 416
CDC225J L1 25/0,03	C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E11		0.1	Drzwi automatyczne pom. 417
CDC225J L2 25/0,03	C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E12		0.1	Drzwi automatyczne pom. 419
CDC225J L3 25/0,03	C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E13		0.1	Drzwi automatyczne pom. 404
CDC225J L1 25/0,03	C10 MCN110E	HLGs żo 3x1,5	E14		0.1	Drzwi automatyczne pom. 405
MBN110E L2 B10	LP749018 Zasilacz 24VDC	SSP 24VDC 0VDC BZ326460VM				
	B10 MBN110E	NHXH3x1,5	E15		0.2	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji pom. 410,411,412,413,414,416,417
	B10 MBN110E	NHXH3x1,5	E16		0.2	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji pom. 419,402,404,405,437,408,409
CDC440J L1,2,3	C16 MCN316E	NHXH5x2,5	E17		7,6	Agregat skraplający na dachu
CDC425J L1,2,3 25/0,03	2x MBN116E B16	EC380D KWS	G35	L2 NHXH3x2,5	1.0	zasilanie TV pom. nr 410, 411, 412, 413
			G36	L1 NHXH3x2,5	1.0	zasilanie TV pom. nr 416, 417, 419
MBN106E L1 B6	321 Zasilacz	N2XH-J 2x2,5	E18		0,1	instalacja domofonowa
MBN110E L2 B10	SCM Zasilacz	HDGs 3x1,5	E19		0,1	instalacja przyzywowa
MBN110E L3 B10	PS2D Zasilacz	HDGs 4x1,5	E20		0,1	instalacja kontroli dostępu

MBN125E 3xB40 L1,2,3 — SPB415

MBN106E 3xB6 L1,2,3 — 3x L

MBN106E B6 — SA480 80A — przyc. ster.

4xLgY 35

ist. YAKY 4x35 siła normalna z RNN

Odcięcie zasilania piętra V

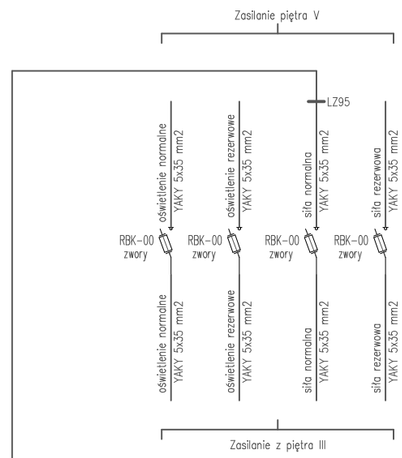

TREGER CONSTRUCTION Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Klapa Wieliczka, ul. Nowy Świat 6	NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SZPITAL W BRZESKU MODERNIZACJA ODDZIAŁU UROLOGII IV PIĘTRO	
	TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ideowy rozdzielni RB4/1 - siła	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Bogusław Nogieć	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU: -
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	104/97		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. ZBIGNIEW LEŚNIAK		NUMER RYSUNKU: 1
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	MAP/0052/PBE/18		
DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2024		