Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Architektury
i Budownictwa

RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NR1
1:50

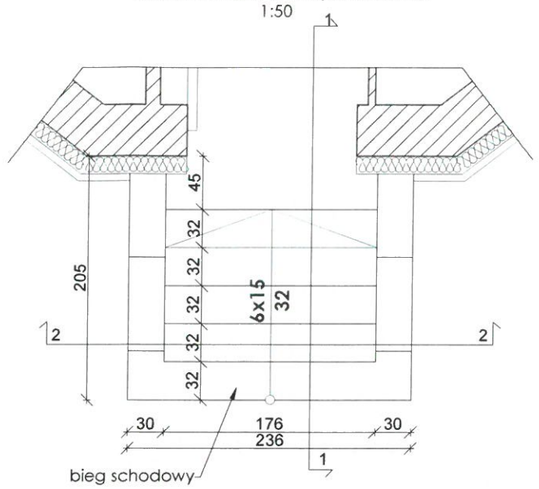

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY ZEWNĘTRZNE 1-1
skala 1:25

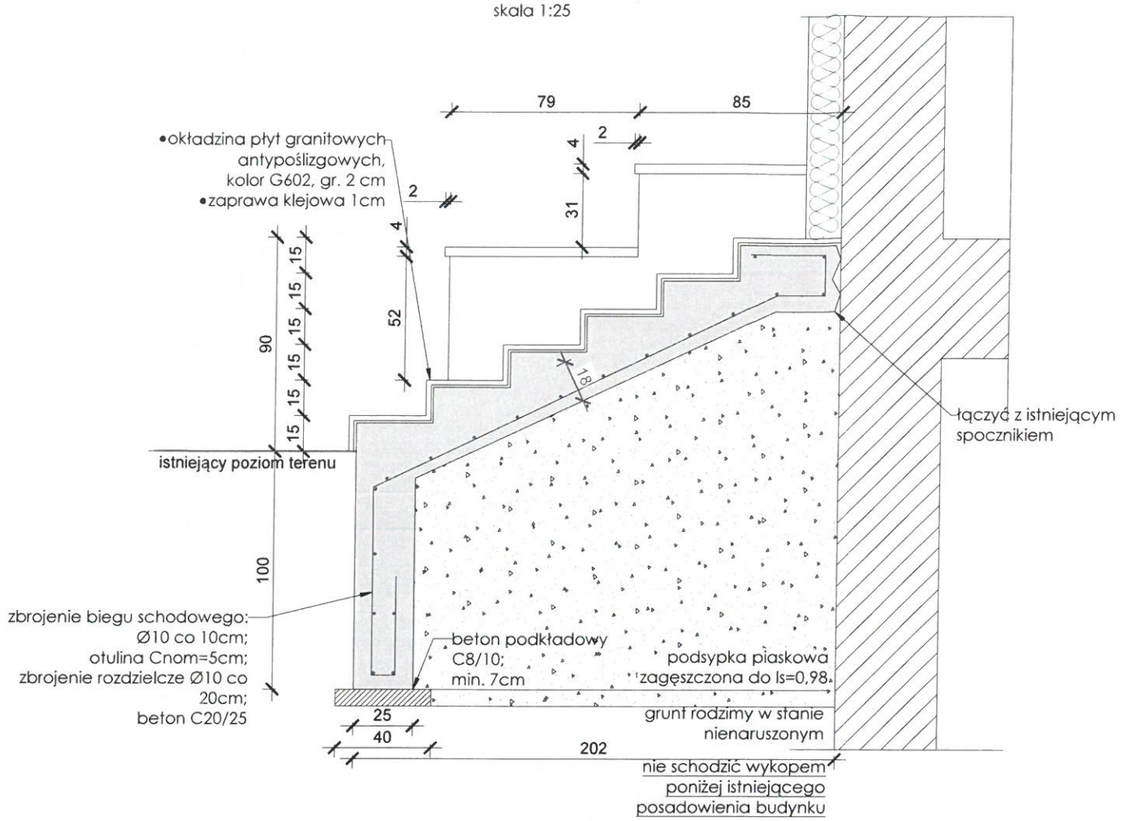

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY ZEWNĘTRZNE 2-2
skala 1:25

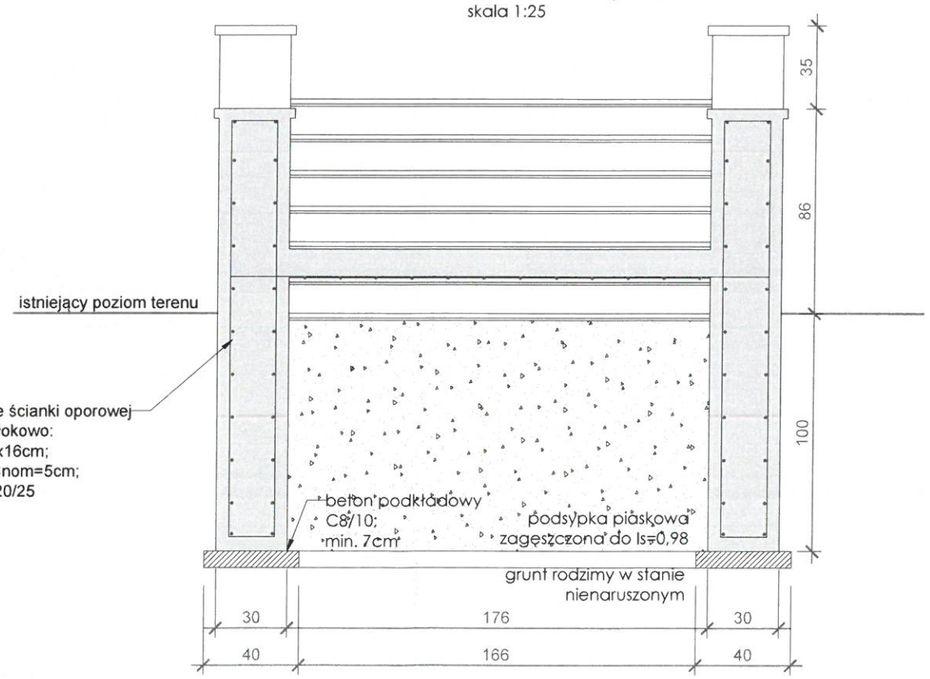

UWAGA:
1. ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZEZNACZA SIĘ DO ROZEBRANIA
2. PROJEKTUJE SIĘ ODTWORZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POPRZEZ WYKONANIE DWÓCH ŚCIANEK OPOROWYCH ŻELBETOWYCH; NASTĘPNIE WYKONANIE BIEGU SCHODOWEGO POMIĘDZY NIMI W TECHNOLOGII SCHODÓW NA GRUNCIE - ZBROJENIE ROZDZIELCZE BIEGU SCHODOWEGO KOTWIĆ W OBYDWÓCH ŚCIANACH OPOROWYCH ŻELBETOWYCH (PRĘTY STARTEROWE MOŻNA OSADZIĆ NA ETAPIE WYKONYWANIA ŚCIAN OPOROWYCH LUB ZBROJENIE ROZDZIELCZE MOŻNA WKLEIĆ DO PRZYGOTOWANYCH JUŻ ŚCIAN OPOROWYCH UŻYWAJĄC NP. HILTI-HY 200-A LUB RÓWNOWAŻNE)
3. POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO SCHODZIC Z WYKOPEM PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
4. ZASTOSOWANO MATERIAŁY: BETON C20/25 ORAZ C8/10; STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP);
5. POCHWYT WYKONAĆ JAKO WYRÓB PREFABRYKOWANY SYSTEMOWY;
6. POWIERZCHNIE BETONU ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ POZIOMU TERENU IZOLOWAĆ PREPARATAMI NA BAZIE EMULSJI BITUMICZNYCH NP. ABIZOL R+P
7. STOSOWAĆ ZAKŁADY ZBROJENIA MIN. 40Ø PRĘTA
8. ŚCIANKI OPOROWE ŻELBETOWE (KRAWĘDZIE FAZOWANE 2cm); SUGERUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SZALUNKÓW SYSTEMOWYCH W CELU UZYSKANIA PODWYŻSZONEJ JAKOŚCI WIDOCZNYCH POWIERZCHNI; MIESZANKĘ BETONOWĄ SKUTECZNIE ZAGĘŚCIĆ; ŚCIANKI OPOROWE TYNKOWANE WG PROJEKTU

UWAGI:
1. Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
2. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi.
3. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzić wszystkie wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach do biura projektowego.
4. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami.
5. Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach względem projektowanego poziomu posadowienia parteru ±0,00.
6. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie przebicia instalacyjne należy zweryfikować na podstawie projektów instalacji. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywać na podstawie projektu konstrukcji.
7. Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta.
8. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

D S W DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ
adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, CELEM PODŁĄCZENIA KOTŁA GAZOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJĄCEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU I ROZBIÓRCE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 40"

OBIEKT:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZAŁEK"
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:
MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI:

MGR INŻ. DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ	upr. nr SLK/2416/POOK/08
MGR INŻ. JUSTYNA MROZEK	upr. nr SLK/5945/PBKb/17
MGR INŻ. MATEUSZ ALCER	
MGR INŻ. ARCH. LESZEK FLICIŃSKI	upr. nr 55/10/SLOKK/II
MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOŁKA	upr. nr 20/SLOKK/2016
MGR INŻ. ARCH. WERONIKA CINAL	

TEMAT RYSUNKU:
SCHODY ZEWNĘTRZNE 1

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

DATA: PAŹDZIERNIK 2020
SKALA: 1:100
NR RYS.: 16'
NR STR.: 97

BRANŻA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA