Rozdzielnica R - modernizacja (rozdzielnica podtynkowa min. 8x24, zamek)

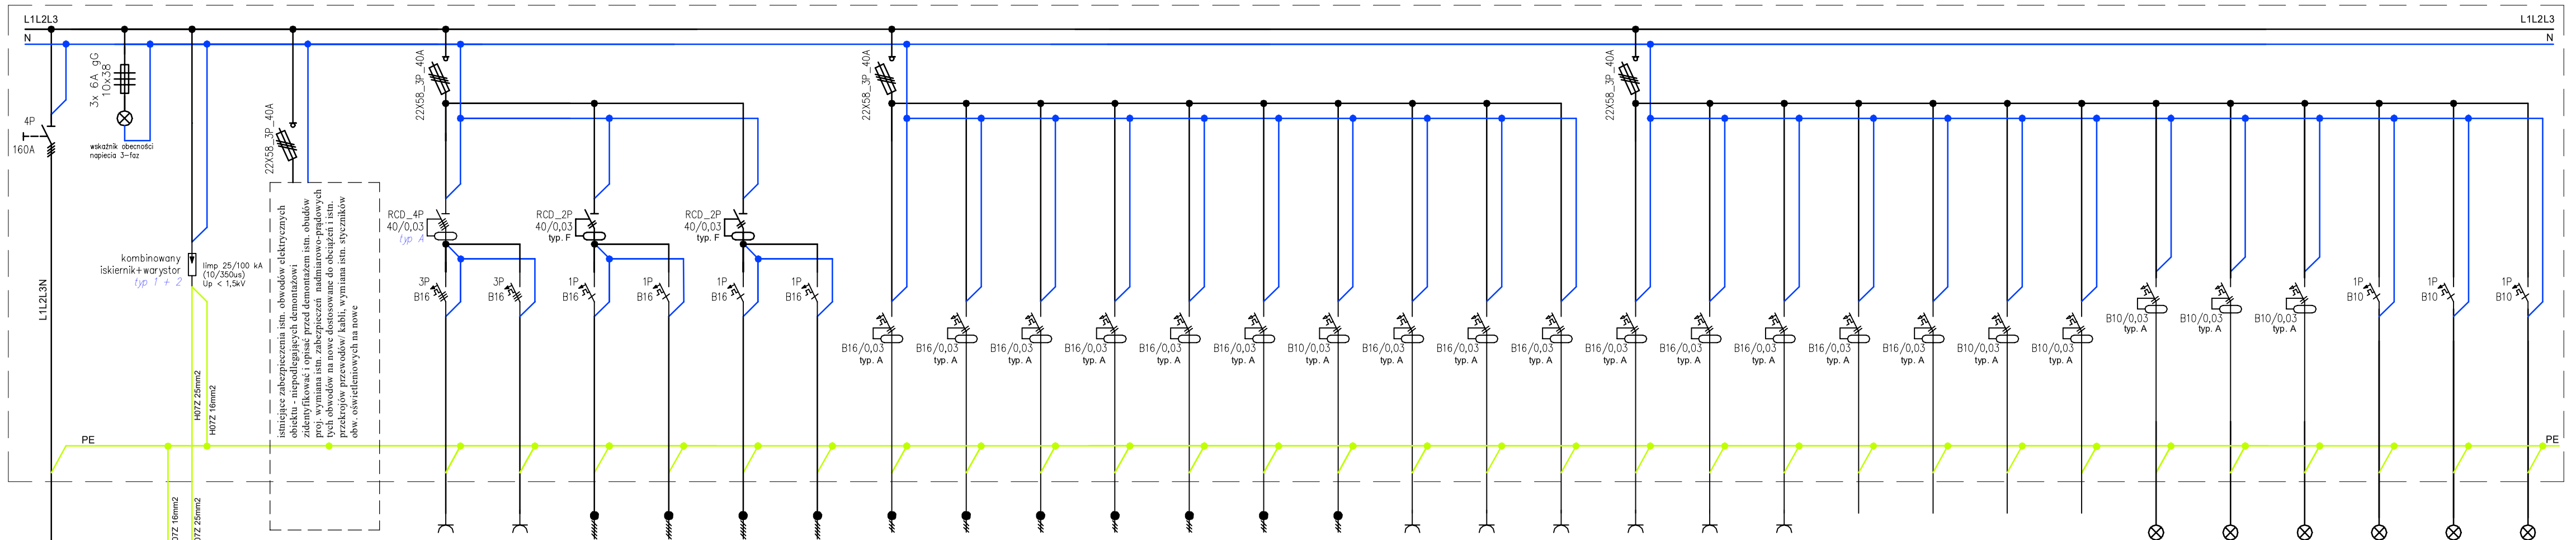

Typ obwodu	gn. 3-faz 400V	gn. 3-faz 400V	wypust zasil.	wypust zasil.	wypust zasil.	wypust zasil.	wypust zasil. 1-faz	wypust zasil. 1-faz	wypust zasil. 1-faz	wypust zasil. 1-faz	wypust zasil. 1-faz	wypust zasil. 1-faz	wypust zasil. 1-faz	gn. 1-faz	gn. 1-faz	gn. 1-faz	gn. 1-faz	gn. 1-faz	gn. 1-faz	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	otw. podstawowe	otw. podstawowe	otw. podstawowe	otw. awaryjne	otw. awaryjne	otw. awaryjne
Opis obwodu			brama 1.1	brama 1.2	brama 2.1	brama 2.2	podgrzew. 1	podgrzew. 2	skaner	bramka	klimatyzacja	winda (platforma niepełnospr.)	went. (strefa zat.)	śluza bramowa	pom. bramowego	pom. bramowego	śluza wejściowa	poczekalnia	WC bramowego											
Kabel / przewód	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5 (2 żyły rezerwa)	N2XH-J 5x2,5 (2 żyły rezerwa)	N2XH-J 5x2,5 (2 żyły rezerwa)	N2XH-J 5x2,5 (2 żyły rezerwa)	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5

Dla obwodów bram – 2 żyły pozostaną jako rezerwa (wytyczne Inwestora) – w przypadku zabudowy napędów 1–fazowych 230V. W przypadku napędów trójfazowych należy dostosować zabezpieczenia obwodów bram.

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wkładki bezpiecznikowe, wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe.

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Jednostka projektowa:

Studio Projektowe Wajdzik Sp. z o.o.
ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice
www.studioprojektowewajdzik.pl

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904

STUDIO PROJEKTOWE WAJDZIK

Adres:
Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Nazwa:
Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

branża:
ELEKTRYCZNA

faza:
PT

Projektant: mgr inż. Michał Żuk upr. nr MAP/0069/PWBE/17

nr rys:
E/2

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Żuk upr. nr 340/2001

data:
sierpień 2024

skala:
-

Tytuł:
Schemat ideowy - rozdzielnica R