


LEGENDA :

	granicz działy, linie rozgraniczające teren inwestycji
	projektowana sieć wodociągowa wPE 110mm, L=6000,0m
	projektowane przyłącza wodociągowe wPE 12-40mm-śred.
	projektowane hydranty zewnętrzne DN 80-śred. min 24

UWAGI:
1. DO UZASADNIENIA NA ETAPIE DOKUMENTACJI
OSTATECZNA LOKALIZACJA URZĄDZEŃ/STUDZIENISZ/PRZYŁĄCZY
OSTATECZNA ILOŚĆ HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH-PRZEDSTAWIONA ILOŚĆ SIĄDOW MIN.

SZACOWANE DŁUGOŚCI SIECI WOD.:

AA - 1015,00m
BB - 380,00m
CC - 34,00m
DD - 178,00m
EE - 160,00m
FF - 130,00m
GG - 350,00m
HH - 62,00m-pozza opracowaniem
II - 497,00m
JJ - 298,00m
KK - 610,00m
LL - 948,00m
SUMA= 4600,00m

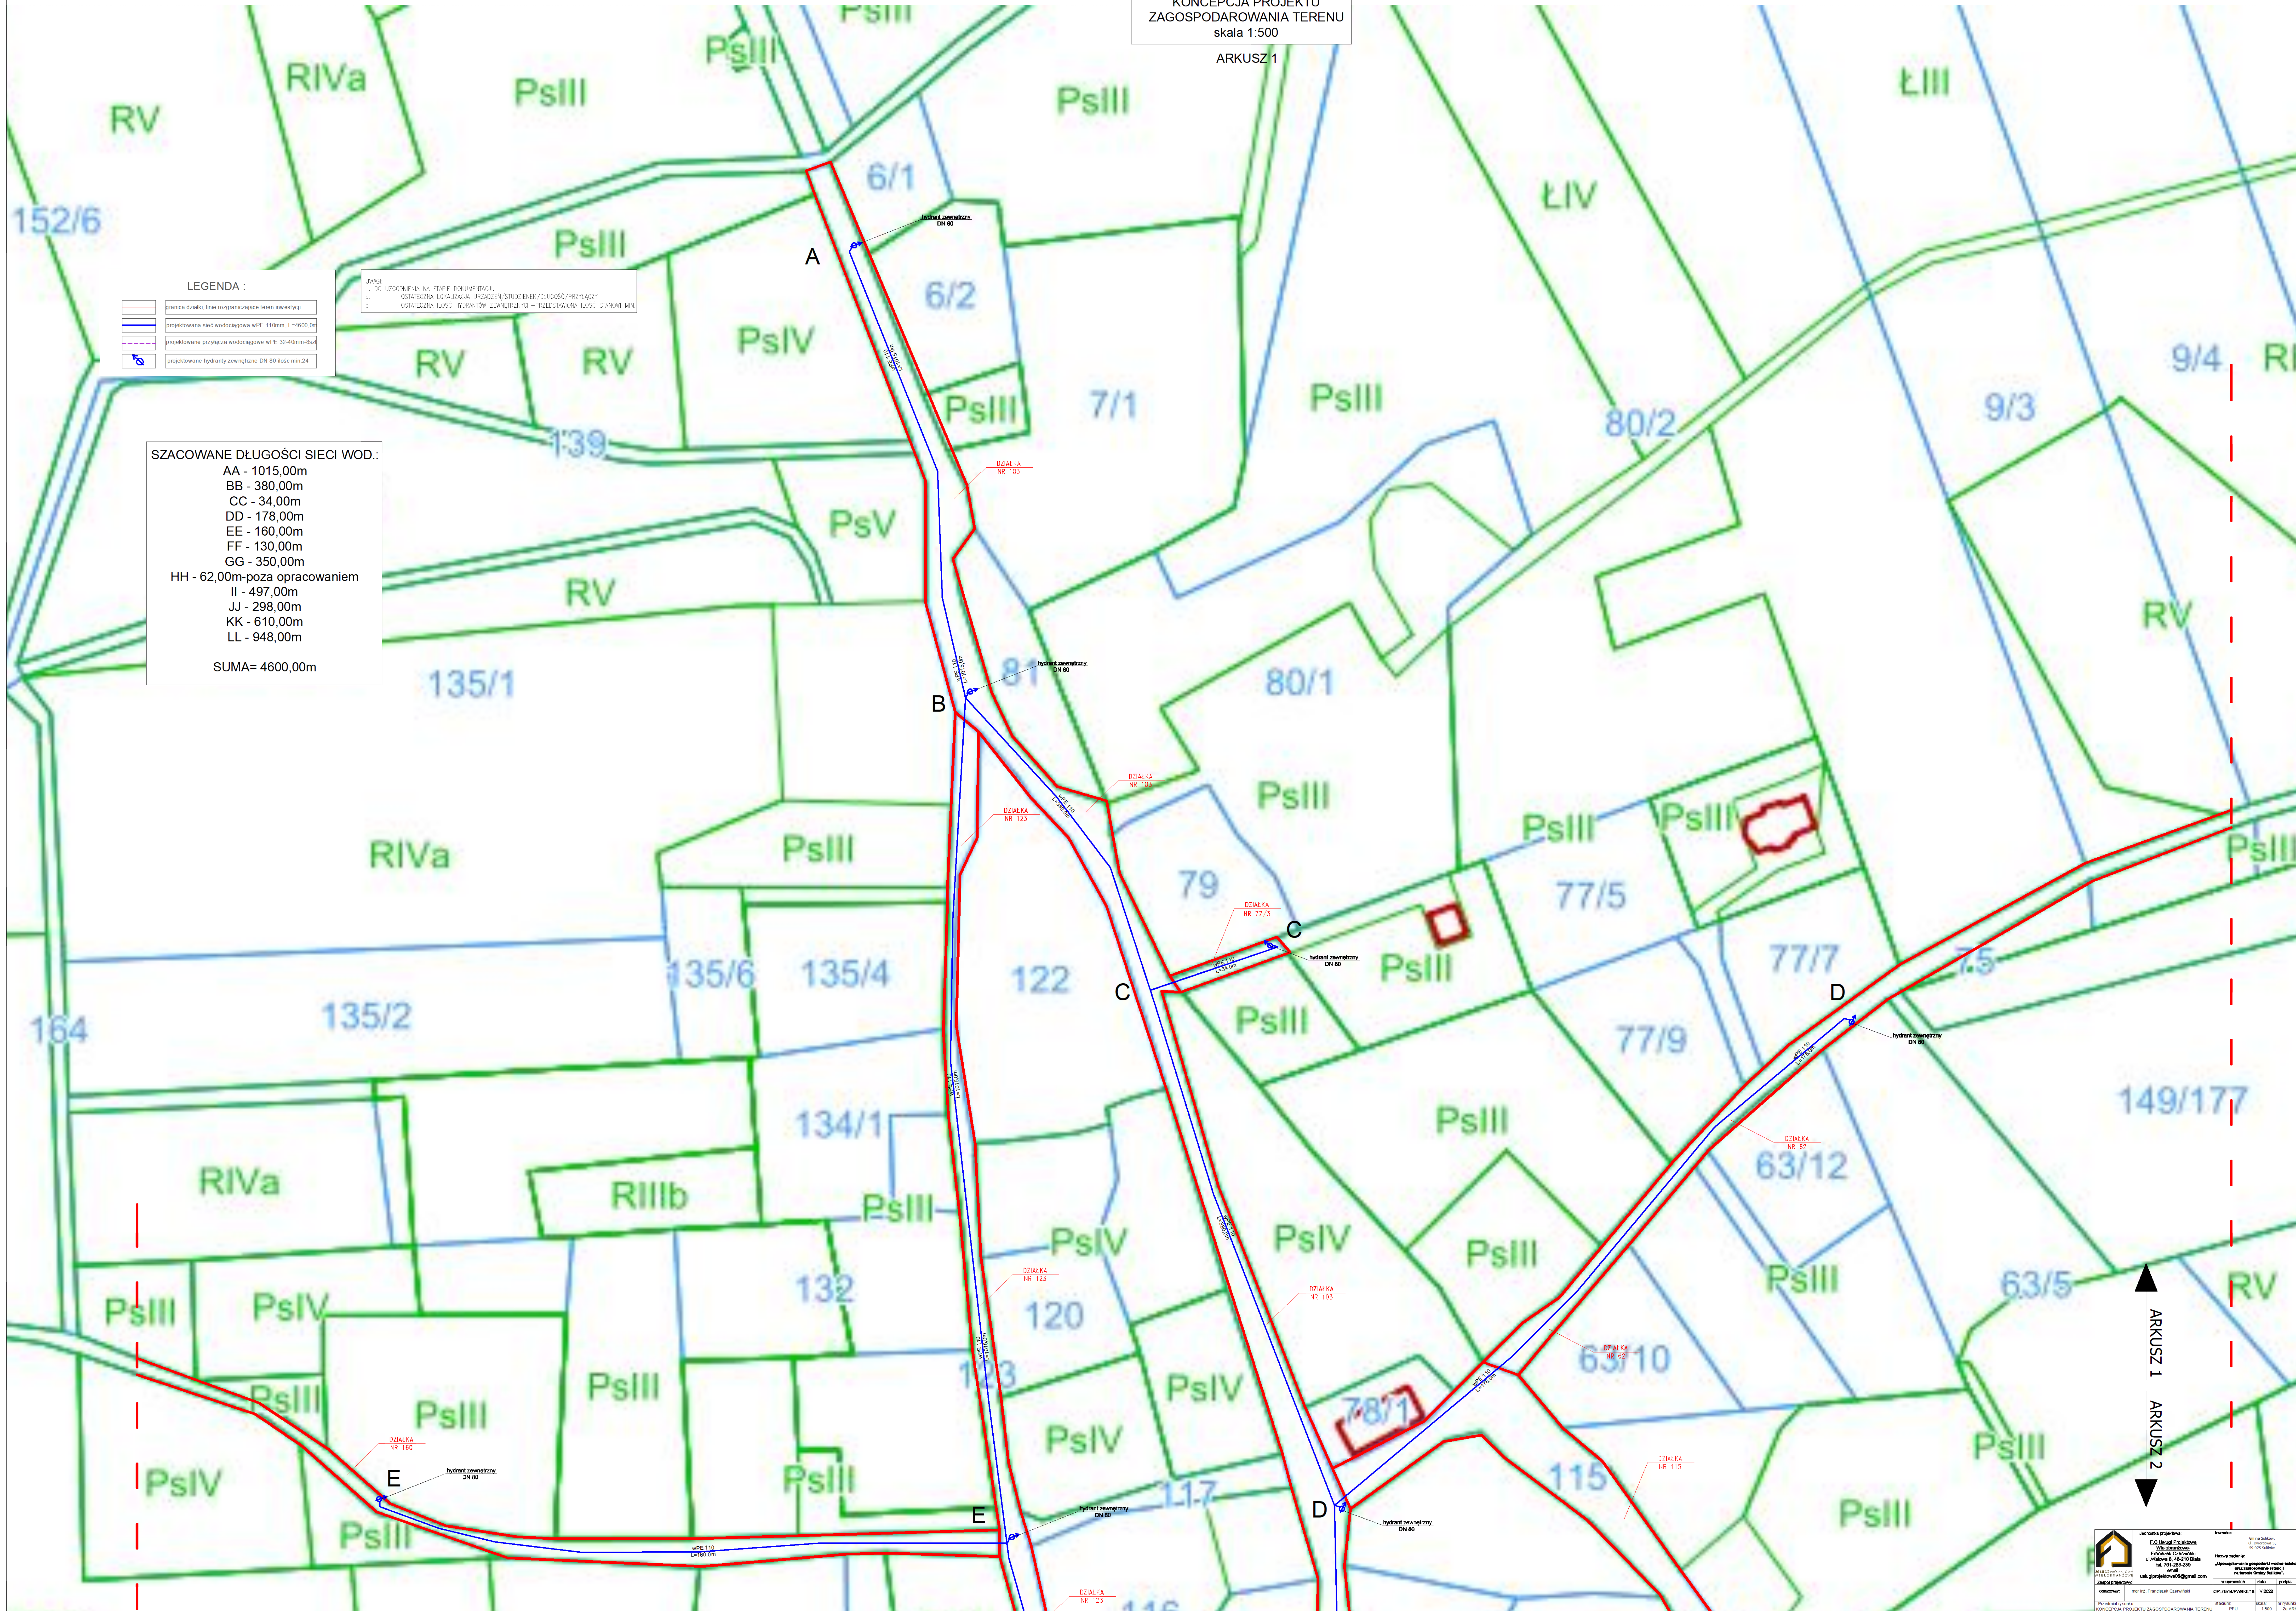

ARKUSZ 1
ARKUSZ 2