


UWAGA
Końcowe opracowanie techniczne instalacji
sanitarnych wod-kan oraz c.o.
uzgodnić z zamawiającym na etapie budowy
(schemat instalacji należy traktować jako wytyczną
do opracowania projektu wykonawczego)

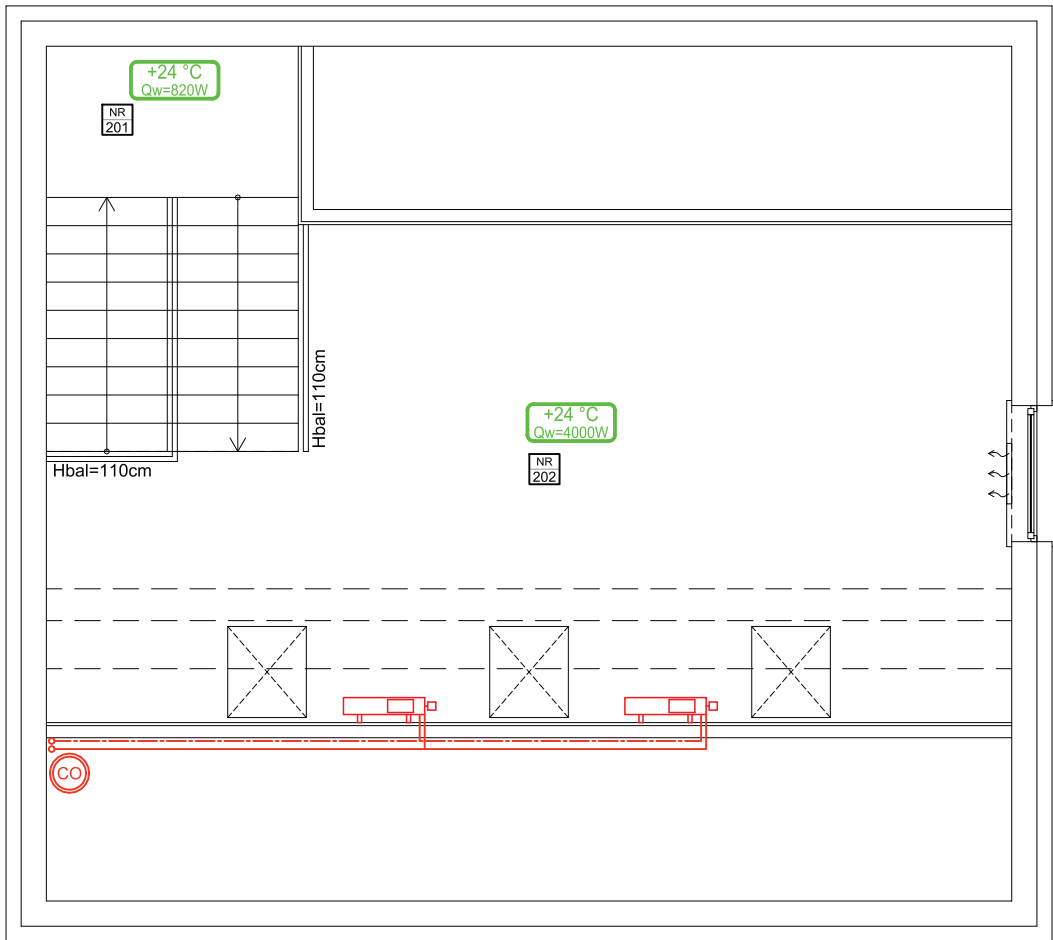

OZNACZENIA					
<table><tr><td>NR</td><td>Numer pomieszczenia</td></tr><tr><td>103</td><td>Kondygnacja, pomieszczenie</td></tr></table>	NR	Numer pomieszczenia	103	Kondygnacja, pomieszczenie	
NR	Numer pomieszczenia				
103	Kondygnacja, pomieszczenie				
	Instalacja c.o. - zasilanie				
	Instalacja c.o. - powrót				
	Pion c.o.				
	Ogrzewnie podłogowe				
	Grzejnik panelowy płytowy				

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkieleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
6. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
8. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024 roku poz 725 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Nazwa projektu		
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską / środowiskową, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkań integracyjnych		
Nazwa inwestora		
Gmina Biała ul. Rynek 10 48-210 Biała		
Adres inwestycji		
48-210 Biała Jednostka ewid. 161001_5 Biała; Obręb 0040 Krobusz Działka nr 419/49		
Grupa projektowa		
MT PROJEKT Tomasz Rojek ul. Kopernika 16 48-210 Biała		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Projektant / Instalacje sanitarne	Podpis	
mgr inż. Jacek Czerwiński OPL/1019/POOS/14		
Projektant / Konstrukcja	Podpis	

Faza projektu	Branża	
Projekt Techniczny	INSTAL. SANIT.	
Nazwa arkusza		
Rzut poddasza - instal.sanitarne		
Data	Skala	Numer arkusza
04-12-2023r.	1:75	PT - IS - 003- ---
FAZA BRANŻA NR RYS. REW		
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: ZESPÓŁ PROJEKTOWY		