


VRF 50Hz R410a

ODU:55.89/39.36 kW IDU Total:55.63/42.78/39.27 kW

RVF-560V6OMM R10

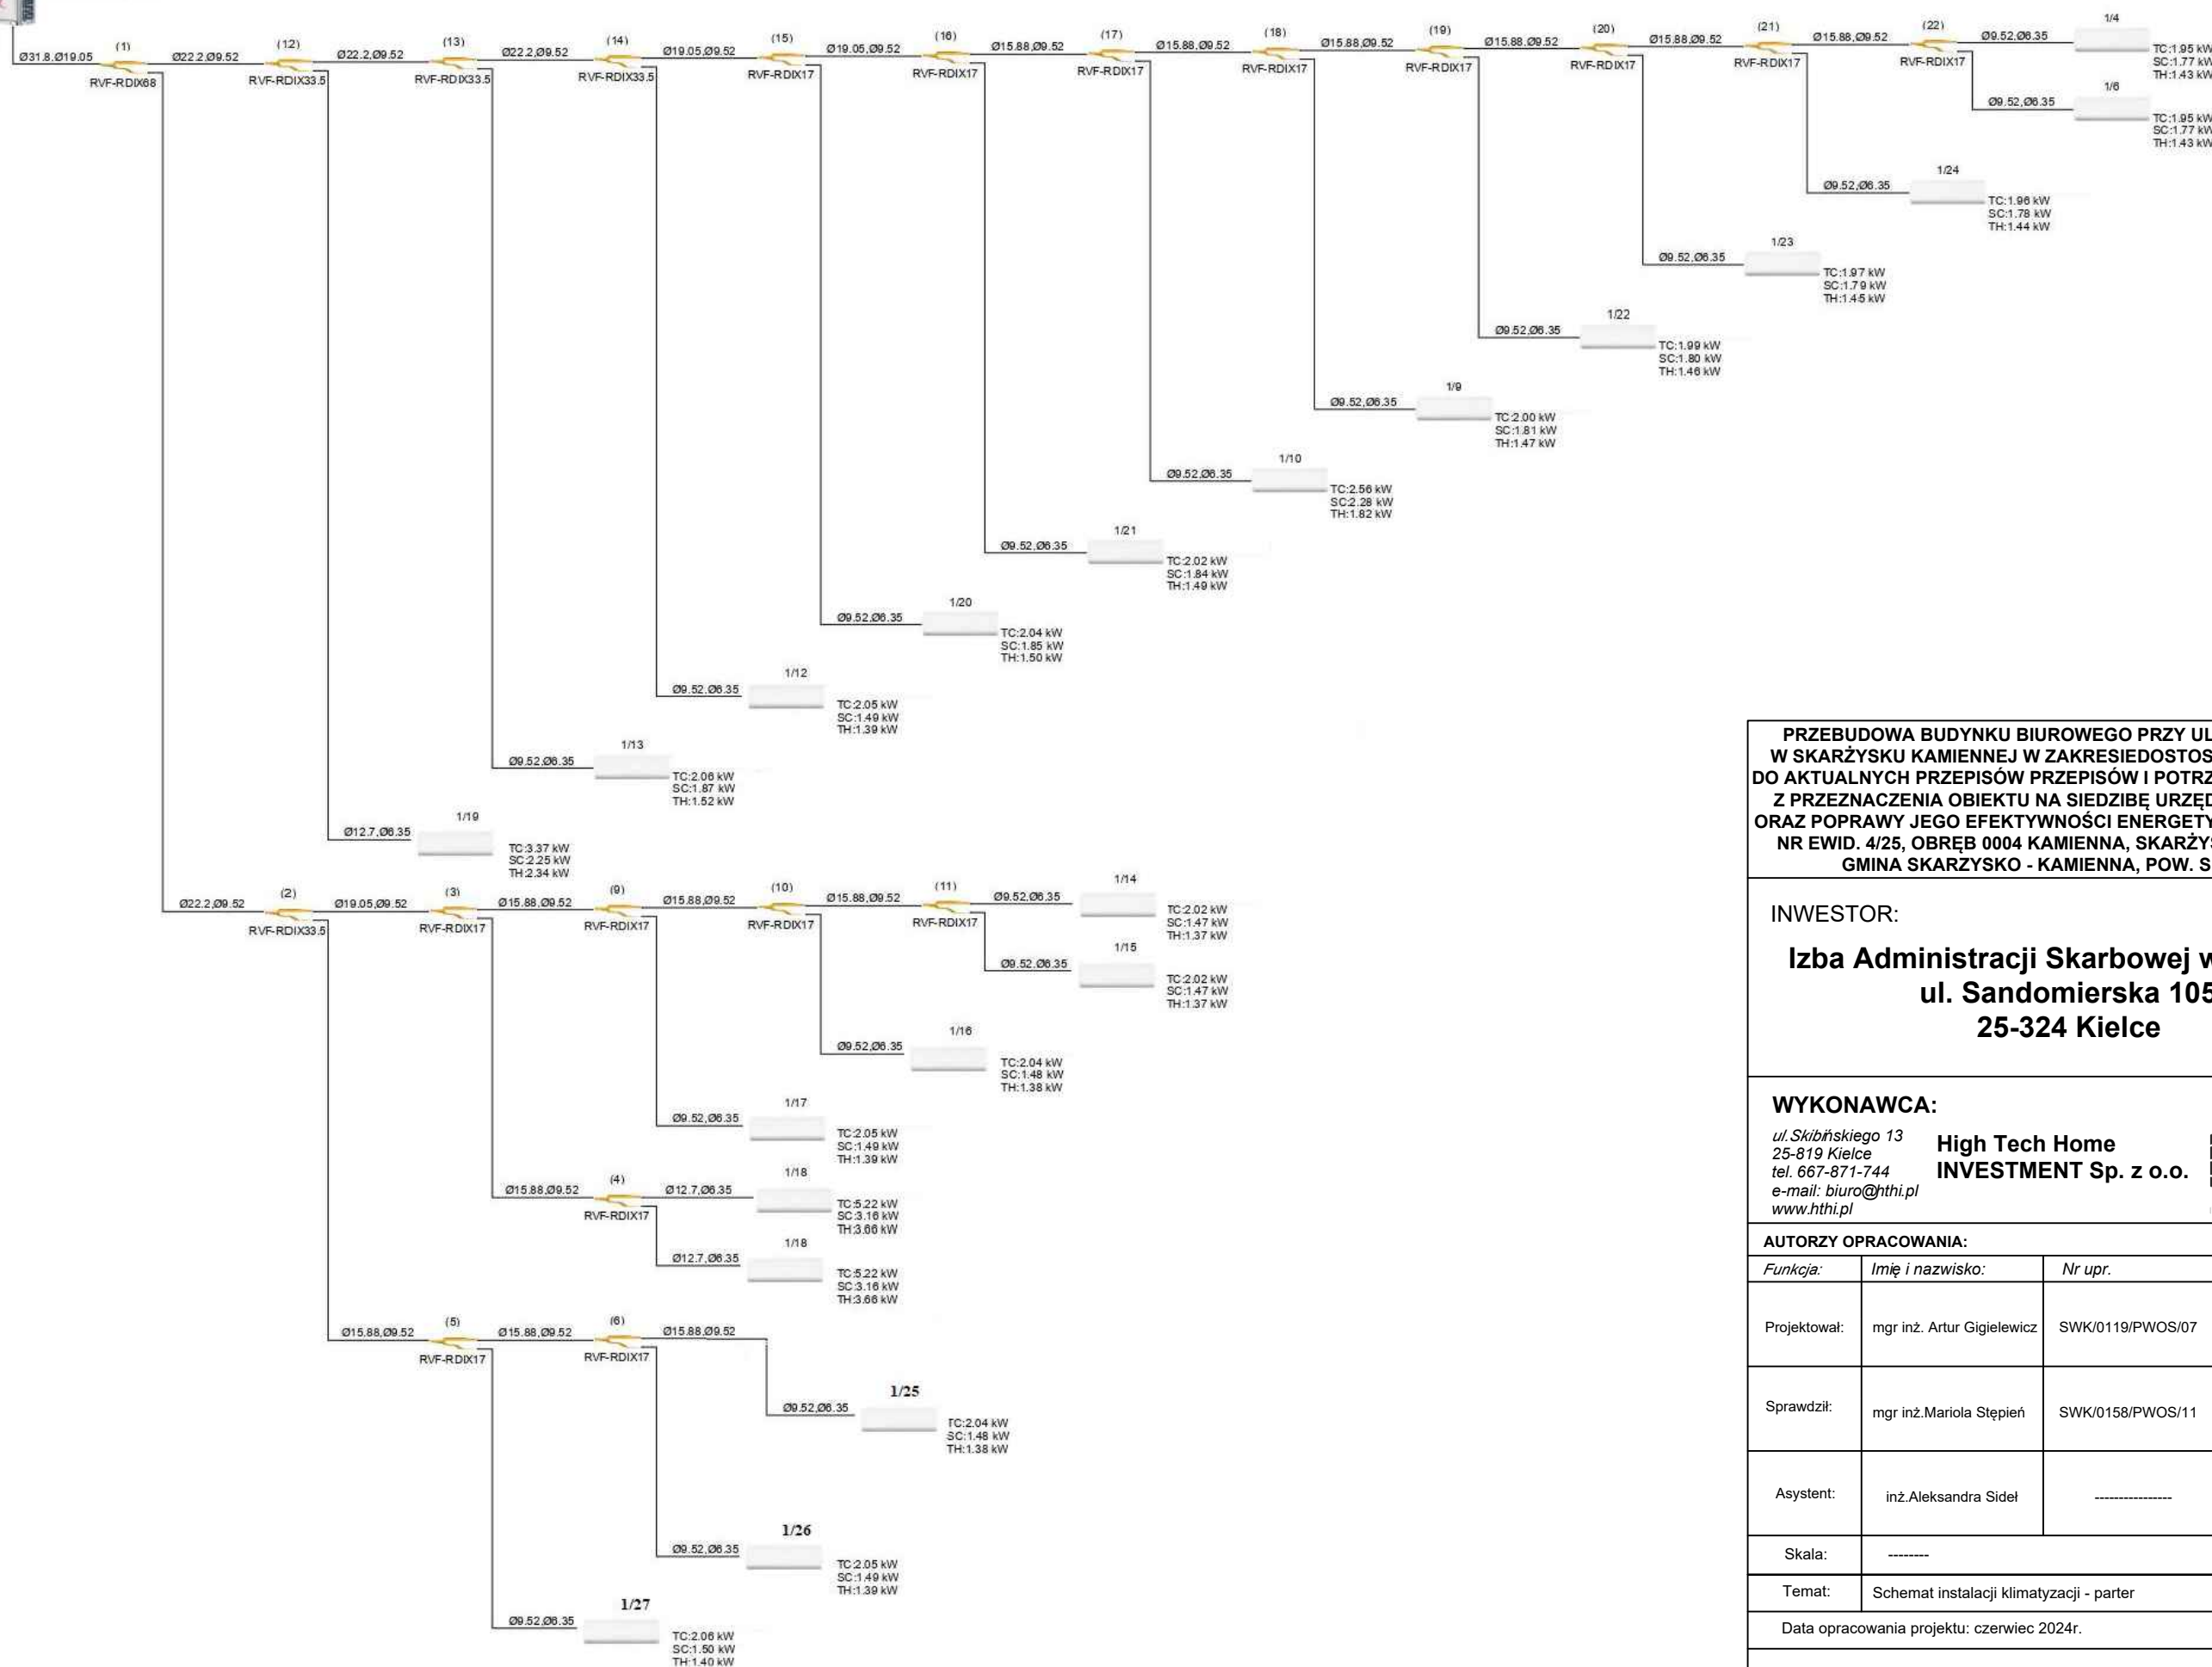

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105  
W SKARŻYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIEDOSTOSOWANIA OBIEKTU  
DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH  
Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO  
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA DZIAŁCE  
NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO - KAMIENNA,  
GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA, POW. SKARŻYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach  
ul. Sandomierska 105  
25-324 Kielce

WYKONAWCA:

ul. Skibińskiego 13  
25-819 Kielce  
tel. 667-871-744  
e-mail: biuro@hthi.pl  
www.hthi.pl

High Tech Home  
INVESTMENT Sp. z o.o.



AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Artur Giguelewicz	SWK/0119/PWOS/07	
Sprawdził:	mgr inż. Mariola Stępień	SWK/0158/PWOS/11	
Asystent:	inż. Aleksandra Sidel	-----	
Skala:	-----		Branża: SANITARNIA
Temat:	Schemat instalacji klimatyzacji - parter		Numer rysunku:  III/SAN/18
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			