Tablica TG

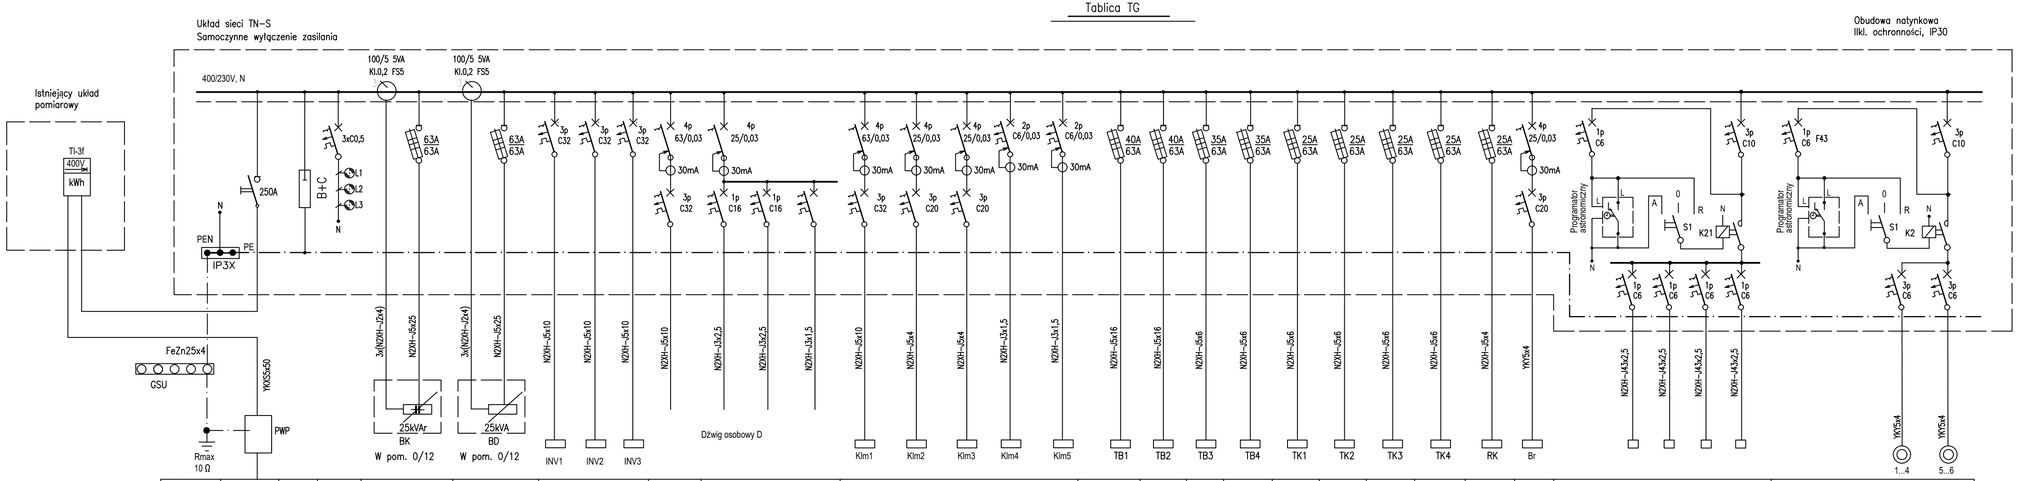

Nr obw.						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ilość																												10	8	7	5		
Moc [kW]									P= 12,5kW	P= 1,5 kW	P= 1,5kW	P=0,1	16,0	8,0	8,0	3,5	3,5											0,2				0,3	
Opis	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Bateria kondensatorów	Dławiki	Panele fotowoltaiczne			Maszynown.	Tablica administr.	gniazda serwisowe	oświetl. serwisowe	Klimatyzator parter	Klimatyzator I piętro	Klimatyzator II piętro	Klimatyzatory serwerowni	Klimatyzatory pom. techn.	Pi= 6,7kW Ps= 4,5kW Is= 8,0A Ib= 20A	16,1kW 8,0kW 13,7A 35A	11,6kW 7,0kW 11,9A 35A	15,1kW 8,0kW 13,6A 35A	7,0kW 7,0kW 11,9A 25A	5,0kW 5,0kW 8,5A 25A	5,0kW 5,0kW 8,5A 25A	5,0kW 5,0kW 8,5A 25A	5,14kW 4,5kW 20,0A 25A	Napęd bramy wjazdowej	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku				Oświetlenie parkingów	

Pi= 132,0kW
Ps= 99,0kW
kj=0,75
Ps= 99,0kWx0,75=75kW
Is= 113A
Ib= 125A

Kabel istn.

125AgF
RBK–1

RG

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
- WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED ROZBUDOWĄ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ" NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA POW.SKARZYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WYKONAWCA:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

High Tech Home INVESTMENT Sp. z o.o.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	inż. Józef Balaga	KL-210/89	
	inż. Edmund Nowak	KL-182/89	
Asystent:			
Skala:	1 : 100		Branża: ELEKTRYCZNA
Temat:	**Schemat tablicy TG**		Numer rysunku: E-16
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			