


VRF 50Hz R410a

ODU:25.43/17.89 kW    IDU Total:25.32/23.04/17.88 kW

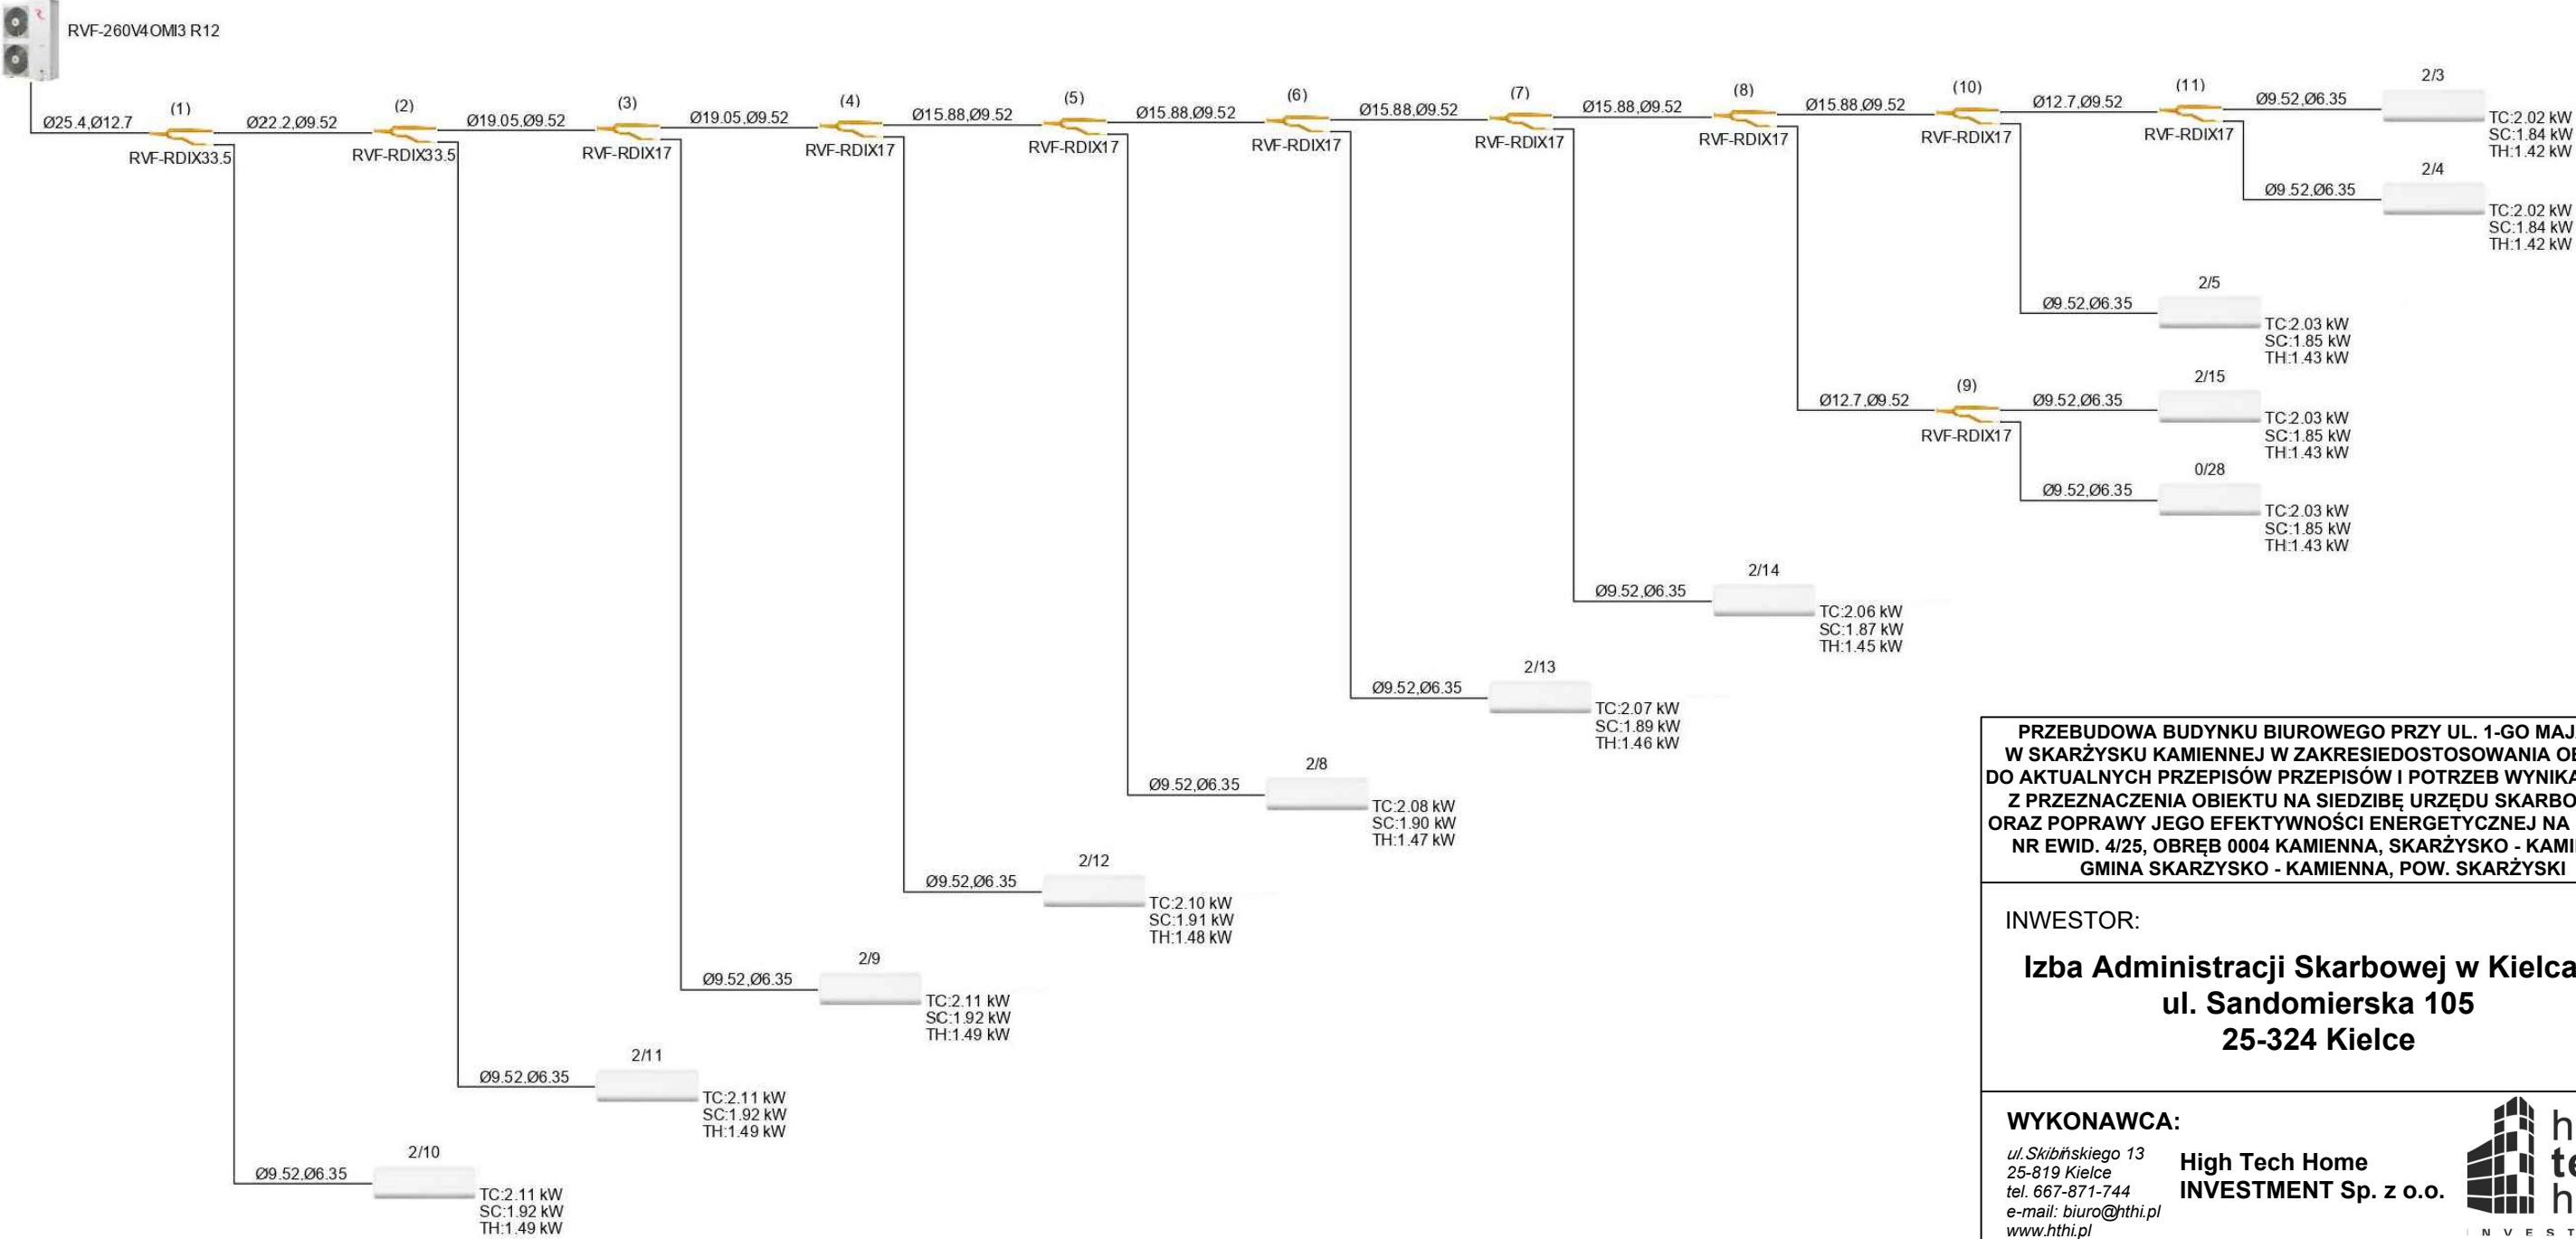

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105  
W SKARŻYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU  
DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH  
Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO  
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA DZIAŁCE  
NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO - KAMIENNA,  
GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA, POW. SKARŻYSKI

INWESTOR:

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**  
**ul. Sandomierska 105**  
**25-324 Kielce**

WYKONAWCA:

ul. Skibińskiego 13  
25-819 Kielce  
tel. 667-871-744  
e-mail: [biuro@hthi.pl](mailto:biuro@hthi.pl)  
[www.hthi.pl](http://www.hthi.pl)

**High Tech Home**  
**INVESTMENT Sp. z o.o.**

**high tech home**  
INVESTMENT

AUTORZY OPRACOWANIA:			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Artur Gigielewicz	SWK/0119/PWOS/07	
Sprawdził:	mgr inż. Mariola Stępień	SWK/0158/PWOS/11	
Asystent:	inż. Aleksandra Sidel	-----	
Skala:	-----		Branża: SANITARNIA
Temat:	Schemat instalacji klimatyzacji - I piętro		Numer rysunku:
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			III/SAN/19