


ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWO - SZKLANYCH W SOB									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
806	272	300	150	388	388	78	198	190	270
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	1	1	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



STOLARKA WITRYN ALUMINIOWO-SZKLANYCH W 3/09 SEKRETARIAT (II PIĘTRO)	
195	
250	
-	
-	
-	
1	
-	

LEGENDA:

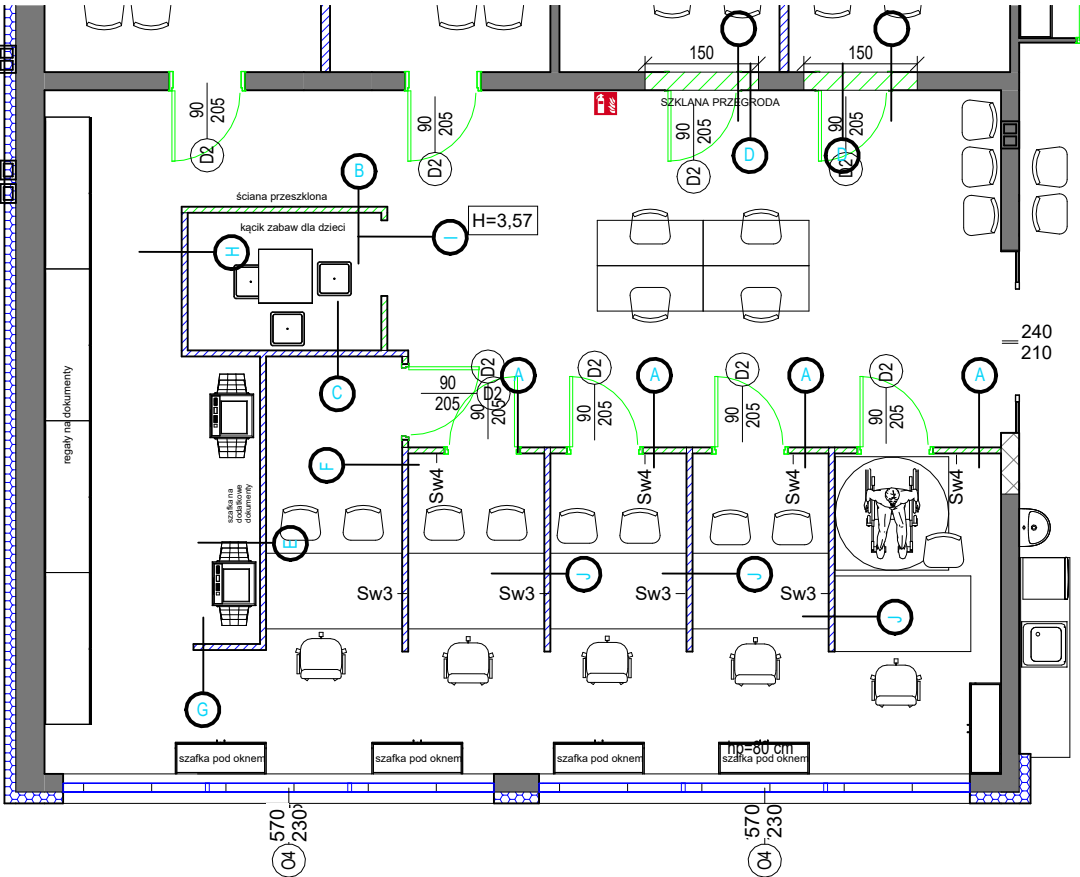

UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

1. Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
2. Wszystkie okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła co najwyższej $U_{min}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$;
3. Wszystkie okna zewnętrzne fasadowe o współczynniku przenikania ciepła dla zespołu szkło i rama aluminiowa co najwyższej $U_{min}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$;
4. Wszystkie drzwi mają być szklone za pomocą szkła bezpiecznego;
5. Wszystkie drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła: $U_{min}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$;
6. Wszystkie drzwi i okna mają być szklone za pomocą szkła bezpiecznego-klejonego bądź hartowanego;
7. W oknach i drzwiach przeciwpożarowych zastosować szyby przynajmniej dwukomorowe.
8. W przypadku potrzeby zasilania/ okablowania kont aktronów Wykonawca jest zobowiązany zasilć tak by spełniły w 100% swoją funkcję.
9. W oknie 03 przewidzieć barierkę zewn. malowaną proszkowo do wys. 130cm.
10. 01, 01A ustalić sposób otwarcia okien przed zamówieniem ostatecznie z Inwestorem.

UWAGA:

1. "D1" Drzwi płytowe pełne o podwyższonej akustyce, futryny nakładane, jako drewniane (kolorystyka ostateczna do uzgodnienia z Inwestorem), 3 zawiasy wzmocnione MD F, 2 uszczelki progowe automatyczne, uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydła i ościeżnicy zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowej .
2. D3, D4, D5 futryny nakładane, jako drewniane, futryny nakładane, jako drewniane (kolorystyka ostateczna do uzgodnienia z Inwestorem), 3 zawiasy wzmocnione, MDF, drzwi z zamkiem.

UWAGA:

1. "F" i "J" płyta akustyczna, ścianka aluminiowa.
2. Oszklenie do połowy mleczne.
3. STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA BIAŁA, WEDŁUG WIZUALIZACJI

Zestawienie stolarki

Skala: 1 : 100

• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH
• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
• WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED ROZBUDOWĄ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWĄ CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO-KAMIENNA GM.SKARŻYSKO-KAMIENNA POW.SKARŻYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WYKONAWCA:

ul. Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

High Tech Home
INVESTMENT Sp. z o.o.



AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Paweł Czarnecki	171/SWOKK/2013	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grażyna Żak-Góra	KL-205/90	
Asystent:	mgr inż. Katarzyna Hajduk	-----	
Skala:	1 : 100		Branża: ARCHITEKTURA
Temat:	Zestawienie stolarki		Numer rysunku:
Data opracowania projektu: lipiec 2024r.			ARCH/09a