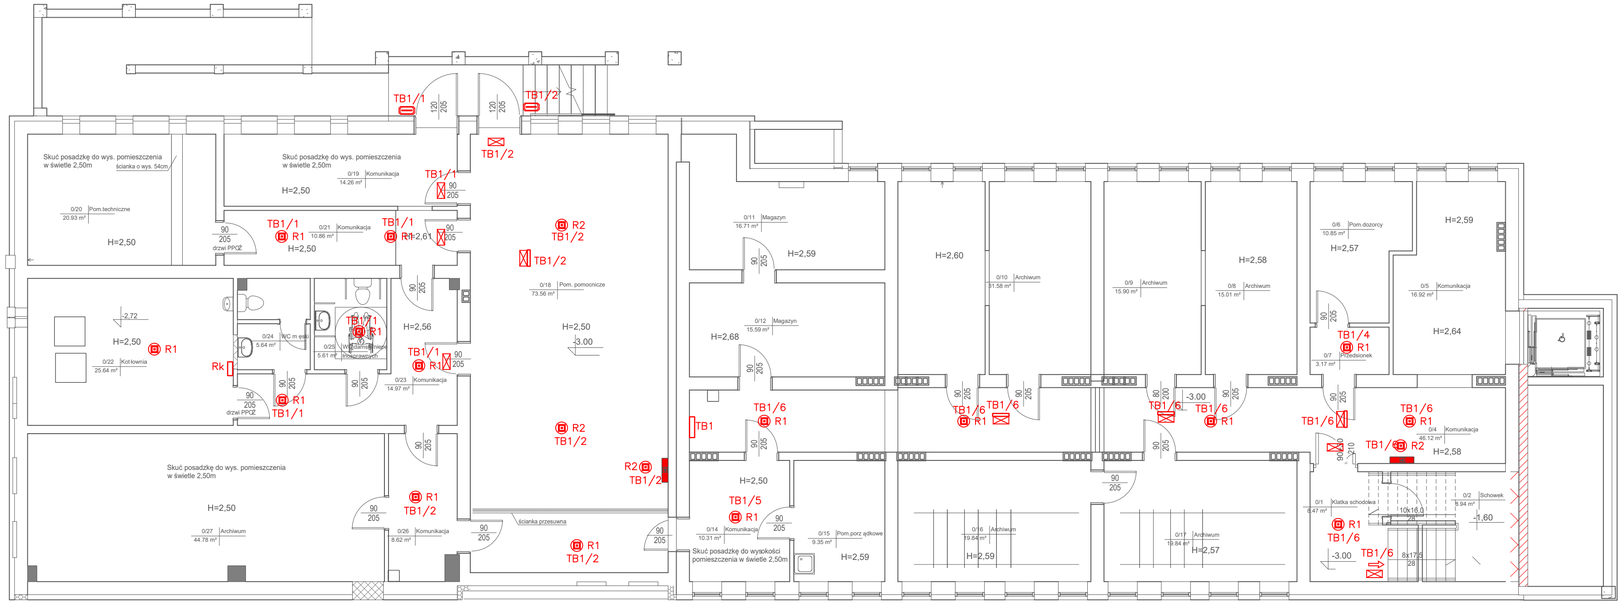

- R3 Oprawa awaryjna źródło światła LED 3W, czas podtrzymania nap. min. 1h praca "na ciemno" IP54 optyka uniwersalna
- R1 Oprawa awaryjna źródło światła LED 1W, czas podtrzymania nap. min. 1h praca "na ciemno" IP54 optyka uniwersalna
- M1 Oprawa awaryjna źródło światła LED 3W + grzałka 5W, biały, czas podtrzymania nap. min. 1h praca "na ciemno" IP65
- Oprawa awaryjna jednostronna, źródło światła LED 1W, biały, czas podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa "na jasno" IP65. Piktogram zgodnie z normą.
- Oprawa awaryjna dwustronna + plexi, źródło światła LED 1W, biały, czas podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa "na jasno" IP65. Piktogram zgodnie z normą.
- Oprawa awaryjna dwustronna kierunkowa + plexi, źródło światła LED 1W, biały, czas podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa"na jasno" IP65. Piktogram zgodnie z normą.

Rzut piwnic

Skala: 1 : 100

- WYKONAWCA JEST ZOBOWĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
- WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED ROZBUDOWĄ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ" NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA POW.SKARZYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WYKONAWCA:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

High Tech Home INVESTMENT Sp. z o.o.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	inż. Józef Bałaga	KL-210/89	
Sprawdził:	inż. Edmund Nowak	KL-182/89	
Asystent:			
Skala:	1 : 100		Branża: ELEKTRYCZNA
Temat:	**Rzut piwnic. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego**		Numer rysunku: E-05
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			