


RZUT DACHU- MONTAŻ KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
skala 1:20

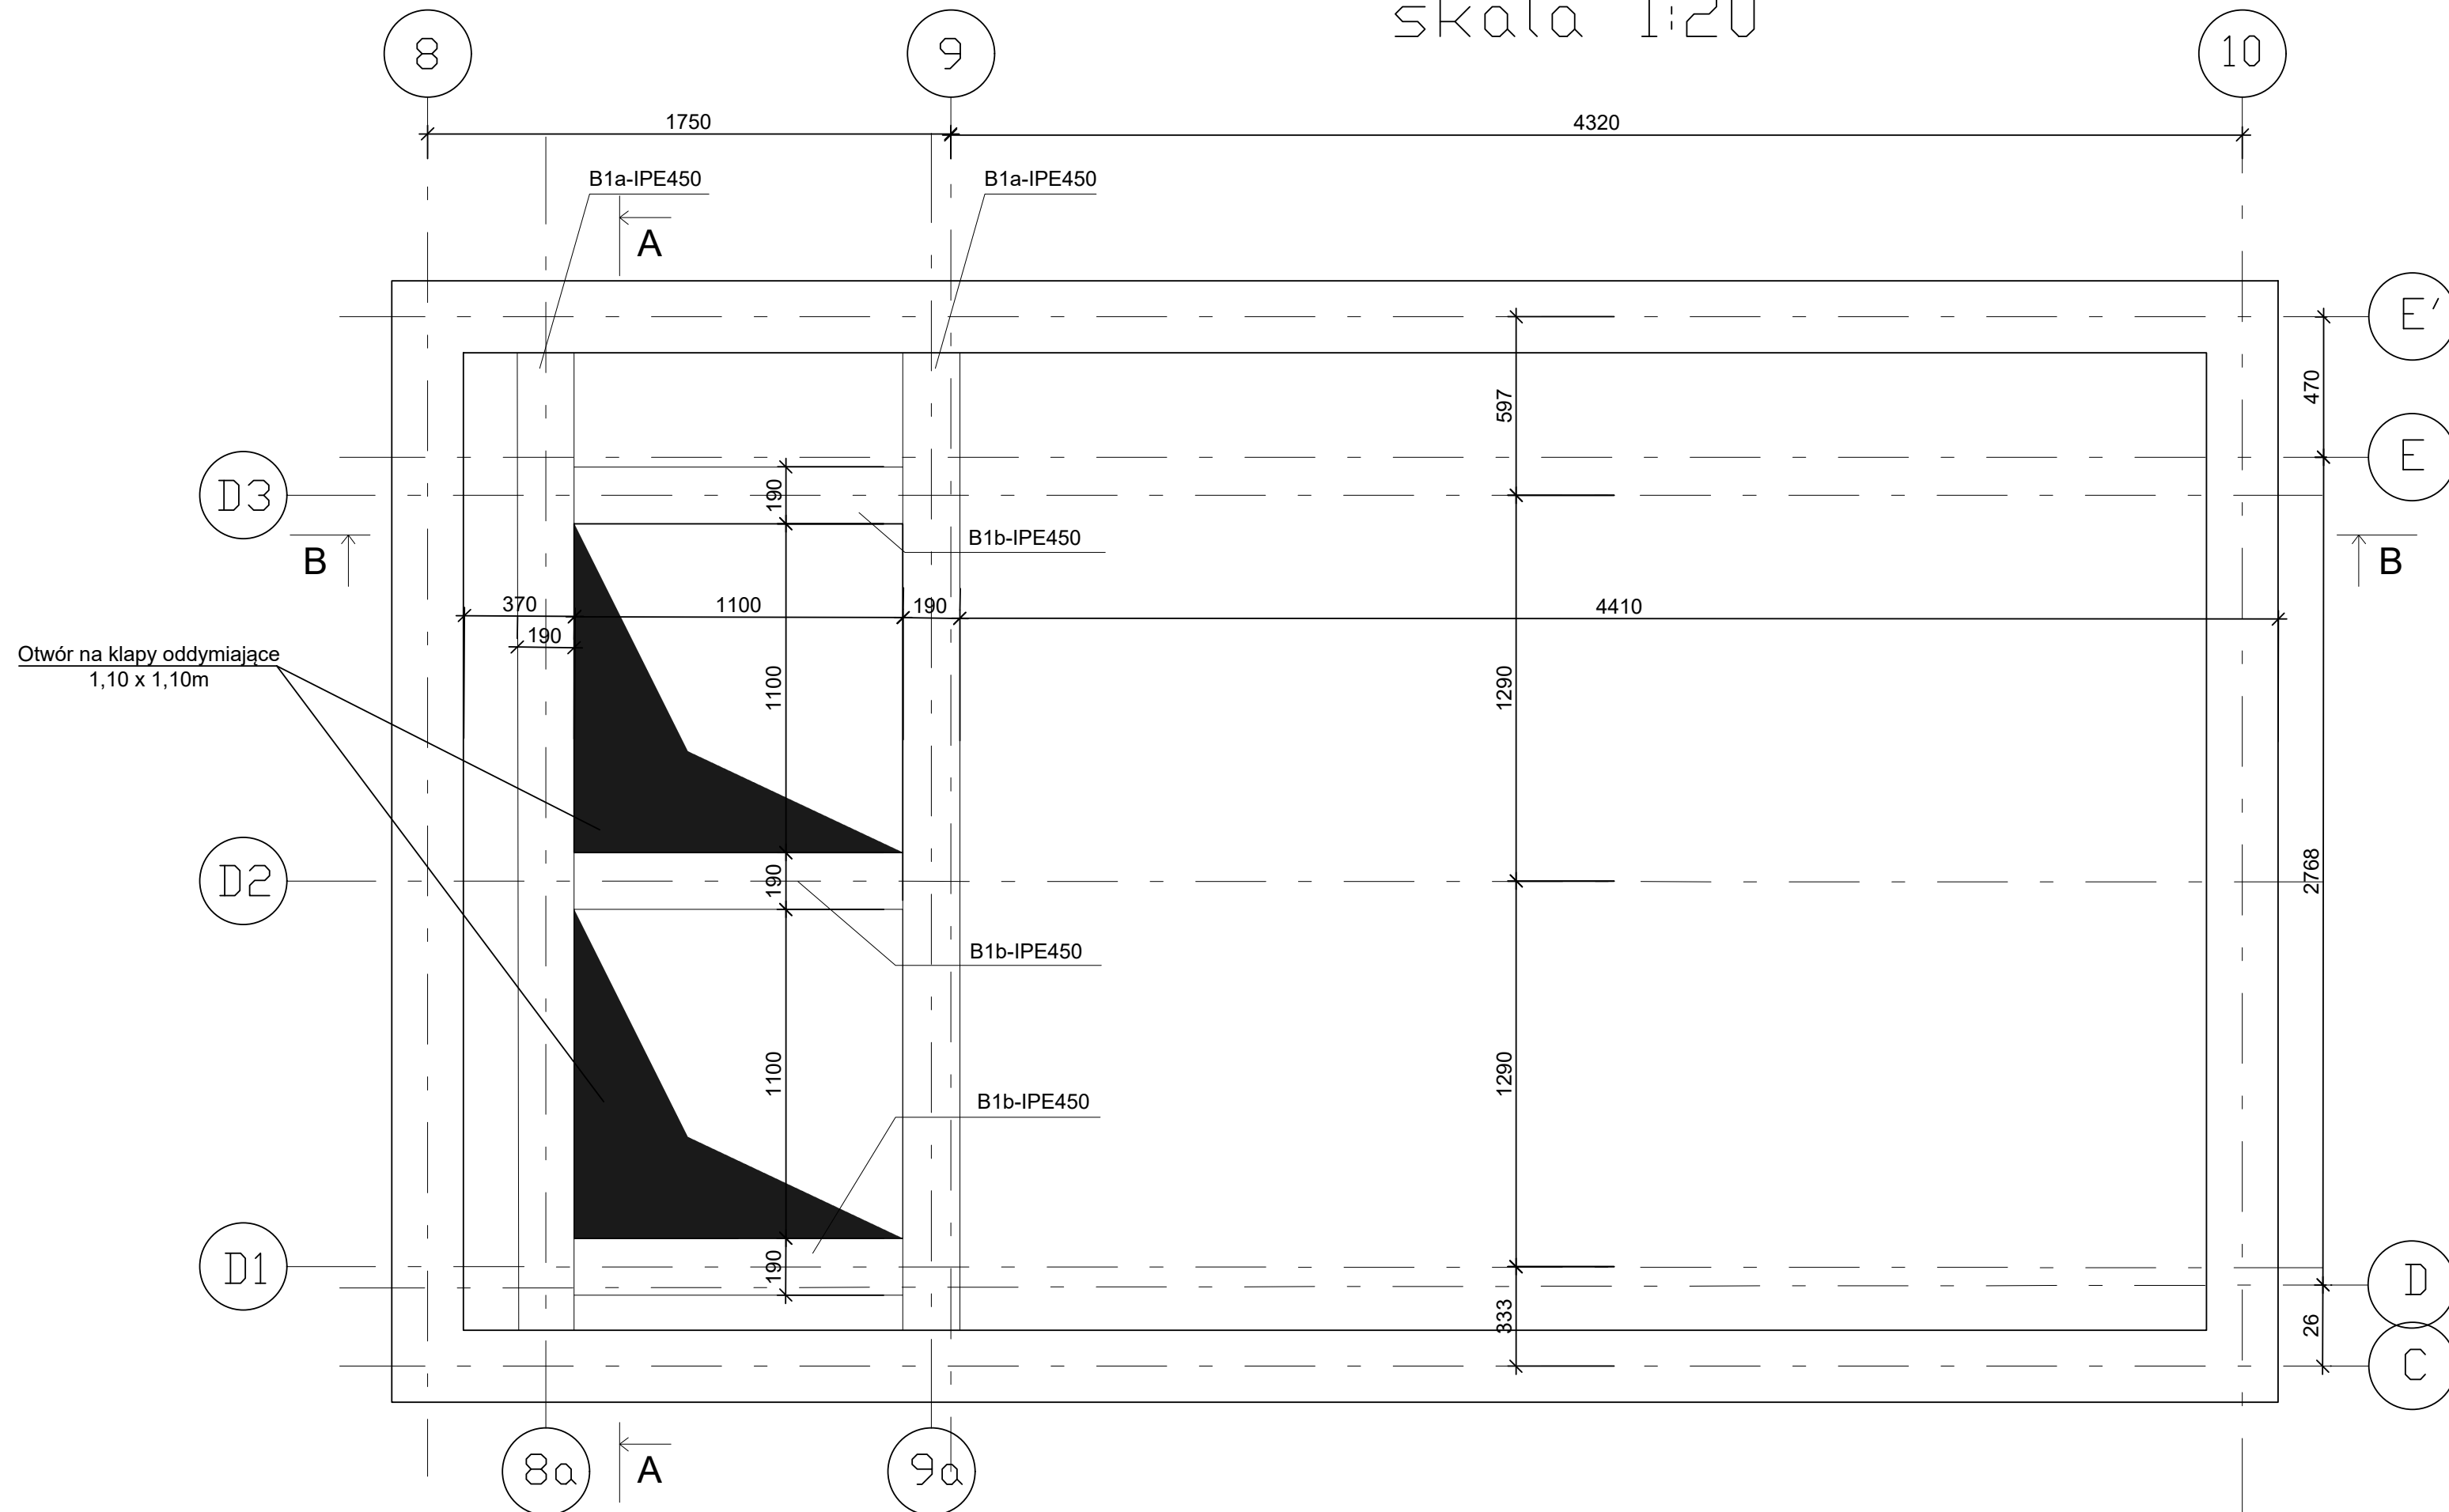

STAL S355

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Masa 1mb [kg]	Masa elementu [kg]	Masa całkowita [kg]
Belki IPE						
B1a	IPE 450	3750	2	77,6	291,00	582,00
B1b	IPE 450	1480	3	77,6	115,00	345,00
SUMA:						927,00
Blachy gr. 20 mm	20	90x421	12	5,95	——	71,40
Blachy gr. 20 mm	20	190x450	4	13,42	——	53,70
SUMA:						125,10
2% na spawy	——	——	——	——	——	2,70
SUMA:						2,70
Śruby M20	M20	——	36	0,155	——	5,58
					SUMA:	5,58
SUMA WSZYSTKICH ELEMENTÓW: 1061,00						

Stal S355

UWAGA!
Wymiary podano w [cm]
Poziomy podano w [m]

UWAGA!

Wszystkie rozstawy belek należy zweryfikować po wybraniu dotychczasowej.

Wykonawca jest zobowiązany w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy wykonać projekt warsztatowy przed przystąpieniem prac.

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Ostateczną lokalizację kłap dymowych należy ustalić po odkryciu konstrukcji dachu. W przypadku stwierdzenia braku możliwości wzmocnienia z profili IPE należy zwrócić się do projektanta.

UWAGA:

Wszystkie uwagi po pracach odkrywkowych stropu należy zgłosić do projektanta.

UWAGA:

Przed rozpoczęciem prac należy zrobić podparcie stropu. Poduszki z profili IPE 450 wykonujemy gr. min. 15 cm ze zbrojonego żelbetu po dwie belki jednocześnie, zazbrojone i wylane w całości.

UWAGA: Należy zwiększyć wykaz tali S355 o 10%.

KLAPA ODDYMIAJĄCA

Skala: 1 : 20

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY
UL. 1 MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA:
„PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W
SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z
PRZYZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z
BUDOWĄ CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE NR EWID.
4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, GM. SKARŻYSKO-KAMIENNA, POW.
SKARŻYSKI**

INWESTOR:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WYKONAWCA:
ul. Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

**High Tech Home
INVESTMENT Sp. z o.o.**

 **high
tech
home**
INVESTMENT

AUTORZY OPRACOWANIA

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Paweł Siewierski	Uprawnienia nr KL-90/2001	
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Czerwik	SWK/009/PWBKb/23	
Asystent:	mgr inż. Sylvia Kiełsiś	-----	
Asystent:	mgr inż. Katarzyna Hajduk	-----	
Skala:	1 : 20		Bran 2a: KONSTRUKCJA
Temat:	RZUT DACHU- MONTAŻ KLAPY ODDYMIAJĄCEJ		Numer rysunku:
Data opracowania projektu: lipiec 2024r.			KONSTR/33